

Vejledning til datakvalitets test på administrationsportalen

1. Tilgå administrationsportalen på <https://admin.eflis.dk/login>
2. Klik på knappen "Log ind med Context Handler"
3. Vælg din autentificeringsmetode/kommune
4. Log på med din organisationskonto
5. Vælg fanen "Datavalidering" øverst til venstre på siden
6. Vælg underfanen "Datakvalitets test"
7. Vælg dit dataområde
8. Bemærkninger markeret med grønt er der ingen anmærkninger til – gå til pkt. 10
9. Bemærkninger markeret med rødt indikerer en eller flere fejlede tests:
 - 9.1 Klik på pilen yderst til højre på dataområdet (her vist med "personale")
 - 9.2 Klik på pilen yderst til højre på "Fejl" for at åbne listen over fejlede datakvalitets tests:

Pkt. 5 og 6

DATAVALIDERING ▾ DATAPAKKER ▾ ADMINISTRATION ▾ OVERVÅGNING OG BRUGSSTATISTIK ▾ VEJLEDNING

KOMMUNE


OMRÅDE: BORGER, FRAVÆR, GENEREL, PERSONALE, SKOLE, SUNDHED, UDSATTE BØRN OG UNGE, VOKSNE HANDICAPPEDE, ÆLDRE, ØKONOMI, KLDATABANK, DAGTILBUD, DREAM, DFDC, YDELSESREFUSION, KOMMUNERNES YDELSESSYSTEM

Datakvalitets test af data indlæst d. 01-10-2022

oeкономи	1	●	4	▼
personale	1	●	4	▼ Pkt. 9.1
Success 1 ● ▼				
Fejl 4 ● ▼ Pkt. 9.2				
Navn				Resultat
Personale - Validering af Fraværstimer				● Pkt. 9.3
Personale - Validering af medarbejdere med Fravær				●
Personale - Indplacering af medarbejdere på FLD stat				●
Personale - Validering af om der er dobbeltindberetninger				●
skole	2	●	4	▼
voksnehandicappede	2	●	1	▼
ydel sesrefusion	1	●	1	▼

Eksempel

- 9.3 Klik på de røde "i"-ikoner i "Resultat" kolonnen for at få vist, hvad der går på fejl:

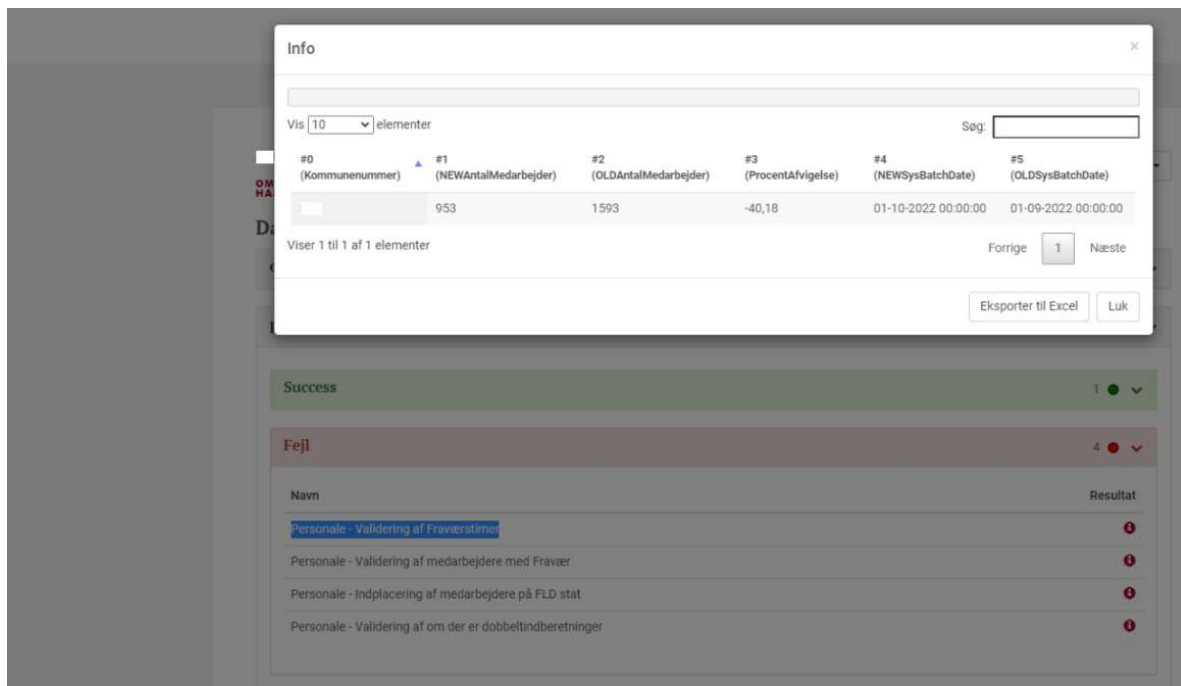

9.4 Vurdér, eventuelt i samarbejde med kollegaer, om der er behov for at rette i fagsystemet, kontakte systemleverandør eller andre organisationer/institutioner

9.5 Foretag eventuelt nødvendige tilretninger i fagsystemet. Foretager kommunen ikke rettelser af angivne fejl, bør dette kommenteres i kommentarfeltet i KLIK-opgaven (skriv "#besked" før teksten)

10. Markér KLIK-opgaven "Validér data på..." som fuldført for det pågældende dataområde

NB. For visse tests til de samme fejl bliver vist i efterfølgende måned hvis der ikke foretages tilretninger i fagsystemet jf. pkt. 9.5.