

REGULATIV
for
Havnelevrenden
Kommunevandløb nr. 2
Stevns Kommune

INDHOLDSFORTEGNELSE

1	GRUNDLAGET FOR REGULATIVET.....	4
2	BETEGNELSE AF VANDLØBET OG OVERSIGTSKORT.....	5
3	VANDLØBETS VANDFØRINGSEVNE.....	7
4	BYGVÆRKER, TILLØB M.V.....	11
4.1	BROER OG OVERKØRSLER	11
4.2	DRÆN- OG SPILDEVANDSUDLØB SAMT ÅBNE TILLØB.....	12
4.3	BYGVÆRKER - HERUNDER STRYG OG RESTAURERINGSFORANSTALTNINGER	12
5	ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER	13
5.1	ADMINISTRATION.....	13
5.2	BYGVÆRKER.....	13
6	BESTEMMELSER OM SEJLADS.....	14
7	BREDEJERFORHOLD	15
7.1	BRÆMMER.....	15
7.2	ARBEJDSBÆLTER OG OVERKØRSLER VED UDLØB	15
7.3	HEGNING I FORBINDELSE MED LØSDRIFT	15
7.4	ÆNDRINGER I VANDLØBETS TILSTAND	16
7.5	FORURENING AF VANDLØBET	16
7.6	KREATURVANDING OG VANDINDVINDING	16
7.7	DRÆNUDLØB.....	16
7.8	BESKADIGELSE OG PÅBUD	17
7.9	STRAF	17
8	VEDLIGEHOJDELSE	18
8.1	FORANSTALTNING AF VEDLIGEHOJDELSE.....	18
8.2	MÅLSÆTNINGEN FOR VANDLØBET	18
8.3	HENSIGTEN MED VEDLIGEHOJDELSEN.....	18
8.4	OPRENSNING.....	18
8.5	GRØDESKÆRING.....	20
8.6	VEGETATION PÅ ANLÆG OG BANKET	21
8.7	VEDLIGEHOJDELSE AF RØRLAGTE STRÆKNINGER	22
8.8	FORDELING AF ULEMPER, SOM LØDSEJERE ELLER BRUGERE SKAL TÅLE.....	22
8.9	UDBEDRING AF BYGVÆRKER OG SKRÅNINGSSIKRINGER.....	22
8.10	KLAGER VEDRØRENDE VANDLØBETS VEDLIGEHOJDELSE.....	22
9	TILSYN.....	22
10	REVISION.....	24
11	REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN.....	25

BILAGSFORTEGNELSE

- BILAG 1:** Redegørelse
- BILAG 2:** Vandløbskort
- BILAG 3:** Længdeprofil, opmålte forhold og regulativ
- BILAG 4:** Tværprofiler, opmålte forhold og regulativ
- BILAG 5:** Længdeprofil, med beregnede vandspejl for opmålte forhold, regulativ samt tidligere regulativ

1 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET

Havnelevrenden er optaget som offentligt vandløb i Stevns Kommune.

Til grund for regulativet ligger:

- lov nr. 302 af 9. juni 1982 om vandløb - som bekendtgjort i miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 404 af 19. maj 1992, samt miljøministeriets bekendtgørelse nr. 49 af 15. februar 1985 om bl.a. regulativer for offentlige vandløb
- Målsætningen for vandområder og anden regionplanlægning
- Tidligere regulativ af 16. december 1981.
- Tillægsregulativ til samtlige vandløb i Stevns Kommune (den tidligere Helsted sognekommune), Præstø Amt 25. marts 1964 vedr. vandløbs vedligeholdelse.
- Opmåling af vandløbets åbne strækninger i marts 1999.

Nærværende regulativ erstatter tidligere regulativer.

2 BETEGNELSE AF VANDLØBET OG OVERSIGTSKORT

Nærværende regulativ omfatter Havnelevrenden i Stevns Kommune fra 0 - punkt i brønd i skellet mellem matr. nr. 28a og 26b, Havnelev By ca. 20 m syd for nordøstligt skel hjørne af matr. nr. 28a til endepunkt i st. 4196 ved udløb i Faxe Bugt.


Stationeringen svarer til afstanden i meter fra 0 - punktet og nedstrøms.

Vandløbet har udløb direkte til havet og kan ses i hele sit forløb på 4 cm - kort nr. 1512 I NØ.

Regulativet omfatter i alt 4196 m, hvoraf 2300 m er rørlagt.


Vandløbets beliggenhed er angivet på oversigtskortet. Vandløbets topografiske opland og UTM-koordinater er anført nedenfor:

Vandløb	Station (m)	Opland (km ²)	UTM northing (m)	UTM easting (m)
Havnelevrenden	0	2,15	33 6128050	33 331070
	Udløb	6,39	33 6124740	33 331140

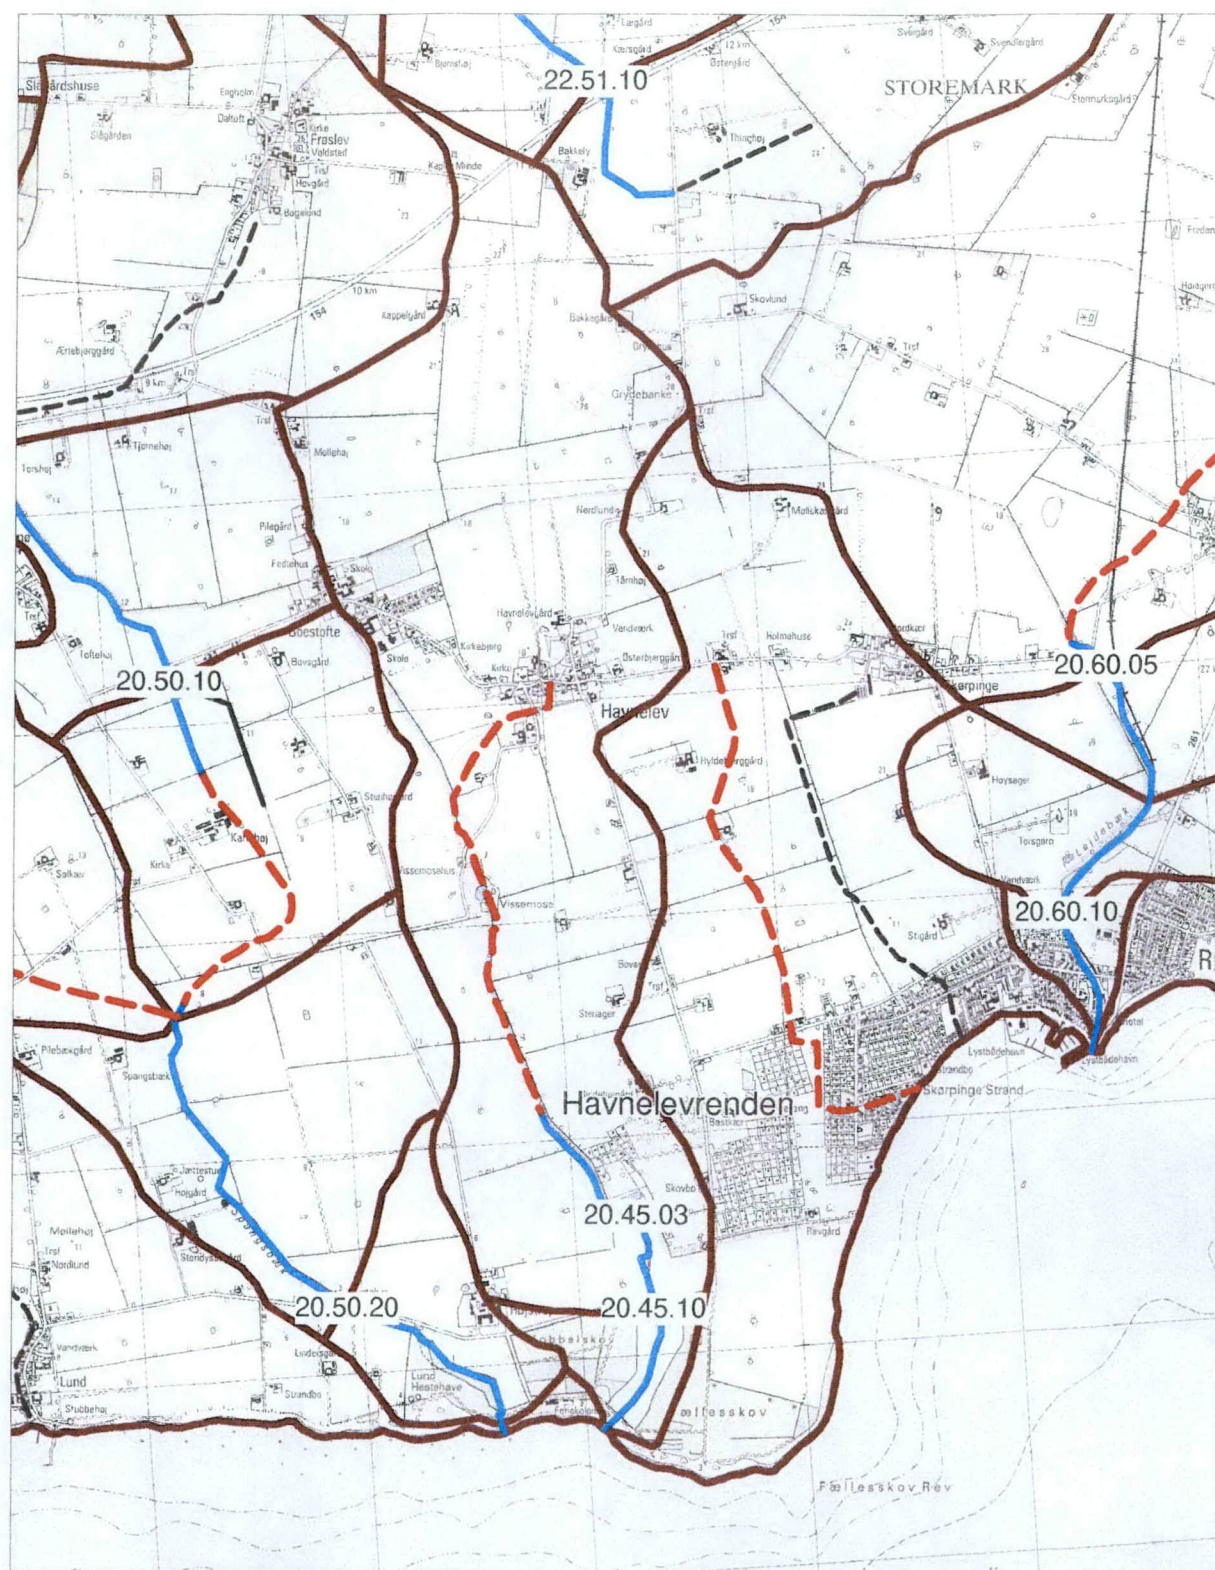

 Kommunale åbne vandløbsstrækninger

 Kommunale rørlagte strækninger

 Faunastation


Figur 2. Havnelevrenden

3 VANDLØBETS VANDFØRINGSEVNE

Vandløbsmyndigheden har besluttet, at vandløbets vedligeholdelse skal ske på basis af vandløbets vandføringsevne, fastlagt ved en teoretisk skikkelse.

Vandløbets vandføringsevnegivende teoretiske skikkelse fremgår af nedenstående dimensionsskema. Koterne er henført til Dansk Normal Nul.

Principskitse, til illustration af de i dimensionsskemaet angivne bredder og anlæg.

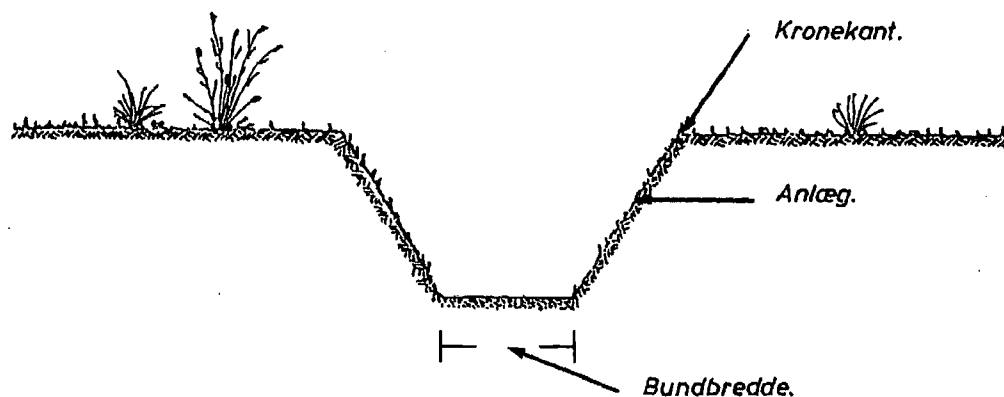

Dimensionsskema, teoretisk skikkelse:

Station	Vandløbets bund- kote	Bundbredde eller rørdimension	Fald	Anlæg	Anmærkning
m	cm DNN	cm	o/oo		
0	1104	x	x		1 m brønd
61	1084				1 m brønd
		Ø 50			
173	1047		3,3		1 m brønd
524	930	x			1 m brønd (i planlægning)
820	831		x		
			6,1		
982	732	Ø 60	x		1 m brønd } på hver
			- 10,0		side af
989	739/664		x		1 m brønd m. styrt } Vissemose
			5,0		vej
1210	553	x	x	x	Rørdløb
			73,0		
1220	480	100	x	1,0	
1283			1,1		Udløb i sø (Vissemose)
1324					Afløb fra sø
1368	464	x	x	x	Rørdløb
			1,9		
2060	332		x		
			6,0		
2180	260	Ø 60	x		
			3,3		
2330	210		x		
			11,4		
2338	144	x	x	x	Rørdløb
		100	3,1	1,0	
2718	41	x	x	x	
		Ø 70	2,5		Rørøverkørsel, Havnelev Enghave
2726	39	x	x	x	
2793		100	3,3	1,0	Spang
2942	-32	x	x	x	

Station m	Vandløbets bund- kote cm DNN	Bundbredde eller rørdimension cm	Fald o/oo	Anlæg	Anmærkning
2942	-32	x	x	x	
		Ø 80	0,0		Røroverkørsel
2946	-32	x	x	x	
		100	1,7	1,0	
2952	-33	x	x	x	
		Indløb Ø 60 Udløb Ø 70	25,0		Røroverkørsel
2954	-38	x	x	x	
3016			1,7		Spang
3250	-87	120	x	1,0	
			0,6		
3404	-97	x	x	x	
		Ø 100	5,0		Røroverkørsel
3410	-100	x	x	x	
3410	-90		x		
		120	0,4		
3512	-94	x	x	x	
		110	0,0		Bro, Højstrupvej
3520	-94	x	x	x	
3622		200	0,1	1,0	Spang
4070	-101	x	x	x	
		90	40,0		Bro
4074	-117	x	x	x	
4088			3,0		Grovrist
4107	-127	200	x		
			25,6		
4116	-150	x	x	x	Indløb til pumpestation
4119	-150	x	x	x	Udløb fra pumpestation. 2 rørudløb med klapper
4120	-15	x	x	x	Rørindløb
			0,0		
4134	-15	x	x		1 m brønd
		Ø 70	8,9		
4170	-47	x	x	x	Rørudløb Støbt klapbrønd 180x240 cm. Udløb i betonkasse
			0,0		
4196	-47	x	x	x	Udløb i stranden

NB! Der kan accepteres sand i rør til bundkoten i profilet henh. før og efter røret

Til de anførte dimensioner for de åbne strækningers teoretiske skikkelse er knyttet nogle beregningsværdier, som bruges i forbindelse med kontrollen af vandløbet. Følgende beregningsværdier er fastlagt:

- Vandløbets Manningtal (vinter): 25
- Afstrømningsværdier:

Høj afstrømning:	50 l/s·km ²
Vintermiddel:	11 l/s·km ²

Vandløbet kan i princippet antage en vilkårlig skikkelse, blot vandføringsevnen er lige så god som ved de anførte teoretiske dimensioner. Vandføringsevnen skal være overholdt ved begge ovenstående afstrømningsværdier.

De nærmere bestemmelser vedrørende kontrol, oprensning og grødeskæring er angivet i regulativets afsnit 8.

4 BYGVÆRKER, TILLØB M.V. (registreret under opmålingen)

4.1 Broer og overkørsler

Station m	Opmålt bundkote cm DNN	Dimension for vandslug/ rørdiameter cm	Fri- højde cm	Ejerforhold	Bemærkninger
2718-2726	41/39	Ø 70		Grundejerforeningen "Enghaven"	Røroverkørsel, Hav- nelev Enghave
2793				Grundejerforeningen "Enghaven"	Spang
2942-2946	-39/-32	Ø 80		Matr. nr. 47h, Havnelev	Røroverkørsel
2952-2954	- ^{*)} /-38	Indløb Ø 60 Udløb Ø 70		Matr. nr. 47i, Havnelev	Røroverkørsel
3016				Matr. nr. 1a, Højstrup Hgd.	Spang
3404-3410	-97/-100	Ø 100		Matr. nr. 1a, Højstrup Hgd.	Røroverkørsel
3512-3520	-104/-117	110	200	Stevns Kommune	Bro, Højstrupvej
3622				Matr. nr. 1a, Højstrup Hgd.	Spang
4070-4074	-101/-112	90	100	Matr. nr. 1a, Højstrup Hgd.	Bro

^{*)} Bundkoten i rørindløbet st. 2952 kan ikke bestemmes på grund af meget faste aflejringer.

4.2 Dræn- og spildevandsudløb samt åbne tilløb (synlige udløb på opmålingstidspunktet)

Station m	Rørdimension cm	Bundkote cm DNN	Bemærkninger
1339	Ø 60	420	Rørtilløb fra højre
2864	Ø 10	10	Rørtilløb fra højre
3086	-	-39	Åbent tilløb fra højre
3197	Ø 40	-44	Rørtilløb fra venstre
3253	Ø 40	-87	Rørtilløb fra venstre
3258	Ø 5	-49	Rørtilløb fra venstre
3264	Ø 5	-53	Rørtilløb fra venstre
3316	Ø 5	-55	Rørtilløb fra venstre
3342	Ø 5	-58	Rørtilløb fra venstre
3464	-	-40	Åbent tilløb fra højre
4108	Ø 10	-38	Rørtilløb fra højre

4.3 Bygværker - herunder stryg og restaureringsforanstaltninger

Station m	Beskrivelse	Ejerforhold	Bemærkninger
4088	Grovrist	Stevns Kommune	
4116-4119	Pumpestation	Stevns Kommune	

5 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

5.1 Administration

Vandløbet administreres af Stevns Kommunalbestyrelse, som er vandløbsmyndighed.

Vandløbet med bygværker m.v. skal vedligeholdes således, at den for vandløbet fastsatte vandføringsevne ikke ændres.

Vandløbets vedligeholdelse - men ikke hel eller delvis fornyelse af rørlagte strækninger - påhviler vandløbsmyndigheden.

5.2 Bygværker

Bygværker, såsom styrt, stryg, diger og skråningssikringer m.v., der er udført af hensyn til vandløbet, vedligeholdes som dele af dette.

Vedligeholdelsen af øvrige bygværker - broer, stemmeværker, overkørsler og vandingsanlæg m.v. - påhviler de respektive ejere eller brugere. Ejerne eller brugerne har pligt til at optage slam og grøde m.v., der samler sig ved bygværker, jvf. Vandløbslovens § 27, stk. 4.

Bygværker, der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan fjernes eller istandsættes på vandløbsmyndighedens foranstaltning og på ejerens bekostning.

Enhver ændring af bygværker skal godkendes af vandløbsmyndigheden, jvf. Vandløbslovens § 47.

Ved alle styrt, stemmeværker og lignende skal der i henhold til Fiskeriministeriets bekendtgørelse nr. 657 af 7. juli 1994 være anbragt ålepas i perioden 1. april til 31. oktober.

6 BESTEMMELSER OM SEJLADS

Det er forbudt at sejle på vandløbet uden vandløbsmyndighedens tilladelse.

Forbudet imod sejlads gælder ikke for vandløbsmyndighedens sejlads i forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse.

7 BREDEJERFORHOLD

7.1 Bræmmer

I landzone hører der til vandløbets åbne strækninger 2 meter brede bræmmer, regnet fra vandløbets øverste kant.

På disse bræmmer må der ikke foretages nogen form for dyrkning, jordbehandling eller terrænændring.

Bræmmerne skal fremstå som udyrkede arealer med naturlig græs-, urte- og trævegetation.

For at begrænse grødevæksten påbydes bredejerne at bevare skyggegivende vegetation langs vandløbet indtil 2 meter fra øverste kant.

Udgifter til beplantningens vedligeholdelse og til eventuel supplerende beplantning, som vandløbsmyndigheden finder nødvendig, påhviler vandløbsmyndigheden.

Såfremt dele af beplantningen er til hinder for nødvendig maskinel vedligeholdelse af vandløbet, kan vandløbsmyndigheden foretage den nødvendige udtynning.

7.2 Arbejdsbælter og overkørsler ved udløb

De til vandløbet grænsende ejendommers ejere og brugere er i øvrigt pligtige til at tåle de fornødne vedligeholdelsesarbejders udførelse, herunder transport af materialer og maskiner og disses arbejde langs vandløbets bredder. Det bemærkes, at arbejdsbæltet normalt ikke bliver over 8 meter bredt.

Bygninger, bygværker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og lignende anlæg af blivende art må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse anbringes nærmere øverste vandløbskant end 8 m, og for rørlagte strækninger ikke nærmere end 2 m fra ledningens midte.

Nye tilløb, og tilløb der reguleres, skal - såfremt vandløbsmyndigheden forlanger det - forsynes med en overkørsel med 5 meters ovenbredde ved udløbet, til brug for transport af materiel, der anvendes til vandløbets vedligeholdelse.

7.3 Hegning i forbindelse med løsdrift

De til vandløbet grænsende arealer må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse benyttes til løsdrift, med mindre der opsættes og vedligeholdes et forsvarligt hegn langs med og mindst 1 meter fra øverste vandløbskant. Sådanne

hegn er ejerne pligtige til at fjerne inden 2 uger efter tilsynets meddelelse, såfremt dette er nødvendigt af hensyn til maskinel udførelse af vedligeholdelsesarbejdet.

7.4 Ændringer i vandløbets tilstand

I henhold til Vandløbslovens § 6 må ingen bortlede vand fra vandløbet eller foranledige, at vandstanden i vandløbet forandres, eller at vandets frie løb hindres.

Regulering, herunder rørlægning af vandløbet og etablering af broer og overkørsler, må kun finde sted efter vandløbsmyndighedens bestemmelse.

I det hele taget må ingen uden tilladelse fra vandløbsmyndigheden foretage foranstaltninger ved vandløbet og dets anlæg, hvorved tilstanden ved disse kommer i strid med bestemmelserne i nærværende regulativ, Vandløbsloven, Miljebeskyttelsesloven eller regionplanen.

7.5 Forurening af vandløbet

Vandløbet må ikke tilføres faste stoffer, haveaffald, spildevand eller andre væsker, der kan forurene vandet eller foranledige aflejringer i vandløbet, jvf. Miljebeskyttelseslovens bestemmelser.

7.6 Kreaturvanding og vandindvinding

De tilgrænsende lodsejere kan uden tilladelse oppumpe vand fra vandløbet til kreaturvanding med mulepumpe eller vindpumpe. Vandløbsmyndigheden kan meddele tilladelse til indretning af egentlige vandingsteder, der da skal udgraves uden for vandløbets profil og indhegnes således, at kreaturer ikke kan træde ud i vandløbet samt sikres således, at udtrædning af jord i strømløbet ikke finder sted.

Anden vandindvinding må ikke finde sted uden tilladelse, jvf. Vandforsyningslovens bestemmelser.

7.7 Drænudløb

Udløb fra drænledninger skal udføres og vedligeholdes således, at de ikke gør skade på vandløbets skrånninger.

Eventuelle aflejringer ud for eksisterende rørudløb over den teoretiske bundkote vil efter anmodning blive fjernet ved vandløbsmyndighedens foranstaltning.

Nye dræntilløb må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse placeres med underkanten af røret dybere end 20 cm over den teoretiske bundkote.

Udførelse af andre rørledninger og lægning af kabler, rørledninger og lignende under vandløbet må kun ske efter forud indhentet tilladelse fra vandløbsmyndigheden.

7.8 Beskadigelse og påbud

Skalapæle, bundpæle eller andre former for afmærkning i eller ved vandløbet må ikke beskadiges eller fjernes. Sker dette, bekostes retableringen af den ansvarlige.

Beskadiges vandløb, diger, faskiner, bygværker eller andre anlæg ved vandløbet, eller foretages der foranstaltninger i strid med Vandløbsloven eller bestemmelserne i nærværende regulativ, kan vandløbsmyndigheden meddele påbud om genoprettelse af den tidligere tilstand.

Er et påbud ikke efterkommet inden udløbet af den fastsatte frist, kan vandløbsmyndigheden foretage det fornødne på den forpligtedes regning, jvf. Vandløbslovens § 54.

Er der fare for, at betydelig skade kan ske på grund af usædvanlige nedbørsforhold eller andre udefra kommende usædvanlige begivenheder, kan vandløbsmyndigheden foretage det fornødne uden påbud og på den forpligtedes regning, jvf. Vandløbslovens § 55.

7.9 Straf

Overtrædelse af bestemmelserne i regulativet straffes med bøde, jvf. Vandløbslovens § 85.

8 VEDLIGEHODELSE

Ved vandløbets vedligeholdelse forstås de fysiske indgreb, der foretages i vandløbet for at sikre den fastlagte vandføringsevne.

8.1 Foranstaltning af vedligeholdelse

Vandløbet og beplantning på skråninger og bræmmer foranstaltes vedligeholdt af vandløbsmyndigheden.

Vandløbsmyndigheden afgør, om vedligeholdelsen skal udføres i entreprise eller ved egen foranstaltning.

8.2 Målsætningen for vandløbet

Vandløbet er i henhold til Regionplanen for Storstrøms Amt 1997-2009 målsat som følger:

St. 0-2388 (rørlagt del)	C, afledning af vand
St. 2388-4196 (åben del)	B ₃ , karpefiskevand

Målsætningen og de tilsvarende krav til vandløbskvaliteten er beskrevet i redøgørelsens afsnit 2.

8.3 Hensigten med vedligeholdelsen

Vandløbsmyndigheden har besluttet, at vedligeholdelsen af de enkelte vandløbsstrækninger skal udføres således, at vandløbets fysiske tilstand er i overensstemmelse med de krav, målsætningen stiller hertil.

Vandløbsmyndigheden har som konsekvens heraf besluttet nedenstående vedligeholdelsesprincipper.

8.4 Oprensning

Kontrol af vandføringsevnen:

Vandløbsmyndigheden kontrollerer mindst 1 gang hvert tredje år inden 15. oktober vandløbets skikkelse ved pejling eller nivellement, og denne sammenholdes med den teoretiske skikkelse angivet i dimensionsskemaets afsnit 3.

Ved aflejringer på 10 cm eller mere iværksættes der oprensning. Hvis der konstateres brinkudskridninger eller lignende forhold, som begrænser vandførings-
evnen i vandløbet, iværksættes der oprensning af disse.

Oprrensning kan dog undlades, såfremt vandspejlsberegninger for kontrolop-
målingen viser, at vandspejlsstigningen er under 10 cm i forhold til det bereg-
nede vandspejl ved den teoretiske skikkelse. Beregningerne udføres for begge
de i afsnit 3 angivne afstrømningsværdier, med det angivne manningtal.

Hvis derimod beregningerne for kontrolopmålingen viser en vandspejlsstigning
på 10 cm eller mere i forhold til vandspejlet ved den teoretiske skikkelse, ved
én eller ved begge afstrømningsværdier, iværksættes der oprensning.

Oprrensningens udførelse:

Eventuel oprrensning foretages i perioden fra 1. september til 15. oktober.

Oprrensningen må kun omfatte sand og mudder. Aflejringer af sten og grus må
ikke opgraves eller omlejres, og overhængende brinker må ikke beskadiges.

Oprrensningen begrænses så vidt muligt til vandløbets naturlige (slyngede)
strømrende og udføres i en bredde, der ikke overstiger den teoretiske bund-
bredde.

Der opgraves kun til den angivne teoretiske bundkote - med en tolerance på 10
cm under bundkoten.

Oprrenset materiale oplægges over øverste vandløbskant.

Vandløbsmyndigheden kan vælge at udføre arbejdet etapevis på mindre del-
strækninger med en tidsmæssig forskydning.

Hvor den nødvendige oprrensning omfatter større mængder, kan arbejdet udfø-
res med maskine.

Fjernelse af sne og is, der forårsager stuvninger, undlades.

Hvis der indtræder fare for betydelige skader som følge af unormalt store aflej-
ringer i vandløbet, kan vandløbsmyndigheden iværksætte ekstraordinære op-
rensninger. Dette forudsætter dog normalt, at det vurderes at have betydning for
en væsentlig del af de berørte arealer.

8.5 Grødeskæring

Grødeskæringsbehovet vurderes i perioden august - 15. oktober. Ved grødevækst i strømrenden iværksættes grødeskæring.

Vandløbsmyndigheden kan iværksætte ekstraordinære grødeskæringer, hvis kraftig grødevækst i vandløbet vurderes at kunne medføre væsentlige skader.


Grøden skal så vidt muligt skæres i bund og skæres i de nedenfor angivne strømrendebredder med en tolerance på 10 cm.

Skema over strømrendebredder ved grødeskæring:

Station	Strømrendebredde cm
1210-1368	90
2388-2952	90
2954-3512	110
3520-4116	180

Grødeskæringen skal så vidt muligt udføres, så grøden fjernes i vandløbets naturlige strømrende. Strømrenden kan normalt genfindes som den dybe del af vandløbets tværprofil, der slynger sig fra side til side ned gennem vandløbet. Den grøde, der vokser uden for strømrenden, efterlades.

Principskitse af strømrendens forløb

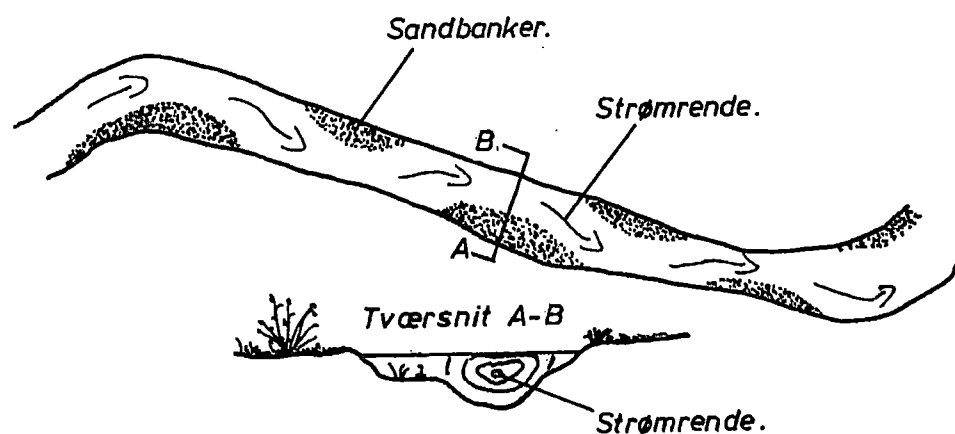

Ved grødeskæringen skæres der - udover den angivne strømrønde bredde - tagrør, pindsvineknop og dunhammer i en bredde på ca. 150 cm på begge sider af strømrønden. Der må efterlades en stub på 20 cm udenfor strømrønden.

Arbejdet udføres maskinelt, enten med mejekurv eller med motoriserede håndredskaber, men kan af hensyn til den miljømæssige tilstand i vandløbet eller af praktiske årsager også udføres manuelt.

Den afskårne grøde og kantvegetation skal så vidt muligt optages fra vandløbet, efterhånden som den afskæres og oplægges ovenfor øverste vandløbskant indenfor en afstand af 5 m fra denne kant.

På strækninger, hvor det ikke er muligt at opsamle grøden efterhånden som den afskæres, kan man lade grøden drive frit med strømmen og opsamle den på hensigtsmæssige steder.

Såfremt man vælger at lade den afskårne grøde drive med strømmen til opsamling, skal den opsamlede grøde på vandløbsmyndighedens foranledning transporteres bort fra vandløbets nærhed senest 24 timer efter opsamling.

8.6 Vegetation på anlæg og banket

Vegetationen på vandløbets anlæg og bræmmer skal forblive uslået, undtagen ved nedennævnte forhold:

- Der kan foretages slåning i hele sommerperioden som led i plejen af nyetableret skyggegivende vegetation.
- Der må foretages pleje af træer og buske under hensyn til den grødebegrænsende effekt i vandløbet (jvf. afsnit 7.1).
- Rød Hestehov og Brændenælde kan afskæres på hele anlægget (maks. 20 cm stub), såfremt disse arter danner sammenhængende bevoksninger.
- Bjørneklo afskæres på anlæg og banket i forbindelse med grødeskæringen.
- Stivstænglet vegetation på anlægget kan afskæres i en bredde på minimum 100 cm målt fra vandkanten for at hindre, at vegetationen vælter ned i vandløbet. Slåning foretages helst efter 1. september.

Afskåret kantvegetation skal optages fra vandløbet efterhånden som den afskæres og oplægges ovenfor øverste vandløbskant indenfor en afstand af 5 m fra denne kant.

8.7 Vedligeholdelse af rørlagte strækninger

Vedligeholdelse af rørlagte vandløbsstrækninger udføres normalt kun, når vandløbsmyndigheden finder det påkrævet. Brønde og sandfang kontrolleres mindst en gang hvert 3. år og renses op efter behov, for at forebygge videre transport af sandaflejringer.

8.8 Fordeling af ulemper, som lodsejere eller brugere skal tåle

Ved tilrettelæggelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejere og brugere skal tåle, søges fordelt på begge sider af vandløbet.

Ved oprensning med maskine oplægges fylden så vidt muligt ensidigt på skiftevis højre og venstre side af vandløbet fra år til år.

Den fra oprensningen hidrørende fyld m.v., der fremkommer ved vandløbets regulativmæssige vedligeholdelse, er brugerne af de tilstødende jorder pligtige til at fjerne til mindst 5 meter fra vandløbskanten eller sprede i et ikke over 10 cm tykt lag, inden hvert års 1. maj.

Det påhviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersøge, om der er oplagt fyld, som skal fjernes eller spredes. Undlader en ejer eller bruger at fjerne eller sprede fylden, kan vandløbsmyndigheden med 2 ugers skriftligt varsel til ejeren eller brugeren lade arbejdet udføre på den pågældendes bekostning.

8.9 Udbedring af bygværker og skråningssikringer

Udbedring af bygværker og skråningssikringer foretages fortrinsvis i perioden marts-april eller september-oktober.

8.10 Klager vedrørende vandløbets vedligeholdelse

Lodsejere - eller andre med interesse i vandløbet - der måtte finde vandløbets vedligeholdelsestilstand eller specielle forhold vedrørende vandløbet utilfredsstillende, kan rette henvendelse herom til vandløbsmyndigheden.

9 TILSYN

Tilsynet med vandløbet udføres på foranledning af vandløbsmyndigheden.

Vandløbsmyndigheden foretager normalt offentligt syn over vandløbet i oktober måned.

Bredejere, organisationer eller andre, der har ønsker om at deltage i dette syn, kan træffe nærmere aftale herom med vandløbsmyndigheden.

10 REVISION

Dette regulativ skal senest optages til revision i 2010.

11 REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag inden den ____ 19 ____.

Ved indsigelsesfristens udløb var der indkommet ____ indsigelser/bemærkninger til regulativets indhold og udformning. Vandløbsmyndighedens behandling heraf er omtalt i indsigelsesredegørelsen.

Regulativet er herefter vedtaget af

Stevns Kommunalbestyrelse, den _____ 19 ____.

Regulativet træder i kraft på datoen for vedtagelsen.