

REGULATIV
for
Mejerirenden
Kommunevandløb nr. 3
Stevns Kommune

INDHOLDSFORTEGNELSE

1	GRUNDLAGET FOR REGULATIVET.....	4
2	BETEGNELSE AF VANDLØBET OG OVERSIGTSKORT.....	5
3	VANDLØBETS SKIKKELSE	7
4	ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER	9
4.1	ADMINISTRATION	9
5	BREDEJERFORHOLD	10
5.1	ARBEJDSBÆLTER OG OVERKØRSER VED UDLØB	10
5.2	ÆNDRINGER I VANDLØBETS TILSTAND	10
5.3	FORURENING AF VANDLØBET	10
5.4	DRÆNUDLØB.....	10
5.5	BESKADIGELSE OG PÅBUD.....	11
5.6	STRAF	11
6	VEDLIGEHOJDELSE	12
6.1	FORANSTALTNING AF VEDLIGEHOJDELSE.....	12
6.2	MÅLSÆTNINGEN FOR VANDLØBET	12
6.3	HENSIGTEN MED VEDLIGEHOJDELSEN.....	12
6.4	VEDLIGEHOJDELSE AF RØRLAGTE STRÆKNINGER	12
6.5	FORDELING AF ULEMPER, SOM LODSEJERE ELLER BRUGERE SKAL TÅLE.....	12
6.6	UDBEDRING AF BYGVÆRKER OG SKRÅNINGSSIKRINGER.....	13
6.7	KLAGER VEDRØRENDE VANDLØBETS VEDLIGEHOJDELSE	13
7	TILSYN.....	14
8	REVISION.....	15
9	REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN.....	16

BILAGSFORTEGNELSE

BILAG 1: Redegørelse

BILAG 2: Vandløbskort

1 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET

Mejerirenden er optaget som offentligt vandløb i Stevns Kommune.

Til grund for regulativet ligger:

- lov nr. 302 af 9. juni 1982 om vandløb - som bekendtgjort i miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 404 af 19. maj 1992, samt miljøministeriets bekendtgørelse nr. 49 af 15. februar 1985 om bl.a. regulativer for offentlige vandløb
- Recipientkvalitetsplanen og anden regionplanlægning
- Tidligere regulativ for vandløbet (datering ukendt).

Nærværende regulativ erstatter tidligere regulativer.

2 BETEGNELSE AF VANDLØBET OG OVERSIGTSKORT

Nærværende regulativ omfatter Mejerirenden i Stevns Kommune fra 0 - punkt i brønd på nordsiden af Skørpingevej i skellet til matr. nr. 6a, Havnelev til endepunkt i st. 2380 ved udløb i Faxe Bugt.

Stationeringen svarer til afstanden i meter fra 0 - punktet og nedstrøms.

Vandløbet har udløb direkte til havet og kan ses i hele sit forløb på 4 cm - kort nr. 1512 I SØ.

Regulativet omfatter i alt 2380 m rørlagt vandløb.

Vandløbenes beliggenhed er angivet på oversigtskortet. Vandløbenes topografiske opland og UTM-koordinater er anført nedenfor:

Vandløb	Station (m)	Opland (km ²)	UTM northing (m)	UTM easting (m)
Mejerirenden	0	0,74	33 6128140	33 331770
	Udløb	2,50	33 6126180	33 332620



- Oplandsgrænse
- Åbent vandløb
- Rørtagt vandløb

Sag

Stevns Kommune

Bmae

**Mejerirenden
Kommunevandløb nr. 3**

Dato	Sagsansvarlig	Projekteret	Tegnet	Kontrol	Godkendt	Tegn. nr.	Rev.
14.12.99	JKM	-	CAM	IKJ	JSC	-	-

Sag nr.

362.97244


Målforhold
1:25000

Kotesystem
DNN



Miljø og Energi as
Landskab
og recipienter
Ringstedvej 20
4000 Roskilde

Telefon 46 30 03 10
Telefax 46 30 03 11
me-ros@hedeselskabet.dk

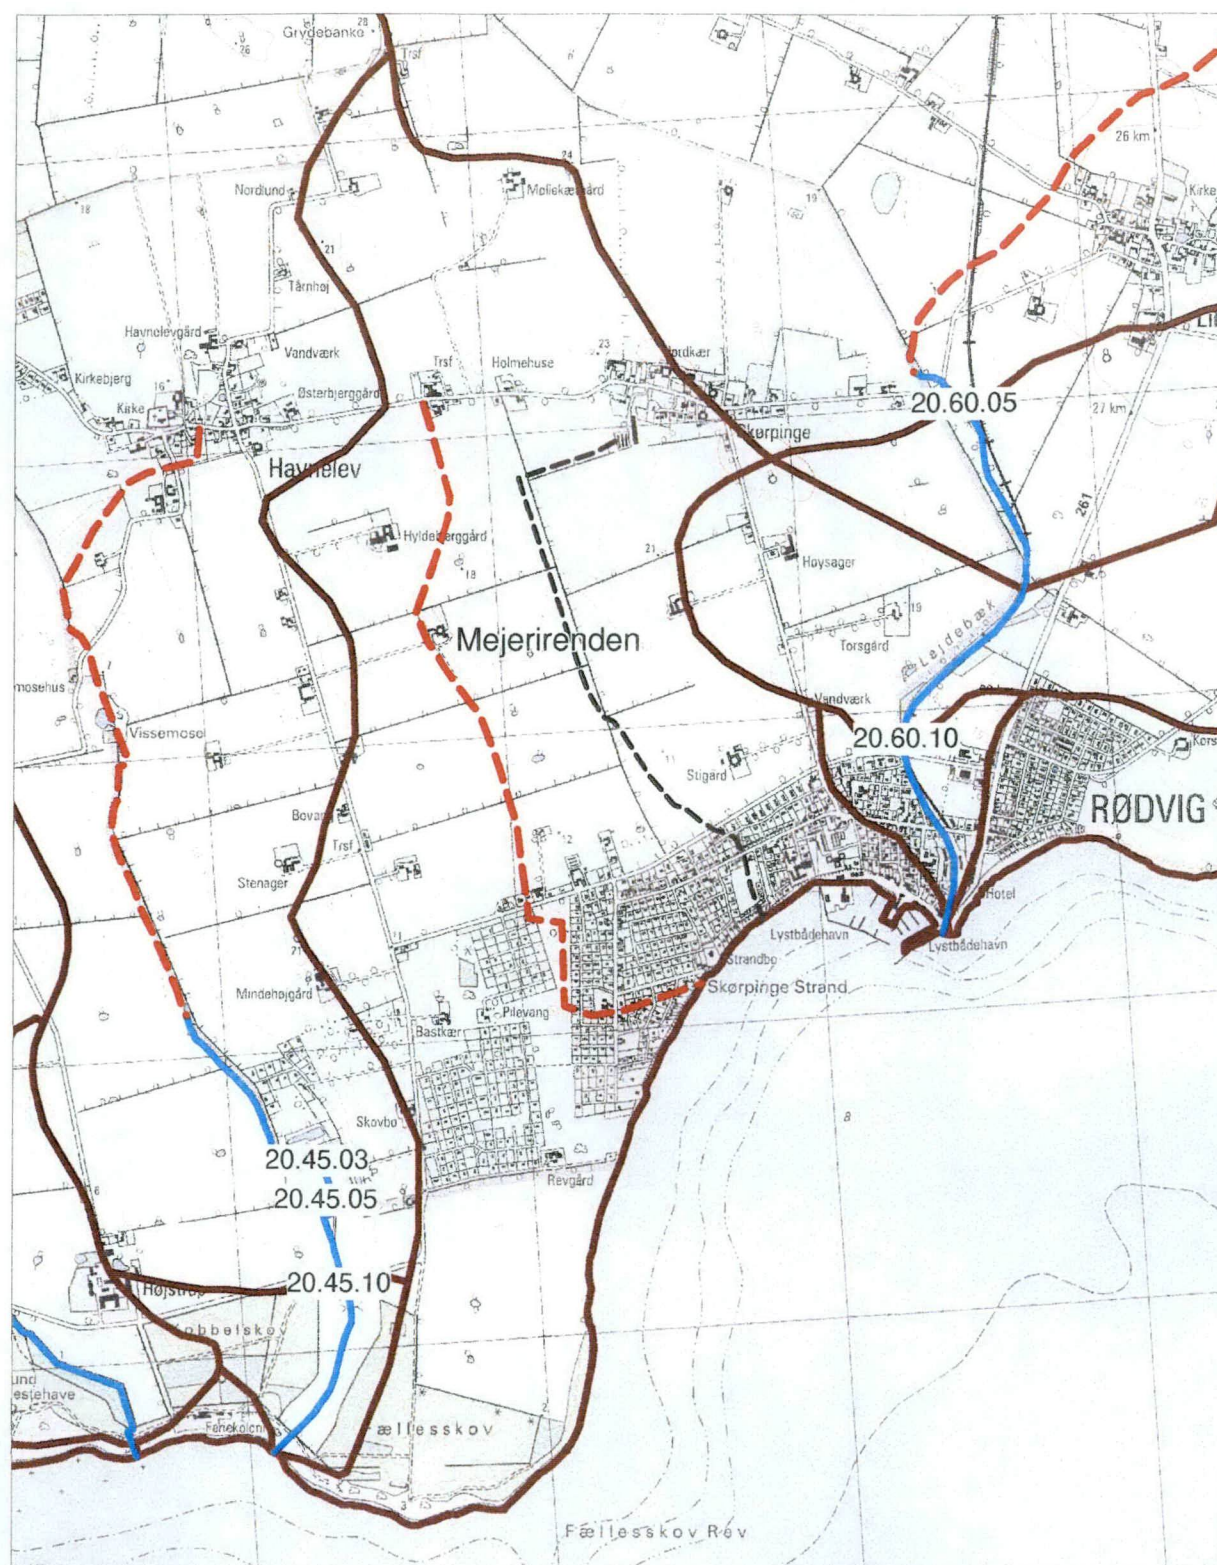

- Kommunale åbne vandløbsstrækninger
- - - - - Kommunale rørlagte strækninger
- XX.XX.XX Faunastation

Figur 3. Mejerirenden

VANDLØBETS SKIKKELSE

Mejeri-stranden

/ 1 ch

Vandløbsmyndigheden har besluttet, at vandløbets vedligeholdelse skal ske på basis af en fastlagt skikkelse.

Vandløbets skikkelse fremgår af nedenstående dimensionsskema. Koterne er henført til Dansk Normal Nul.

Dimensionsskema:

Station	Vandløbets bundkote	Bundbredde eller rørdimension	Fald	Anlæg	Anmærkning
m	cm DNN	cm	o/oo		m / brønd-númer v/1 ch
0	1694	x	x		brønd
			7,0		
74	1642		x		1 m brønd HA1003R
			5,2		
316	1515		x		1 m brønd RØ1004R
			5,7		
500	1410		x		1 m brønd RØ1005R
			3,3		
766	1321		x		1 m brønd RØ1006R
			2,7		
1122	1224		x		1 m brønd RØ1007R
		Ø 40	3,6		
1330	1150		x		RØ1008R
			9,4		
1640	860		x		Ledningsknæk
			3,2		
1926	769		x		1 m brønd RØ1010R
			8,5		Strandgabsvej
1967	734		x		1 m brønd RØ1011R
			3,3		
2067	701		x		1 m brønd RØ1012R
			3,3		
2133	679		x		1 m brønd RØ1013R
			3,0		
2204	658		x		1 m brønd RØ1014R
			11,6		
2296	551		x		1 m brønd RØ015cR
			14,4		
2366	450		x		1 m brønd RØ015bR
			3,0		
2460	422		x		1 m brønd RØ015aR
			2,7		
2524	405		x		1 m brønd RØ0015R
			2,7		
2612	381		x		1 m brønd RØ0041R
			6,2		1 m brønd RØ0021R
2796	267	Ø 40	x		1 m brønd RØ0022R
			10,0		
2798	265		x		1 m brønd RØ022cR
			42		
2830	131	x	x		Udløb i stranden RØ022bR

3 VANDLØBETS SKIKKELSE

Vandløbsmyndigheden har besluttet, at vandløbets vedligeholdelse skal ske på basis af en fastlagt skikkelse.

Vandløbets skikkelse fremgår af nedenstående dimensionsskema. Koterne er henført til Dansk Normal Nul.

Dimensionsskema:

Station	Vandløbets bund- kote	Bundbredde eller rørdimension	Fald	Anlæg	Anmærkning
m	cm DNN	cm	o/oo		
0	1694	x	x		brønd
			7,0		
74	1642		x		1 m brønd
			5,2		
316	1515		x		1 m brønd
			5,7		
500	1410		x		1 m brønd
			3,3		
766	1321		x		1 m brønd
			2,7		
1122	1224		x		1 m brønd
		Ø 40	3,6		
1330	1150		x		
			9,4		
1640	860		x		
			3,2		
1926	769		x		1 m brønd
			8,5		Strandgabsvej
1967	734		x		1 m brønd
			3,3		
2067	701		x		1 m brønd
			3,3		
2133	679		x		1 m brønd
			3,0		
2204	658		x		1 m brønd
			11,6		
2296	551		x		1 m brønd
			14,4		
2366	450		x		1 m brønd

Station	Vandløbets bund- kote	Bundbredde eller rørdimension	Fald	Anlæg	Anmærkning
m	cm DNN	cm	o/oo		
2366	450		x		1 m brønd
			3,0		
2460	422		x		1 m brønd
			2,7		
2524	405		x		1 m brønd
			2,7		
2612	381		x		1 m brønd
			6,2		
2796	267	Ø 40	x		1 m brønd
			10,0		
2798	265		x		1 m brønd
			42		
2830	131	x	x		Udløb i stranden

De nærmere bestemmelser vedrørende kontrol og oprensning er angivet i regulativets afsnit 6.

4 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

4.1 Administration

Vandløbet administreres af Stevns Kommunalbestyrelse, som er vandløbsmyndighed.

Vandløbet med bygværker m.v. skal vedligeholdes således, at den for vandløbet fastsatte skikkelse ikke ændres.

Vandløbets vedligeholdelse - men ikke hel eller delvis fornyelse af rørlagte strækninger - påhviler vandløbsmyndigheden.

5 BREDEJERFORHOLD

5.1 Arbejdsbælter og overkørsler ved udløb

De til vandløbet grænsende ejendommes ejere og brugere er pligtige til at tåle de fornødne vedligeholdelsesarbejders udførelse, herunder transport af materialer og maskiner og disses arbejde langs vandløbet. Det bemærkes, at arbejdsbæltet normalt ikke bliver over 8 meter bredt.

Bygninger, bygværker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og lignende anlæg af blivende art må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse anbringes nærmere vandløbet end 2 m fra ledningens midte.

Nye tilløb, og tilløb der reguleres, skal - såfremt vandløbsmyndigheden forlanger det - forsynes med en overkørsel med 5 meters ovenbredde ved udløbet, til brug for transport af materiel, der anvendes til vandløbets vedligeholdelse.

5.2 Ændringer i vandløbets tilstand

I henhold til Vandløbslovens § 6 må ingen bortlede vand fra vandløbet eller foranledige, at vandstanden i vandløbet forandres, eller at vandets frie løb hindres.

I det hele taget må ingen uden tilladelse fra vandløbsmyndigheden foretage foranstaltninger ved vandløbet og dets anlæg, hvorved tilstanden ved disse kommer i strid med bestemmelserne i nærværende regulativ, Vandløbsloven, Miljøbeskyttelsesloven eller regionplanen.

5.3 Forurening af vandløbet

Vandløbet må ikke tilføres faste stoffer, haveaffald, spildevand eller andre væsker, der kan forurene vandet eller foranledige aflejringer i vandløbet, jvf. Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

5.4 Drænudløb

Udløb fra drænledninger skal udføres og vedligeholdes således, at de ikke gør skade på vandløbet.

Udførelse af andre rørledninger og lægning af kabler, rørledninger og lignende under vandløbet må kun ske efter forud indhentet tilladelse fra vandløbsmyndigheden.

5.5 Beskadigelse og påbud

Afmærkning i eller ved vandløbet må ikke beskadiges eller fjernes. Sker dette, bekostes retableringen af den ansvarlige.

Beskadiges vandløbet eller anlæg ved vandløbet, eller foretages der foranstaltninger i strid med Vandløbsloven eller bestemmelserne i nærværende regulativ, kan vandløbsmyndigheden meddele påbud om genoprettelse af den tidligere tilstand.

Er et påbud ikke efterkommet inden udløbet af den fastsatte frist, kan vandløbsmyndigheden foretage det fornødne på den forpligtedes regning, jvf. Vandløbslovens § 54.

Er der fare for, at betydelig skade kan ske på grund af usædvanlige nedbørsforhold eller andre udefra kommende usædvanlige begivenheder, kan vandløbsmyndigheden foretage det fornødne uden påbud og på den forpligtedes regning, jvf. Vandløbslovens § 55.

5.6 Straf

Overtrædelse af bestemmelserne i regulativet straffes med bøde, jvf. Vandløbslovens § 85.

6 VEDLIGEHODELSE

Ved vandløbets vedligeholdelse forstås de fysiske indgreb, der foretages i vandløbet for at sikre den fastlagte skikkelse.

6.1 Foranstaltning af vedligeholdelse

Vandløbet foranstaltes vedligeholdt af vandløbsmyndigheden.

Vandløbsmyndigheden afgør, om vedligeholdelsen skal udføres i entreprise eller ved egen foranstaltning.

6.2 Målsætningen for vandløbet

Vandløbet er i henhold til Regionplan for Storstrøms Amt 1997-2009 målsat som C, afledning af vand.

Målsætningen og de tilsvarende krav til vandløbskvaliteten er beskrevet i redøgørelsens afsnit 2.

6.3 Hensigten med vedligeholdelsen

Vandløbsmyndigheden har besluttet, at vedligeholdelsen af de enkelte vandløbsstrækninger skal udføres således, at vandløbets fysiske tilstand er i overensstemmelse med de krav, målsætningen stiller hertil.

Vandløbsmyndigheden har som konsekvens heraf besluttet nedenstående vedligeholdelsesprincipper.

6.4 Vedligeholdelse af rørlagte strækninger

Vedligeholdelse af rørlagte vandløbsstrækninger udføres normalt kun, når vandløbsmyndigheden finder det påkrævet. Brønde og sandfang kontrolleres mindst en gang hvert 3. år og renses op efter behov, for at forebygge videre transport af sandaflejringer.

6.5 Fordeling af ulemper, som lodsejere eller brugere skal tåle

Ved tilrettelæggelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejere og brugere skal tåle, søges fordelt på begge sider af vandløbet.

Den fra oprensningen hidrørende fyld m.v., der fremkommer ved vandløbets regulativmæssige vedligeholdelse, er brugerne af de tilstødende jorder pligtige til at fjerne til mindst 5 meter fra vandløbet eller sprede i et ikke over 10 cm tykt lag, inden hvert års 1. maj.

Det påhviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersøge, om der er oplagt fyld, som skal fjernes eller spredes. Undlader en ejer eller bruger at fjerne eller sprede fylden, kan vandløbsmyndigheden med 2 ugers skriftligt varsel til ejeren eller brugeren lade arbejdet udføre på den pågældendes bekostning.

6.6 Udbedring af bygværker og skråningssikringer

Udbedring af bygværker m.v. foretages fortrinsvis i perioden marts-april eller september-oktober.

6.7 Klager vedrørende vandløbets vedligeholdelse

Lodsejere - eller andre med interesse i vandløbet - der måtte finde vandløbets vedligeholdelsestilstand eller specielle forhold vedrørende vandløbet utilfredsstillende, kan rette henvendelse herom til vandløbsmyndigheden.

7 TILSYN

Tilsynet med vandløbet udføres på foranledning af vandløbsmyndigheden.

Vandløbsmyndigheden foretager normalt offentligt syn over vandløbet i oktober måned.

Bredejere, organisationer eller andre, der har ønsker om at deltage i dette syn, kan træffe nærmere aftale herom med vandløbsmyndigheden.

8 REVISION

Dette regulativ skal senest optages til revision i 2010.

9 REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag inden den ____ 19 ____.

Ved indsigelsesfristens udløb var der indkommet ____ indsigelser/bemærkninger til regulativets indhold og udformning. Vandløbsmyndighedens behandling heraf er omtalt i indsigelsesredegørelsen.

Regulativet er herefter vedtaget af

Stevns Kommunalbestyrelse, den _____ 19 ____.

Regulativet træder i kraft på datoen for vedtagelsen.