

REGULATIV
for
Møllerenden med tilløb
Kommunevandløb nr. 5
Stevns Kommune

INDHOLDSFORTEGNELSE

1	GRUNDLAGET FOR REGULATIVET.....	4
2	BETEGNELSE AF VANDLØBENE OG OVERSIGTSKORT.....	5
3	VANDLØBENES VANDFØRINGSEVNE.....	7
4	BYGVÆRKER, TILLØB M.V.....	11
4.1	BROER OG OVERKØRSLER	11
4.2	DRÆN- OG SPILDEVANDSUDLØB SAMT ÅBNE TILLØB.....	11
4.3	STEMMEVÆRKER, STYRT OG FLODEMÅL	11
5	ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER	12
5.1	ADMINISTRATION.....	12
5.2	BYGVÆRKER.....	12
6	BESTEMMELSER OM SEJLADS.....	13
7	BREDEJERFORHOLD	14
7.1	BRÆMMER	14
7.2	ARBEJDSBÆLTER OG OVERKØRSLER VED UDLØB	14
7.3	HEGNING I FORBINDELSE MED LØSDRIFT	14
7.4	ÆNDRINGER I VANDLØBENES TILSTAND	15
7.5	FORURENING AF VANDLØBENE.....	15
7.6	KREATURVANDING OG VANDINDVINDING	15
7.7	DRÆNUDLØB.....	15
7.8	BESKADIGELSE OG PÅBUD.....	16
7.9	STRAF	16
8	VEDLIGEHOLDELSE	17
8.1	FORANSTALTNING AF VEDLIGEHOLDELSE.....	17
8.2	MÅLSÆTNINGEN FOR VANDLØBENE	17
8.3	HENSIGTEN MED VEDLIGEHOLDELSE.....	17
8.4	OPRENSNING	17
8.5	GRØDESKÆRING.....	19
8.6	VEGETATION PÅ ANLÆG OG BANKET <i>brøkke</i>	20
8.7	VEDLIGEHOLDELSE AF RØRLAGTE STRÆKNINGER	21
8.8	FORDELING AF ULEMPER, SOM LODSEJERE ELLER BRUGERE SKAL TÅLE.....	21
8.9	UDBEDRING AF BYGVÆRKER OG SKRÅNINGSSIKRINGER.....	21
8.10	KLAGER VEDRØRENDE VANDLØBENES VEDLIGEHOLDELSE	21
9	TILSYN.....	22
10	REVISION.....	23
11	REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN.....	24

BILAGSFORTEGNELSE

BILAG 1:	Redegørelse
BILAG 2:	Vandløbskort
BILAG 3:	Længdeprofil, opmålte forhold og regulativ
BILAG 4:	Tværfiler, opmålte forhold og regulativ
BILAG 5:	Længdeprofil, med beregnede vandspejl for opmålte forhold samt regulativ

1 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET

Møllerenden med tilløb er optaget som offentligt vandløb i Stevns Kommune.

Til grund for regulativet ligger:

- lov nr. 302 af 9. juni 1982 om vandløb - som bekendtgjort i miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 404 af 19. maj 1992, samt miljøministeriets bekendtgørelse nr. 49 af 15. februar 1985 om bl.a. regulativer for offentlige vandløb
- Målsætningen for vandområder og anden regionplanlægning
- Tidligere regulativ af 24 august 1953.
- Tillægsregulativ til samtlige vandløb i Stevns Kommune (den tidligere Helsted sognekommune), Præstø Amt 25. marts 1964 vedr. vandløbenes vedligeholdelse.
- Stevns Kommunes beslutning om optagelse af strækningen st. 3438 til udløbet i Møllesø som offentligt vandløb af _____.
- Opmåling af oktober 1999.

Nærværende regulativ erstatter tidligere regulativer.

2 BETEGNELSE AF VANDLØBENE OG OVERSIGTSKORT

Nærværende regulativ omfatter Møllerenden med tilløb i Stevns Kommune som følger:

Hovedløbet fra nulpunkt i brønd i nordvestlig skelhjørne af matr. nr. 59 af Magle By endepunkt i st. 4122 ved udløb i Møllesø.

Sideløb nr. 1 fra nulpunkt i brønd i sydligt skel af matr. nr. 2a af Raaby Sogn til endepunkt i st. 2445 ved udløb i hovedløbets st. 0.

Sideløb nr. 2 fra nulpunkt i brønd i skellet mellem matr. nr. 1a af Råhoved Skov og 5a af Raaby Sogn til endepunkt i st. 2789 ved udløb i hovedløbets st. 0.

Sideløb nr. 3 fra nulpunkt i brønd i nordlig side af Pilevej i skellet til matr. nr. 12 af magleby By til endepunkt i st. 414 ved udløb i hovedløbets st. 1648.

Sideløb nr. 4 fra nulpunkt ca. 80 m øst for vestligt skel af matr. nr. 1a af Gjorslev Hovedgård til endepunkt i st. 87 ved udløb i hovedløbets st. 868.


Stationeringen svarer til afstanden i meter fra 0 - punktet og nedstrøms.

Vandløbene har udløb gennem Møllesø direkte til havet og kan ses i hele deres forløb på 4 cm - kort nr. 1512 I NV og 1512 I NØ.

Regulativet omfatter i alt 9857 m, hvoraf 9161 m er rørlagt.

Vandløbenes beliggenhed er angivet på oversigtskortet. Vandløbenes topografiske opland og UTM-koordinater er anført nedenfor:

Vandløb	Station (m)	Opland (km ²)	UTM northing (m)	UTM easting (m)
Hovedløbet	0	5,60	33 6137370	33 332210
	Udløb	15,07	33 6139650	33 334240
Sideløb nr. 2 1.	0	0,79	33 6135560	33 333350
	Udløb	2,97	33 6137370	33 332210
Sideløb nr. 3 2.	0	0,62	33 6136030	33 332130
	Udløb	2,63	33 6137370	33 332210
Sideløb nr. 4 3.	0	0,29	33 6138450	33 331910
	Udløb	0,55	33 6138660	33 332240
Sideløb nr. 5 4.	0	5,85	33 6138020	33 332730
	Udløb	6,03	33 6138090	33 332680

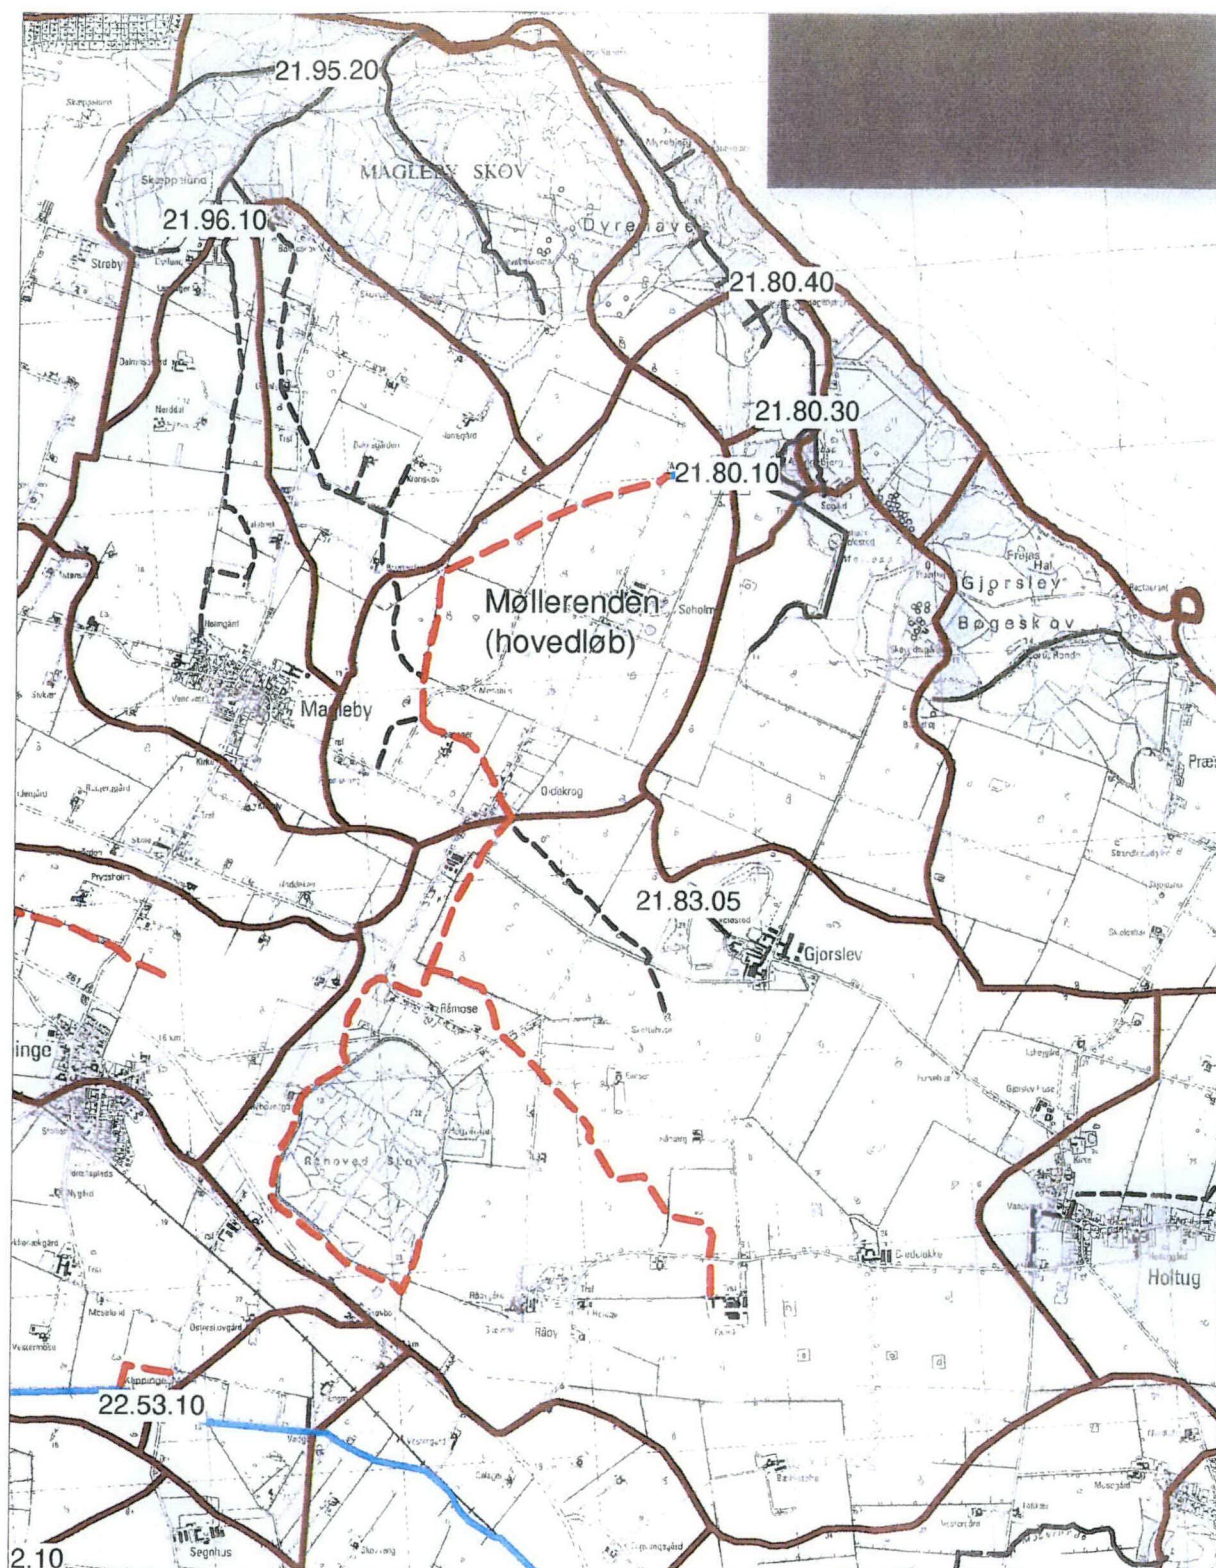

- Kommunale åbne vandløbsstrækninger
- Kommunale rørlagte strækninger
- XX.XX.XX Faunastation


Figur 5. Møllerenden med tilløb

3 VANDLØBENES VANDFØRINGSEVNE

Vandløbsmyndigheden har besluttet, at vandløbenes vedligeholdelse skal ske på basis af vandløbenes vandføringsevne, fastlagt ved en teoretisk skikkelse.

Vandløbenes vandføringsevnegivende teoretiske skikkelse fremgår af nedenstående dimensionsskema. Koterne er henført til Dansk Normal Nul.

Principskitse, til illustration af de i dimensionsskemaet angivne bredder og anlæg.

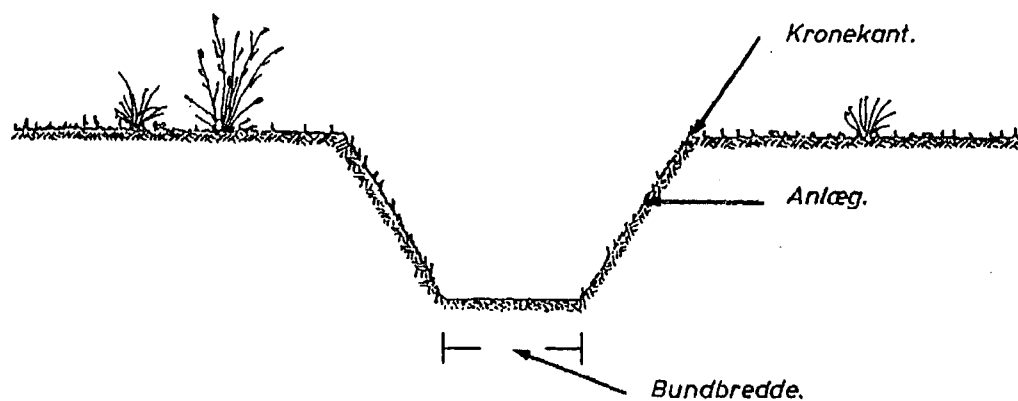

Dimensionsskema, teoretisk skikkelse, hovedløb:

Station	Vandløbets bund- kote	Bundbredde eller rørdimension	Fald	Anlæg	Anmærkning
m	cm DNN	cm	o/oo		
0	1492	x	x		1,25 m brønd
		Ø 80	0,9		
868	1416	x	x		1,25 m brønd
			1,0		
1036	1400		x		1,25 m brønd
			1,3		
1222	1376		x		1,25 m brønd
			1,3		
1648	1322		x		1,25 m brønd
		Ø 100	1,1		
1904	1294		x		1,25 m brønd
			1,2		
2282	1249		x		1,25 m brønd
			1,1		
3156	1149		x		
			1,8		
3438	1071	x	x	x	Rørudløb
3438	1080		x		
			2,2		
3600	1045		x	0,75	
		160	0,0		
3680	1045		x	x	
			0,0	1,0	
3769	1045	x	x	x	
		340	10,0		Bro
3774	1040	x	x	x	
		160	1,9	1,0	
3935	1010		x		
3935	1002	x	x	x	
		Ø 100	5,0		Røroverkørsel
3947	996	x	x	x	
3947	1000		x		
		160	4,6	1,0	
4122	920	x	x	x	Overfaldsbygværk Indløb til sø

NB! Der kan accepteres sand i rør til bundkoten i profilet henh. før og efter røret

Dimensionsskema, tilløb nr. 1:

Station	Vandløbets bund- kote	Bundbredde eller rørdimension	Fald	Anlæg	Anmærkning
m	cm DNN	cm	o/oo		
0	2290	x	x		0,6 m brønd
			5,1		
224	2176	Ø 35	x		0,6 m brønd
			4,4		
932	1865	x	x		0,6 m brønd
			3,2		
1197	1781	Ø 45	x		0,6 m brønd
			3,5		
1345	1729	x	x		
			3,6		
1501	1673		x		1 m brønd
		Ø 50	2,6		
1675	1628		x		1 m brønd
			2,7		
1851	1580	x	x		1 m brønd
		Ø 55	1,4		
2445	1496	x	x		Udløb i hovedløbets st. 0

Dimensionsskema, tilløb nr. 2:

Station	Vandløbets bund- kote	Bundbredde eller rørdimension	Fald	Anlæg	Anmærkning
m	cm DNN	cm	o/oo		
0	1895	x	x		0,6 m brønd
		Ø 20	1,5		
292	1850	x	x		0,8 m brønd
		Ø 40	1,4		
1364	1703	x	x		
			1,4		
2064	1604		x		1 m brønd
		Ø 50	1,5		
2494	1540		x		1 m brønd
			1,5		
2789	1496	x	x		Udløb i hovedløbets st. 0

OBS:

Landvæsensnævnet har i 1972 drøftet beslutning om
 onlægning af sideled nr. 3 - se mappen Vandløbsjournal.
 Dimensionsskema, tilløb nr. 3:

Station	Vandløbets bund- kote	Bundbredde eller rørdimension	Fald	Anlæg	Anmærkning
m	cm DNN	cm	o/oo		
0	1525	x	x		0,6 m brønd 100 cm
		Ø 15 30	3,4		
240	1443	x	x		brønd 50 cm under terræn
		Ø 20 30	3,3		
414	1385	x	x		Udløb i hovedløbets st. 1648

380 meter! (linieføringen ændret til lige linie!)

Dimensionsskema, tilløb nr. 4:

Station	Vandløbets bund- kote	Bundbredde eller rørdimension	Fald	Anlæg	Anmærkning
m	cm DNN	cm	o/oo		
0	1530	x	x		
		Ø 65	10,0		
87	1443	x	x		Udløb i hovedløbets st. 868

Til de anførte dimensioner for de åbne strækningers teoretiske skikkelse er knyttet nogle beregningsværdier, som bruges i forbindelse med kontrollen af vandløbene. Følgende beregningsværdier er fastlagt:

- Vandløbenes Manningtal (vinter): 25
- Afstrømningsværdier:

Vintermedianmaksimum: 11 l/s·km²
 Vintermiddel: 70 l/s·km²

Vandløbene kan i princippet antage en vilkårlig skikkelse, blot vandføringsevnen er lige så god som ved de anførte teoretiske dimensioner. Vandføringsevnen skal være overholdt ved begge ovenstående afstrømningsværdier.

De nærmere bestemmelser vedrørende kontrol, oprensning og grødeskæring er angivet i regulativets afsnit 8.

4 BYGVÆRKER, TILLØB M.V. (registreret under opmålingen)

4.1 Broer og overkørsler

Hovedløbet

Station m	Opmålt bundkote cm DNN	Dimension for vandslug/ rørdiameter cm	Fri- højde cm	Ejerforhold	Bemærkninger
3769-3774	1045-1040	340	190	Matr. nr. 1a, Søholm Hgd., Magleby-Stevns	
3935-3947	1002-996	Ø 100		Matr. nr. 1a og 1r, Søholm Hgd., Magleby- Stevns	

4.2 Dræn- og spildevandsudløb samt åbne tilløb (synlige udløb på opmålingstidspunktet)

Hovedløbet

Station m	Rørdimension cm	Bundkote cm DNN	Bemærkninger
3681	Ø 25	1046	Rørtilløb fra højre
3814	Ø 8	1119	Rørtilløb fra højre

4.3 Stemmeværker, styrt og flodemål

Station m	Beskrivelse	Dimensioner	Flode- mål	Ejer- forhold	Bemærkninger
4122	Overfaldsbygværk ved Møllesø			Gjorslev Gods	

5 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

5.1 Administration

Vandløbene administreres af Stevns Kommunalbestyrelse, som er vandløbsmyndighed.

Vandløbene med bygværker m.v. skal vedligeholdes således, at den for vandløbene fastsatte vandføringsevne ikke ændres.

Vandløbenes vedligeholdelse - men ikke hel eller delvis fornyelse af rørlagte strækninger - påhviler vandløbsmyndigheden.

5.2 Bygværker

Bygværker, såsom styrt, stryg, diger og skråningssikringer m.v., der er udført af hensyn til vandløbene, vedligeholdes som dele af disse.

Vedligeholdelsen af øvrige bygværker - broer, stemmeværker, overkørsler og vandingsanlæg m.v. - påhviler de respektive ejere eller brugere. Ejerne eller brugerne har pligt til at optage slam og grøde m.v., der samler sig ved bygværker, jvf. Vandløbslovens § 27, stk. 4.

Bygværker, der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan fjernes eller istandsættes på vandløbsmyndighedens foranstaltning og på ejerens bekostning.

Enhver ændring af bygværker skal godkendes af vandløbsmyndigheden, jvf. Vandløbslovens § 47.

Ved alle styrt, stemmeværker og lignende skal der i henhold til Fiskeriministeriets bekendtgørelse nr. 657 af 7. juli 1994 være anbragt ålepas i perioden 1. april til 31. oktober.

6 BESTEMMELSER OM SEJLADS

Det er forbudt at sejle på vandløbene uden vandløbsmyndighedens tilladelse.

Forbudet imod sejlads gælder ikke for vandløbsmyndighedens sejlads i forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse.

7 BREDEJERFORHOLD

7.1 Bræmmer

I landzone hører der til vandløbenes åbne strækninger 2 meter brede bræmmer, regnet fra vandløbenes øverste kant.

På disse bræmmer må der ikke foretages nogen form for dyrkning, jordbehandling eller terrænændring.

Bræmmerne skal fremstå som udyrkede arealer med naturlig græs-, urte- og trævegetation.

For at begrænse grødevæksten påbydes bredejerne at bevare skyggegivende vegetation langs vandløbene indtil 2 meter fra øverste kant.

Udgifter til beplantningens vedligeholdelse og til eventuel supplerende beplantning, som vandløbsmyndigheden finder nødvendig, påhviler vandløbsmyndigheden.

Såfremt dele af beplantningen er til hinder for nødvendig maskinel vedligeholdelse af vandløbene, kan vandløbsmyndigheden foretage den nødvendige udtynding.

7.2 Arbejdsbælter og overkørsler ved udløb

De til vandløbene grænsende ejendommers ejere og brugere er i øvrigt pligtige til at tåle de fornødne vedligeholdelsesarbejders udførelse, herunder transport af materialer og maskiner og disses arbejde langs vandløbenes bredder. Det bemærkes, at arbejdsbæltet normalt ikke bliver over 8 meter bredt.

Bygninger, bygværker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og lignende anlæg af blivende art må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse anbringes nærmere øverste vandløbskant end 8 m, og for rørlagte strækninger ikke nærmere end 2 m fra ledningens midte.

Nye tilløb, og tilløb der reguleres, skal - såfremt vandløbsmyndigheden forlanger det - forsynes med en overkørsel med 5 meters ovenbredde ved udløbet, til brug for transport af materiel, der anvendes til vandløbenes vedligeholdelse.

7.3 Hegning i forbindelse med løsdrift

De til vandløbene grænsende arealer må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse benyttes til løsdrift, med mindre der opsættes og vedligeholdes et forsvarligt hegn langs med og mindst 1 meter fra øverste vandløbskant. Sådanne

hegn er ejerne pligtige til at fjerne inden 2 uger efter tilsynets meddelelse, såfremt dette er nødvendigt af hensyn til maskinel udførelse af vedligeholdelsesarbejdet.

7.4 Ændringer i vandløbenes tilstand

I henhold til Vandløbslovens § 6 må ingen bortlede vand fra vandløbene eller foranledige, at vandstanden i vandløbene forandres, eller at vandets frie løb hindres.

Regulering, herunder rørlægning af vandløbene og etablering af broer og overkørsler, må kun finde sted efter vandløbsmyndighedens bestemmelse.

I det hele taget må ingen uden tilladelse fra vandløbsmyndigheden foretage foranstaltninger ved vandløbene og deres anlæg, hvorved tilstanden ved disse kommer i strid med bestemmelserne i nærværende regulativ, Vandløbsloven, Miljebeskyttelsesloven eller regionplanen.

7.5 Forurening af vandløbene

Vandløbene må ikke tilføres faste stoffer, haveaffald, spildevand eller andre væsker, der kan forurene vandet eller foranledige aflejringer i vandløbene, jvf. Miljebeskyttelseslovens bestemmelser.

7.6 Kreaturvanding og vandindvinding

De tilgrænsende lodsejere kan uden tilladelse oppumpe vand fra vandløbene til kreaturvanding med mulepumpe eller vindpumpe. Vandløbsmyndigheden kan meddele tilladelse til indretning af egentlige vandingssteder, der da skal udgraves uden for vandløbenes profil og indhegnes således, at kreaturer ikke kan træde ud i vandløbene samt sikres således, at udtrædning af jord i strømløbet ikke finder sted.

Anden vandindvinding må ikke finde sted uden tilladelse, jvf. Vandforsyningslovens bestemmelser.

7.7 Drænudløb

Udløb fra drænledninger skal udføres og vedligeholdes således, at de ikke gør skade på vandløbenes skråninger.

Eventuelle aflejringer ud for eksisterende rørudløb over den teoretiske bundkote vil efter anmodning blive fjernet ved vandløbsmyndighedens foranstaltning.

Nye dræntilløb må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse placeres med underkanten af røret dybere end 20 cm over den teoretiske bundkote.

Udførelse af andre rørledninger og lægning af kabler, rørledninger og lignende under vandløbene må kun ske efter forud indhentet tilladelse fra vandløbsmyndigheden.

7.8 Beskadigelse og påbud

Skalapæle, bundpæle eller andre former for afmærkning i eller ved vandløbene må ikke beskadiges eller fjernes. Sker dette, bekostes retableringen af den ansvarlige.

Beskadiges vandløb, diger, faskiner, bygværker eller andre anlæg ved vandløbene, eller foretages der foranstaltninger i strid med Vandløbsloven eller bestemmelserne i nærværende regulativ, kan vandløbsmyndigheden meddele påbud om genoprettelse af den tidligere tilstand.

Er et påbud ikke efterkommet inden udløbet af den fastsatte frist, kan vandløbsmyndigheden foretage det fornødne på den forpligtedes regning, jvf. Vandløbslovens § 54.

Er der fare for, at betydelig skade kan ske på grund af usædvanlige nedbørsforhold eller andre udefra kommende usædvanlige begivenheder, kan vandløbsmyndigheden foretage det fornødne uden påbud og på den forpligtedes regning, jvf. Vandløbslovens § 55.

7.9 Straf

Overtrædelse af bestemmelserne i regulativet straffes med bøde, jvf. Vandløbslovens § 85.

8 VEDLIGEHODELSE

Ved vandløbenes vedligeholdelse forstås de fysiske indgreb, der foretages i vandløbene for at sikre den fastlagte vandføringsevne.

8.1 Foranstaltning af vedligeholdelse

Vandløbene og beplantning på skråninger og bræmmer foranstaltes vedligehold af vandløbsmyndigheden.

Vandløbsmyndigheden afgør, om vedligeholdelsen skal udføres i entreprise eller ved egen foranstaltning.

8.2 Målsætningen for vandløbene

Vandløbene er i henhold til Regionplan for Storstrøms Amt 1997-2009 målsat som følger:

Hovedløbet st. 3438-4122	B ₁ , gyde- og yngelopvækstområde for laksefisk
Øvrige strækninger og tilløb	C, afledning af vand

Målsætningen og de tilsvarende krav til vandløbskvaliteten er beskrevet i redegørelsens afsnit 2.

8.3 Hensigten med vedligeholdelsen

Vandløbsmyndigheden har besluttet, at vedligeholdelsen af de enkelte vandløbsstrækninger skal udføres således, at vandløbenes fysiske tilstand er i overensstemmelse med de krav, målsætningen stiller hertil.

Vandløbsmyndigheden har som konsekvens heraf besluttet nedenstående vedligeholdelsesprincipper.

8.4 Oprensning

Kontrol af vandføringsevnen:

Vandløbsmyndigheden kontrollerer mindst 1 gang hvert tredje år inden 15. oktober vandløbets skikkelse ved pejling eller nivellement, og denne sammenholdes med den teoretiske skikkelse angivet i dimensionsskemaets afsnit 3.

Ved aflejringer på 10 cm eller mere iværksættes der oprensning. Hvis der konstateres brinkudskridninger eller lignende forhold, som begrænser vandførings-
evnen i vandløbet, iværksættes der oprensning af disse.

Oprensning kan dog undlades, såfremt vandspejlsberegninger for kontrolop-
målingen viser, at vandspejlsstigningen er under 10 cm i forhold til det bereg-
nede vandspejl ved den teoretiske skikkelse. Beregningerne udføres for begge
de i afsnit 3 angivne afstrømningsværdier, med det angivne manningtal.

Hvis derimod beregningerne for kontrolopmålingen viser en vandspejlsstigning
på 10 cm eller mere i forhold til vandspejlet ved den teoretiske skikkelse, ved
én eller ved begge afstrømningsværdier, iværksættes der oprensning.

Oprensningens udførelse:

Eventuel oprensning foretages i perioden fra 1. september til 15. oktober.

Oprensningen må kun omfatte sand og mudder. Aflejringer af sten og grus må
ikke opgraves eller omlejres, og overhængende brinker må ikke beskadiges.

Oprensningen begrænses så vidt muligt til vandløbets naturlige (slyngede)
strømmende og udføres i en bredde, der ikke overstiger den teoretiske bund-
bredde.

Der opgraves kun til den angivne teoretiske bundkote - med en tolerance på 10
cm under bundkoten.

Oprensset materiale oplægges over øverste vandløbskant.

Vandløbsmyndigheden kan vælge at udføre arbejdet etapevis på mindre del-
strækninger med en tidsmæssig forskydning.

Hvor den nødvendige oprensning omfatter større mængder, kan arbejdet udfø-
res med maskine.

Fjernelse af sne og is, der forårsager stuvninger, undlades.

Hvis der indtræder fare for betydelige skader som følge af unormalt store aflej-
ringer i vandløbet, kan vandløbsmyndigheden iværksætte ekstraordinære op-
rensninger. Dette forudsætter dog normalt, at det vurderes at have betydning for
en væsentlig del af de berørte arealer.

8.5 Grødeskæring

Grødeskæringsbehovet vurderes i perioden august - 15. oktober. Ved grødevækst i strømrunden iværksættes grødeskæring.

Vandløbsmyndigheden kan iværksætte ekstraordinære grødeskæringer, hvis kraftig grødevækst i vandløbet vurderes at kunne medføre væsentlige skader.

Grøden skal så vidt muligt skæres i bund og skæres i de nedenfor angivne strømrundebredder med en tolerance på 10 cm.


Skema over strømrundebredder ved grødeskæring:

Hovedløbet

Station	Strømrundebredde cm
3438-4122	145

Grødeskæringen skal så vidt muligt udføres, så grøden fjernes i vandløbets naturlige strømrunde. Strømrunden kan normalt genfindes som den dybe del af vandløbets tværprofil, der slynger sig fra side til side ned gennem vandløbet. Den grøde, der vokser uden for strømrunden, efterlades.

Principskitse af strømrundens forløb

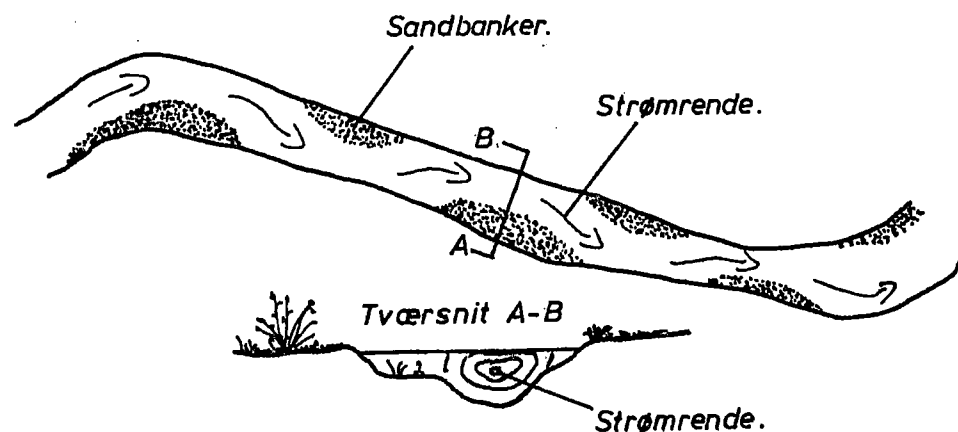

Ved grødeskæringen skæres der - udover den angivne strømrundebredde - tagrør, pindsvineknop og dunhammer i en bredde på ca. 150 cm på begge sider af strømrunden. Der må efterlades en stub på 20 cm udenfor strømrunden.

Arbejdet udføres maskinelt, enten med mejekurv eller med motoriserede håndredskaber, men kan af hensyn til den miljømæssige tilstand i vandløbet eller af praktiske årsager også udføres manuelt.

Den afskårne grøde og kantvegetation skal så vidt muligt optages fra vandløbet, efterhånden som den afskæres og oplægges ovenfor øverste vandløbskant indenfor en afstand af 5 m fra denne kant.

På strækninger, hvor det ikke er muligt at opsamle grøden efterhånden som den afskæres, kan man lade grøden drive frit med strømmen og opsamle den på hensigtsmæssige steder.

Såfremt man vælger at lade den afskårne grøde drive med strømmen til opsamling, skal den opsamlede grøde på vandløbsmyndighedens foranledning transporteres bort fra vandløbets nærhed senest 24 timer efter opsamling.

8.6 Vegetation på anlæg og banket

Vegetationen på vandløbets anlæg og bræmmer skal forblive uslået, undtagen ved nedennævnte forhold:

- Der kan foretages slåning i hele sommerperioden som led i plejen af nyetableret skyggegivende vegetation.
- Der må foretages pleje af træer og buske under hensyn til den grødebegrænsende effekt i vandløbet (jvf. afsnit 7.1).
- Rød Hestehov og Brændenælde kan afskæres på hele anlægget (maks. 20 cm stub), såfremt disse arter danner sammenhængende bevoksninger.
- Bjørneklo afskæres på anlæg og banket i forbindelse med grødeskæringen.
- Stivstænglet vegetation på anlægget kan afskæres i en bredde på minimum 100 cm målt fra vandkanten for at hindre, at vegetationen vælter ned i vandløbet. Slåning foretages helst efter 1. september.

Afskåret kantvegetation skal optages fra vandløbet efterhånden som den afskæres og oplægges ovenfor øverste vandløbskant indenfor en afstand af 5 m fra denne kant.

8.7 Vedligeholdelse af rørlagte strækninger

Vedligeholdelse af rørlagte vandløbsstrækninger udføres normalt kun, når vandløbsmyndigheden finder det påkrævet. Brønde og sandfang kontrolleres mindst en gang hvert 3. år og renses op efter behov, for at forebygge videre transport af sandaflejringer.

8.8 Fordeling af ulemper, som lodsejere eller brugere skal tåle

Ved tilrettelæggelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejere og brugere skal tåle, søges fordelt på begge sider af vandløbene.

Ved oprensning med maskine oplægges fylden så vidt muligt ensidigt på skiftevis højre og venstre side af vandløbene fra år til år.

Den fra oprensningen hidrørende fyld m.v., der fremkommer ved vandløbenes regulativmæssige vedligeholdelse, er brugerne af de tilstødende jorder pligtige til at fjerne til mindst 5 meter fra vandløbskanten eller sprede i et ikke over 10 cm tykt lag, inden hvert års 1. maj.

Det påhviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersøge, om der er oplagt fyld, som skal fjernes eller spredes. Undlader en ejer eller bruger at fjerne eller sprede fylden, kan vandløbsmyndigheden med 2 ugers skriftligt varsel til ejeren eller brugeren lade arbejdet udføre på den pågældendes bekostning.

8.9 Udbedring af bygværker og skråningssikringer

Udbedring af bygværker og skråningssikringer foretages fortrinsvis i perioden marts-april eller september-oktober.

8.10 Klager vedrørende vandløbenes vedligeholdelse

Lodsejere - eller andre med interesse i vandløbene - der måtte finde vandløbenes vedligeholdelsestilstand eller specielle forhold vedrørende vandløbene utilfredsstillende, kan rette henvendelse herom til vandløbsmyndigheden.

9 TILSYN

Tilsynet med vandløbene udføres på foranledning af vandløbsmyndigheden.

Vandløbsmyndigheden foretager normalt offentligt syn over vandløbene i oktober måned.

Bredejere, organisationer eller andre, der har ønsker om at deltage i dette syn, kan træffe nærmere aftale herom med vandløbsmyndigheden.

10 REVISION

Dette regulativ skal senest optages til revision i 2010.

11 REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag inden den ____ 19 ____.

Ved indsigelsesfristens udløb var der indkommet ____ indsigelser/bemærkninger til regulativets indhold og udformning. Vandløbsmyndighedens behandling heraf er omtalt i indsigelsesredegørelsen.

Regulativet er herefter vedtaget af

Stevns Kommunalbestyrelse, den _____ 19 ____.

Regulativet træder i kraft på datoen for vedtagelsen.