

REGULATIV
for
Sandbækken med tilløb
Kommunevandløb nr. 12
Stevns Kommune

INDHOLDSFORTEGNELSE

1	GRUNDLAGET FOR REGULATIVET.....	4
2	BETEGNELSE AF VANDLØBENE OG OVERSIGTSKORT	5
3	VANDLØBENES VANDFØRINGSEVNE.....	7
4	BYGVÆRKER, TILLØB M.V.....	12
4.1	BROER OG OVERKØRSLER	12
4.2	DRÆN- OG SPILDEVANDSUDLØB SAMT ÅBNE TILLØB.....	12
5	ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER	13
5.1	ADMINISTRATION.....	13
5.2	BYGVÆRKER.....	13
6	BESTEMMELSER OM SEJLADS.....	14
7	BREDEJERFORHOLD	15
7.1	BRÆMMER	15
7.2	ARBEJDSBÆLTER OG OVERKØRSLER VED UDLØB	15
7.3	HEGNING I FORBINDELSE MED LØSDRIFT	15
7.4	ÆNDRINGER I VANDLØBENES TILSTAND	16
7.5	FORURENING AF VANDLØBENE.....	16
7.6	KREATURVANDING OG VANDINDVINDING	16
7.7	DRÆNUDLØB.....	16
7.8	BESKADIGELSE OG PÅBUD	17
7.9	STRAF	17
8	VEDLIGEHOJDELSE	18
8.1	FORANSTALTNING AF VEDLIGEHOJDELSE.....	18
8.2	MÅLSÆTNINGEN FOR VANDLØBENE	18
8.3	HENSIGTEN MED VEDLIGEHOJDELSEN.....	18
8.4	OPRENSNING.....	18
8.5	GRØDESKÆRING.....	20
8.6	VEGETATION PÅ ANLÆG OG BANKET	21
8.7	VEDLIGEHOJDELSE AF RØRLAGTE STRÆKNINGER	22
8.8	FORDELING AF ULEMPER, SOM LODSEJERE ELLER BRUGERE SKAL TÅLE.....	22
8.9	UDBEDRING AF BYGVÆRKER OG SKRÅNINGSSIKRINGER.....	22
8.10	KLAGER VEDRØRENDE VANDLØBENES VEDLIGEHOJDELSE	22
9	TILSYN.....	23
10	REVISION.....	24
11	REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN.....	25

BILAGSFORTEGNELSE

BILAG 1:	Redegørelse
BILAG 2:	Vandløbskort
BILAG 3:	Længdeprofil, opmålte forhold og regulativ
BILAG 4:	Tværprofiler, opmålte forhold og regulativ
BILAG 5:	Længdeprofil, med beregnede vandspejl for opmålte forhold, regulativ samt tidligere regulativ

1 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET

Sandbækken med tilløb er optaget som offentligt vandløb i Stevns Kommune.

Til grund for regulativet ligger:

- lov nr. 302 af 9. juni 1982 om vandløb - som bekendtgjort i miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 404 af 19. maj 1992, samt miljøministeriets bekendtgørelse nr. 49 af 15. februar 1985 om bl.a. regulativer for offentlige vandløb
- Målsætning for vandområder og anden regionplanlægning
- Tidligere regulativ af 20. september 1955.
- Tillægsregulativ til samtlige vandløb i Stevns Kommune (den tidligere Helsted sognekommune), Præstø Amt 25. marts 1964 vedr. vandløbenes vedligeholdelse.
- Stevns Kommunes beslutning om optagelse af strækningen st. 5847 til udløbet i Tryggevejle Å som offentligt vandløb af ____.
- Opmåling af september 1999.

Nærværende regulativ erstatter tidligere regulativer. Der er ikke tidligere udarbejdet regulativ for hovedløbets åbne strækning.

2 BETEGNELSE AF VANDLØBENE OG OVERSIGTSKORT

Nærværende regulativ omfatter Sandbækken med tilløb i Stevns Kommune som følger:

Hovedløbet fra nulpunkt i brønd på sydsiden af ^{Slågåardsvej} Juellingevej i skellet mellem matr. nr. 2a og 2ab af Lejestofte By til udløb i st. 6892 i Tryggevælde Å.

Sideløb nr. 1 fra nulpunkt i brønd på vestlig side af Barupvejen i skellet til matr. nr. 12n og 12o af Arnøje By, Hellested til endepunkt ved udløb i st. 345 i hovedløbets st. 2693.

Sideløb nr. 2 fra nulpunkt i brønd på østlig side af Grønstræde i skellet til matr. nr. 1g af Mariehøj Hovedgård, Frøslev til endepunkt ved udløb i st. 688 i hovedløbets st. 1600.

Sideløb nr. 3 fra nulpunkt i brønd i sydøstlig hjørne af Boelsskov i skellet mellem matr. nr. 1q, 1r, 1s og 1o af Mariehøj Hovedgård, Frøslev til udløb i st. 269 i hovedløbets st. 553.


Stationeringen svarer til afstanden i meter fra 0 - punktet og nedstrøms.

Vandløbene indgår i Tryggevælde Å - systemet og kan ses i hele sit forløb på 4 cm - kort nr. 1512 INV.

Regulativet omfatter i alt 8194 m, hvoraf 7149 m er rørlagt.

Vandløbenes beliggenhed er angivet på oversigtskortet. Vandløbenes topografiske opland og UTM-koordinater er anført nedenfor:

Vandløb	Station (m)	Opland (km ²)	UTM northing (m)	UTM easting (m)
Hovedløbet	0	0,01	33 6130990	33 327700
	Udløb	8,34	33 6136430	33 325610
Sideløb nr. 1	0	1,69	33 6133090	33 327630
	Udløb	1,77	33 6133280	33 327900
Sideløb nr. 2	0	0,07	33 6132380	33 328830
	Udløb	0,39	33 6132390	33 328180
Sideløb nr. 3	0	0,10	33 6131560	33 327470
	Udløb	0,19	33 6131540	33 327750



Dimensionsskema, teoretisk skikkelse, Hovedløbet:

Station	Vandløbets bund- kote	Bundbredde eller rørdimension	Fald	Anlæg	Anmærkning
m	cm DNN	cm	o/oo		
0	1865	x	x		1 m brønd
			10,0		Juellingevej Slægårdsvej
10	1855	Ø 20	x		1 m brønd } her indlemmes
			1,0		der yderligere 9 brønde
553	1799	x	x		1 m brønd ~/ tilløb nr. 3
			0,8		
681	1789	Ø 40	x		1 m brønd ~/ Mariæhøj's have
			1,2		
920	1761	x	x		1 m brønd
		Ø 50	1,0		
1390	1713	x	x		1,25 m brønd
			1,3		
1600	1685	Ø 60	x		1,25 m brønd
			1,0		
2333	1615	x	x		1,25 m brønd
			0,9		
2645	1587	Ø 70	x		1,25 m brønd
			1,0		
2693	1582	x	x		1,25 m brønd
			1,3		
3035	1537		x		1,25 m brønd
			1,0		
3598	1480		x		1,25 m brønd
			1,4		
4129	1407		x		1,25 m brønd
		Ø 80	1,7		
4579	1331		x		1,25 m brønd
			1,4		
4593	1329		x		1,25 m brønd
			2,0		
5169	1216		x		1,25 m brønd
			1,9		
5298	1192		x		1,25 m brønd
			2,7		
5847	1045	x	x	x	Rørdløb

Station	Vandløbets bund- kote	Bundbredde eller rørdimension	Fald	Anlæg	Anmærkning
m	cm DNN	cm	o/oo		
5847	1045	x	x	x	Rørudløb
			8,5		
5900	1000		x		
			14,0		
6075	755	140	x	1,0	
			10,9		
6300	510		x		
			8,9		
6390	430		x		
6390	422	x	x	x	
		Ø 100	0,0		Røroverkørsel
6396	422	x	x	x	
6396	413		x		
		140	0,0	1,0	
6399	413	x	x	x	
		230	3,3	1,0	Bro, Maglehøjvej
6405	411	x	x	x	
			9,0		
6600	235	140	x		
			4,9	1,0	
6732	170		x		
6732	162	x	x	x	
		Ø 80	34,3		Røroverkørsel
6739	138	x	x	x	
6739	150		x		
		80	6,4	1,0	
6888	55		x		
6888	48	x	x	x	
		135	6,7		Bro
6891	46	x	x	x	
		80	0,0	1,0	
6892	46	x	x	x	Udløb i Tryggevej Å

NB! Der kan accepteres sand i rør til bundkoten i profilet henh. før og efter røret

Dimensionsskema, Sideløb nr. 2:

Station	Vandløbets bund- kote	Bundbredde eller rørdimension	Fald	Anlæg	Anmærkning
m	cm DNN	cm	o/oo		
0	1644	x	x		1 m brønd
		Ø 40	1,6		
345	1590	x	x		Udløb i hovedløbets st. 2693

Dimensionsskema, Sideløb nr. 3:

Station	Vandløbets bund- kote	Bundbredde eller rørdimension	Fald	Anlæg	Anmærkning
m	cm DNN	cm	o/oo		
0	1888	x	x		0,6 m brønd
		Ø 40	2,7		
688	1701	x	x		Udløb i hovedløbets st. 1600

Dimensionsskema, Sideløb nr. 4:

Station	Vandløbets bund- kote	Bundbredde eller rørdimension	Fald	Anlæg	Anmærkning
m	cm DNN	cm	o/oo		
0	1833	x	x		0,6 m brønd
		Ø 25	1,0		
269	1806	x	x		Udløb i hovedløbets st. 553

Til de anførte dimensioner for de åbne strækningers teoretiske skikkelse er knyttet nogle beregningsværdier, som bruges i forbindelse med kontrollen af vandløbene. Følgende beregningsværdier er fastlagt:

- Vandløbets Manningtal (vinter): 25
- Afstrømningsværdier:

Vintermedianmaksimum:

63 l/s·km²

Vintermiddel:

12 l/s·km²

Vandløbene kan i princippet antage en vilkårlig skikkelse, blot vandføringsevnen er lige så god som ved de anførte teoretiske dimensioner. Vandføringsevnen skal være overholdt ved begge ovenstående afstrømningsværdier.

De nærmere bestemmelser vedrørende kontrol, oprensning og grødeskæring er angivet i regulativets afsnit 8.

4 BYGVÆRKER, TILLØB M.V. (registreret under opmålingen)

4.1 Broer og overkørsler

Hovedløbet:

Station m	Opmålt bundkote cm DNN	Dimension for vandslug/ rørdiameter cm	Fri- højde cm	Ejerforhold	Bemærkninger
6390-6396	422	Ø 100		Matr. nr. 9a, Hellested By, Hellested	Røroverkørsel
6399-6405	413/411	230	150	Stevns Kommune	Bro, Maglehøjvej
6732-6739	162/138	Ø 80		Matr. nr. 9a, Hellested By, Hellested	Røroverkørsel
6888-6891	48/41	135	90	Matr. nr. 16a og 21a, Hellested By, Hellested	Bro

Der er ingen overkørsler i sideløbene.

4.2 Dræn- og spildevandsudløb samt åbne tilløb (synlige udløb på opmålingstidspunktet)

Hovedløbet:

Station m	Rørdimension cm	Bundkote cm DNN	Bemærkninger
5847	Ø 60	1044	Rørtilløb fra højre, i frontmur
5962	Ø 15	1019	Rørtilløb fra højre
5967	Ø 15	998	Rørtilløb fra højre
6407	Ø 10	491	Rørtilløb fra venstre

Der er ikke registreret tilløb til sideløbene.

5 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

5.1 Administration

Vandløbene administreres af Stevns Kommunalbestyrelse, som er vandløbsmyndighed.

Vandløbene med bygværker m.v. skal vedligeholdes således, at den for vandløbene fastsatte vandføringsevne ikke ændres.

Vandløbenes vedligeholdelse - men ikke hel eller delvis fornyelse af rørlagte strækninger - påhviler vandløbsmyndigheden.

5.2 Bygværker

Bygværker, såsom styrt, stryg, diger og skråningssikringer m.v., der er udført af hensyn til vandløbene, vedligeholdes som dele af disse.

Vedligeholdelsen af øvrige bygværker - broer, stemmeværker, overkørsler og vandingsanlæg m.v. - påhviler de respektive ejere eller brugere. Ejerne eller brugerne har pligt til at optage slam og grøde m.v., der samler sig ved bygværker, jvf. Vandløbslovens § 27, stk. 4.

Bygværker, der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan fjernes eller istandsættes på vandløbsmyndighedens foranstaltning og på ejerens bekostning.

Enhver ændring af bygværker skal godkendes af vandløbsmyndigheden, jvf. Vandløbslovens § 47.

Ved alle styrt, stemmeværker og lignende skal der i henhold til Fiskeriministeriets bekendtgørelse nr. 657 af 7. juli 1994 være anbragt ålepas i perioden 1. april til 31. oktober.

6 BESTEMMELSER OM SEJLADS

Det er forbudt at sejle på vandløbene uden vandløbsmyndighedens tilladelse.

Forbudet imod sejlads gælder ikke for vandløbsmyndighedens sejlads i forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse.

7 BREDEJERFORHOLD

7.1 Bræmmer

I landzone hører der til vandløbenes åbne strækninger 2 meter brede bræmmer, regnet fra vandløbets øverste kant.

På disse bræmmer må der ikke foretages nogen form for dyrkning, jordbehandling eller terrænændring.

Bræmmerne skal fremstå som udyrkede arealer med naturlig græs-, urte- og trævegetation.

For at begrænse grødevæksten påbydes bredejerne at bevare skyggegivende vegetation langs vandløbene indtil 2 meter fra øverste kant.

Udgifter til beplantningens vedligeholdelse og til eventuel supplerende beplantning, som vandløbsmyndigheden finder nødvendig, påhviler vandløbsmyndigheden.

Såfremt dele af beplantningen er til hinder for nødvendig maskinel vedligeholdelse af vandløbene, kan vandløbsmyndigheden foretage den nødvendige udtynding.

7.2 Arbejdsbælter og overkørsler ved udløb

De til vandløbene grænsende ejendommers ejere og brugere er i øvrigt pligtige til at tåle de fornødne vedligeholdelsesarbejders udførelse, herunder transport af materialer og maskiner og dissers arbejde langs vandløbenes bredder. Det bemærkes, at arbejdsbæltet normalt ikke bliver over 8 meter bredt.

Bygninger, bygværker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og lignende anlæg af blivende art må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse anbringes nærmere øverste vandløbskant end 8 m, og for rørlagte strækninger ikke nærmere end 2 m fra ledningens midte.

Nye tilløb, og tilløb der reguleres, skal - såfremt vandløbsmyndigheden forlanger det - forsynes med en overkørsel med 5 meters ovenbredde ved udløbet, til brug for transport af materiel, der anvendes til vandløbenes vedligeholdelse.

7.3 Hegning i forbindelse med løsdrift

De til vandløbene grænsende arealer må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse benyttes til løsdrift, med mindre der opsættes og vedligeholdes et forsvareligt hegn langs med og mindst 1 meter fra øverste vandløbskant. Sådanne

hegn er ejerne pligtige til at fjerne inden 2 uger efter tilsynets meddelelse, såfremt dette er nødvendigt af hensyn til maskinel udførelse af vedligeholdelsesarbejdet.

7.4 Ændringer i vandløbenes tilstand

I henhold til Vandløbslovens § 6 må ingen bortlede vand fra vandløbene eller foranledige, at vandstanden i vandløbene forandres, eller at vandets frie løb hindres.

Regulering, herunder rørlægning af vandløbene og etablering af broer og overkørsler, må kun finde sted efter vandløbsmyndighedens bestemmelse.

I det hele taget må ingen uden tilladelse fra vandløbsmyndigheden foretage foranstaltninger ved vandløbene og deres anlæg, hvorved tilstanden ved disse kommer i strid med bestemmelserne i nærværende regulativ, Vandløbsloven, Miljebeskyttelsesloven eller regionplanen.

7.5 Forurening af vandløbene

Vandløbene må ikke tilføres faste stoffer, haveaffald, spildevand eller andre væsker, der kan forurene vandet eller foranledige aflejringer i vandløbene, jvf. Miljebeskyttelseslovens bestemmelser.

7.6 Kreaturvanding og vandindvinding

De tilgrænsende lodsejere kan uden tilladelse oppumpe vand fra vandløbene til kreaturvanding med mulepumpe eller vindpumpe. Vandløbsmyndigheden kan meddele tilladelse til indretning af egentlige vandingssteder, der da skal udgraves uden for vandløbenes profil og indhegnes således, at kreaturer ikke kan træde ud i vandløbene samt sikres således, at udtrædning af jord i strømløbet ikke finder sted.

Anden vandindvinding må ikke finde sted uden tilladelse, jvf. Vandforsyningslovens bestemmelser.

7.7 Drænudløb

Udløb fra drænledninger skal udføres og vedligeholdes således, at de ikke gør skade på vandløbenes skråninger.

Eventuelle aflejringer ud for eksisterende rørdøb over den teoretiske bundkote vil efter anmodning blive fjernet ved vandløbsmyndighedens foranstaltning.

Nye dræntilløb må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse placeres med underkanten af røret dybere end 20 cm over den teoretiske bundkote.

Udførelse af andre rørledninger og lægning af kabler, rørledninger og lignende under vandløbene må kun ske efter forud indhentet tilladelse fra vandløbsmyndigheden.

7.8 Beskadigelse og påbud

Skalapæle, bundpæle eller andre former for afmærkning i eller ved vandløbene må ikke beskadiges eller fjernes. Sker dette, bekostes retableringen af den ansvarlige.

Beskadiges vandløb, diger, faskiner, bygværker eller andre anlæg ved vandløbene, eller foretages der foranstaltninger i strid med Vandløbsloven eller bestemmelserne i nærværende regulativ, kan vandløbsmyndigheden meddele påbud om genoprettelse af den tidligere tilstand.

Er et påbud ikke efterkommet inden udløbet af den fastsatte frist, kan vandløbsmyndigheden foretage det fornødne på den forpligtedes regning, jvf. Vandløbslovens § 54.

Er der fare for, at betydelig skade kan ske på grund af usædvanlige nedbørsforhold eller andre udefra kommende usædvanlige begivenheder, kan vandløbsmyndigheden foretage det fornødne uden påbud og på den forpligtedes regning, jvf. Vandløbslovens § 55.

7.9 Straf

Overtrædelse af bestemmelserne i regulativet straffes med bøde, jvf. Vandløbslovens § 85.

8 VEDLIGEHOELDELSE

Ved vandløbenes vedligeholdelse forstås de fysiske indgreb, der foretages i vandløbene for at sikre den fastlagte vandføringsevne.

8.1 Foranstaltning af vedligeholdelse

Vandløbene og beplantning på skråninger og bræmmer foranstaltes vedligehold af vandløbsmyndigheden.

Vandløbsmyndigheden afgør, om vedligeholdelsen skal udføres i entreprise eller ved egen foranstaltning.

8.2 Målsætningen for vandløbene

Vandløbene er i henhold til Regionplanen for Storstrøms Amt 1997-2009 målsat som følger (st. jvf. tidl. regulativ):

Rørlagte strækninger	C, afledning af vand
Åbne strækninger	B ₁ , gyde- og yngelopvækstområde for laksefisk

Målsætningen og de tilsvarende krav til vandløbskvaliteten er beskrevet i redøgørelsens afsnit 2.

8.3 Hensigten med vedligeholdelsen

Vandløbsmyndigheden har besluttet, at vedligeholdelsen af de enkelte vandløbsstrækninger skal udføres således, at vandløbenes fysiske tilstand er i overensstemmelse med de krav, målsætningen stiller hertil.

Vandløbsmyndigheden har som konsekvens heraf besluttet nedenstående vedligeholdelsesprincipper.

8.4 Oprensning

Kontrol af vandføringsevnen:

Vandløbsmyndigheden kontrollerer mindst 1 gang hvert tredje år inden 15. oktober vandløbets skikkelse ved pejling eller nivellement, og denne sammenholdes med den teoretiske skikkelse angivet i dimensionsskemaets afsnit 3.

Ved aflejninger på 10 cm eller mere iværksættes der oprensning. Hvis der konstateres brinkudskridninger eller lignende forhold, som begrænser vandførings-
evnen i vandløbet, iværksættes der oprensning af disse.

Oprensning kan dog undlades, såfremt vandspejlsberegninger for kontrolop-
målingen viser, at vandspejlsstigningen er under 10 cm i forhold til det bereg-
nede vandspejl ved den teoretiske skikkelse. Beregningerne udføres for begge
de i afsnit 3 angivne afstrømningsværdier, med det angivne manningstal.

Hvis derimod beregningerne for kontrolopmålingen viser en vandspejlsstigning
på 10 cm eller mere i forhold til vandspejlet ved den teoretiske skikkelse, ved
én eller ved begge afstrømningsværdier, iværksættes der oprensning.

Oprensningens udførelse:

Eventuel oprensning foretages i perioden fra 1. september til 15. oktober.

Oprensningen må kun omfatte sand og mudder. Aflejninger af sten og grus må
ikke opgraves eller omlejres, og overhængende brinker må ikke beskadiges.

Oprensningen begrænses så vidt muligt til vandløbets naturlige (slyngede)
strømrende og udføres i en bredde, der ikke overstiger den teoretiske bund-
bredde.

Der opgraves kun til den angivne teoretiske bundkote - med en tolerance på 10
cm under bundkoten.

Oprensset materiale oplægges over øverste vandløbskant.

Vandløbsmyndigheden kan vælge at udføre arbejdet etapevis på mindre del-
strækninger med en tidsmæssig forskydning.

Hvor den nødvendige oprensning omfatter større mængder, kan arbejdet udfø-
res med maskine.

Fjernelse af sne og is, der forårsager stuvninger, undlades.

Hvis der indtræder fare for betydelige skader som følge af unormalt store aflej-
ringer i vandløbet, kan vandløbsmyndigheden iværksætte ekstraordinære op-
rensninger. Dette forudsætter dog normalt, at det vurderes at have betydning for
en væsentlig del af de berørte arealer.

8.5 Grødeskæring

Grødeskæringsbehovet vurderes i perioden august - 15. oktober. Ved grødevækst i strømrunden iværksættes grødeskæring.

Vandløbsmyndigheden kan iværksætte ekstraordinære grødeskæringer, hvis kraftig grødevækst i vandløbet vurderes at kunne medføre væsentlige skader.


Grøden skal så vidt muligt skæres i bund og skæres i de nedenfor angivne strømrundebredder med en tolerance på 10 cm.

Skema over strømrundebredder ved grødeskæring:

Station	Strømrundebredde cm
5847-6732	120
6739-6892	70

Grødeskæringen skal så vidt muligt udføres, så grøden fjernes i vandløbets naturlige strømrunde. Strømrunden kan normalt genfindes som den dybe del af vandløbets tværprofil, der slynger sig fra side til side ned gennem vandløbet. Den grøde, der vokser uden for strømrunden, efterlades.

Principskitse af strømrundens forløb

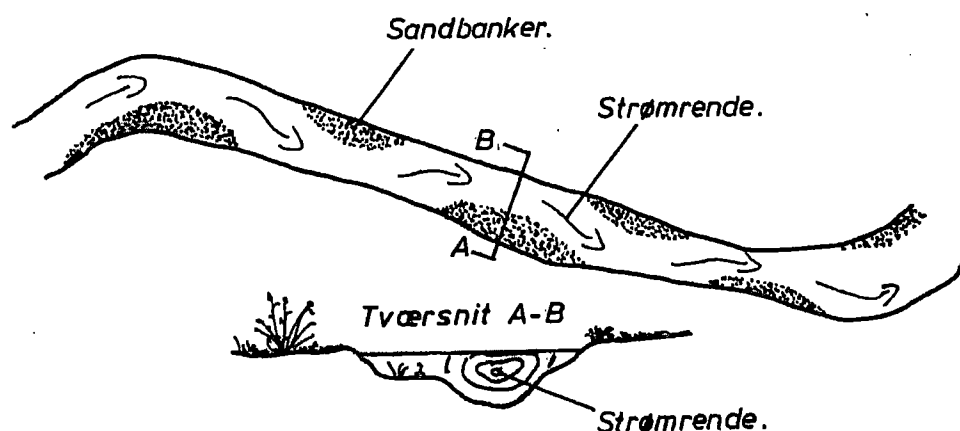

Ved grødeskæringen skæres der - udover den angivne strømrundebredde - tagrør, pindsvineknop og dunhammer i en bredde på ca. 150 cm på begge sider af strømrunden. Der må efterlades en stub på 20 cm udenfor strømrunden.

Arbejdet udføres maskinelt, enten med mejekurv eller med motoriserede håndredskaber, men kan af hensyn til den miljømæssige tilstand i vandløbet eller af praktiske årsager også udføres manuelt.

Den afskårne grøde og kantvegetation skal så vidt muligt optages fra vandløbet, efterhånden som den afskæres og oplægges ovenfor øverste vandløbskant indenfor en afstand af 5 m fra denne kant.

På strækninger, hvor det ikke er muligt at opsamle grøden efterhånden som den afskæres, kan man lade grøden drive frit med strømmen og opsamle den på hensigtsmæssige steder.

Såfremt man vælger at lade den afskårne grøde drive med strømmen til opsamling, skal den opsamlede grøde på vandløbsmyndighedens foranledning transporteres bort fra vandløbets nærhed senest 24 timer efter opsamling.

8.6 Vegetation på anlæg og banket

Vegetationen på vandløbets anlæg og bræmmer skal forblive uslået, undtagen ved nedennævnte forhold:

- Der kan foretages slåning i hele sommerperioden som led i plejen af ny-etableret skyggegivende vegetation.
- Der må foretages pleje af træer og buske under hensyn til den grødebegrænsende effekt i vandløbet (jvf. afsnit 7.1).
- Rød Hestehov og Brændenælde kan afskæres på hele anlægget (maks. 20 cm stub), såfremt disse arter danner sammenhængende bevoksninger.
- Bjørneklo afskæres på anlæg og banket i forbindelse med grødeskæringen.
- Stivstænglet vegetation på anlægget kan afskæres i en bredde på minimum 100 cm målt fra vandkanten for at hindre, at vegetationen vælter ned i vandløbet. Slåning foretages helst efter 1. september.

Afskåret kantvegetation skal optages fra vandløbet efterhånden som den afskæres og oplægges ovenfor øverste vandløbskant indenfor en afstand af 5 m fra denne kant.

8.7 Vedligeholdelse af rørlagte strækninger

Vedligeholdelse af rørlagte vandløbsstrækninger udføres normalt kun, når vandløbsmyndigheden finder det påkrævet. Brønde og sandfang kontrolleres mindst en gang hvert 3. år og renses op efter behov, for at forebygge videre transport af sandaflejringer.

8.8 Fordeling af ulemper, som lodsejere eller brugere skal tåle

Ved tilrettelæggelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejere og brugere skal tåle, søges fordelt på begge sider af vandløbene.

Ved oprensning med maskine oplægges fylden så vidt muligt ensidigt på skiftevis højre og venstre side af vandløbene fra år til år.

Den fra oprensningen hidrørende fyld m.v., der fremkommer ved vandløbenes regulativmæssige vedligeholdelse, er brugerne af de tilstødende jorder pligtige til at fjerne til mindst 5 meter fra vandløbskanten eller sprede i et ikke over 10 cm tykt lag, inden hvert års 1. maj.

Det påhviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersøge, om der er oplagt fyld, som skal fjernes eller spredes. Undlader en ejer eller bruger at fjerne eller sprede fylden, kan vandløbsmyndigheden med 2 ugers skriftligt varsel til ejeren eller brugeren lade arbejdet udføre på den pågældendes bekostning.

8.9 Udbedring af bygværker og skråningssikringer

Udbedring af bygværker og skråningssikringer foretages fortrinsvis i perioden marts-april eller september-oktober.

8.10 Klager vedrørende vandløbenes vedligeholdelse

Lodsejere - eller andre med interesse i vandløbene - der måtte finde vandløbenes vedligeholdelsestilstand eller specielle forhold vedrørende vandløbene utilfredsstillende, kan rette henvendelse herom til vandløbsmyndigheden.

9 TILSYN

Tilsynet med vandløbene udføres på foranledning af vandløbsmyndigheden.

Vandløbsmyndigheden foretager normalt offentligt syn over vandløbene i oktober måned.

Bredejere, organisationer eller andre, der har ønsker om at deltage i dette syn, kan træffe nærmere aftale herom med vandløbsmyndigheden.

10 REVISION

Dette regulativ skal senest optages til revision i 2010.

11 REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag inden den ____ 19__.

Ved indsigelsesfristens udløb var der indkommet ____ indsigelser/bemærkninger til regulativets indhold og udformning. Vandløbsmyndighedens behandling heraf er omtalt i indsigelsesredegørelsen.

Regulativet er herefter vedtaget af

Stevns Kommunalbestyrelse, den _____ 19 ____.

Regulativet træder i kraft på datoen for vedtagelsen.