

R E G U L A T I V

for

Storkebækken/Krogbækken

Kommunevandløb nr. 136

Stevns Kommune

Vallø Kommune

INDHOLDSFORTEGNELSE

1	GRUNDLAGET FOR REGULATIVET.....	4
2	BETEGNELSE AF VANDLØBET OG OVERSIGTSKORT.....	5
3	VANDLØBETS VANDFØRINGSEVNE.....	7
4	BYGVÆRKER, TILLØB M.V.....	11
4.1	BROER OG OVERKØRSLER	11
4.2	DRÆN- OG SPILDEVANDSUDLØB SAMT ÅBNE TILLØB.....	11
4.3	LISTE OVER SKALAPÆLE I VANDLØBET	12
5	ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER	13
5.1	ADMINISTRATION.....	13
5.2	BYGVÆRKER.....	13
6	BESTEMMELSER OM SEJLADS.....	15
7	BREDEJERFORHOLD	16
7.1	BANKETTER	16
7.2	ARBEJDSBÆLTER OG OVERKØRSLER VED UDLØB	16
7.3	HEGNING I FORBINDELSE MED LØSDRIFT	16
7.4	ÆNDRINGER I VANDLØBETS TILSTAND	17
7.5	FORURENING AF VANDLØBET	17
7.6	KREATURVANDING OG VANDINDVINDING	17
7.7	DRÆNUDLØB.....	17
7.8	BESKADIGELSE OG PÅBUD	18
7.9	STRAF	18
8	VEDLIGEHOLDELSE	19
8.1	FORANSTALTNING AF VEDLIGEHOLDELSE.....	19
8.2	MÅLSÆTNINGEN FOR VANDLØBET	19
8.3	HENSIGTEN MED VEDLIGEHOLDENSEN.....	19
8.4	OPRENSNING	19
8.5	GRØDESKÆRING.....	20
8.6	VEGETATION PÅ ANLÆG OG BANKET	22
8.7	VEDLIGEHOLDELSE AF RØRLAGTE STRÆKNINGER	23
8.8	FORDELING AF ULEMPER, SOM LODSEJERE ELLER BRUGERE SKAL TÅLE.....	23
8.9	UDBEDRING AF BYGVÆRKER OG SKRÅNINGSSIKRINGER.....	23
8.10	KLAGER VEDRØRENDE VANDLØBETS VEDLIGEHOLDELSE	23
9	TILSYN.....	24
10	REVISION.....	25
11	REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN.....	26

BILAGSFORTEGNELSE

- BILAG 1:** Redegørelse
- BILAG 2:** Vandløbskort
- BILAG 3:** Længdeprofil for opmålte forhold og regulativ
- BILAG 4:** Tværprofiler for opmålte forhold og regulativ
- BILAG 5:** Længdeprofil med beregnede vandspejl for opmålte forhold, regulativ og tidligere regulativ

1 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET

Storkebakken/Krogbækken er optaget som offentligt vandløb i Vallø Kommune og Stevns Kommune.

Til grund for regulativet ligger:

- Lovbekendtgørelse nr. 632 af 23. juni 2001 af lov om vandløb.
- Bekendtgørelse nr. 49 af 15. februar 1985 om klassifikation og registrering af vandløb og om regulativer for offentlige vandløb.
- Regionplaner for Roskilde Amt og Storstrøms Amt.
- Regulativ af 3. juli 1953 for sognevandløbet Storkebakken og Bækken i Varpelev, Hellested, Magleby-Stevns og St. Heddinge kommune, Præstø Amtsrådsreds.
- Tilæg til regulativerne for samtlige sognevandløb i Stevns sognekommune, Præstø amt af 29. september 1964.
- Opmåling af januar 2000.
- Storstrøms Amt's projekt af juni 2001: "Genslyngning af nedre del af Krogbækken, 3. udgave".
- Storstrøms Amt's reguleringsprojekt af november 2004 vedrørende gensoning af Storkebæk ved Tåstrup
- Kontrolopmålinger af september 2003 samt december 2004.

Nærværende regulativ erstatter tidligere regulativer.

2 BETEGNELSE AF VANDLØBET OG OVERSIGTSKORT

Nærværende regulativ omfatter Storbækken/Krogbækken i Vallø Kommune og Stevns Kommune fra 0 - punkt ved sammenløbet af Bækken og Storkerenden til endepunkt st. 5987 ved udløb i Tryggevælde Å.

Stationeringen svarer til afstanden i meter fra 0 - punktet og nedstrøms.

Strækningen st. 0-2927 (overkørslen ved Bækkemosevej) benævnes Storbækken og strækningen st. 2927-5987 Krogbækken.


Vandløbet indgår i Tryggevælde Å - systemet og kan ses i hele sit forløb på 4 cm - kort nr. 1512 I NØ og 1512 I NV.

Regulativet omfatter i alt 5987 m åbent vandløb.

Vandløbet er beliggende i - eller er grænsevandløb mellem - Vallø og Stevns kommuner jvf. følgende oversigt:

Station	Kommune	
0 – 997	Stevns	St. 0 ved sammenløb af Bækken og Storkerenden (kommunevandløb i Stevns Kommune)
997-1540	Stevns/Vallø	Grænsevandløb til knæk mod syd, st. 1540
1540-2764	Stevns	Kommunegrænse i st. 2415
2764-3251	Vallø	Kommunegrænse i st. 2902
3251-3524	Stevns	Kommunegrænse i st. 3175
3524-4499	Vallø	Kommunegrænse i st. 4150
4499-5617	Stevns	Kommunegrænse i st. 5268
5617-5987	Stevns/Vallø	Grænsevandløb frem til udløb

Vandløbets beliggenhed, topografiske opland og UTM - koordinater er angivet på oversigtskortet.

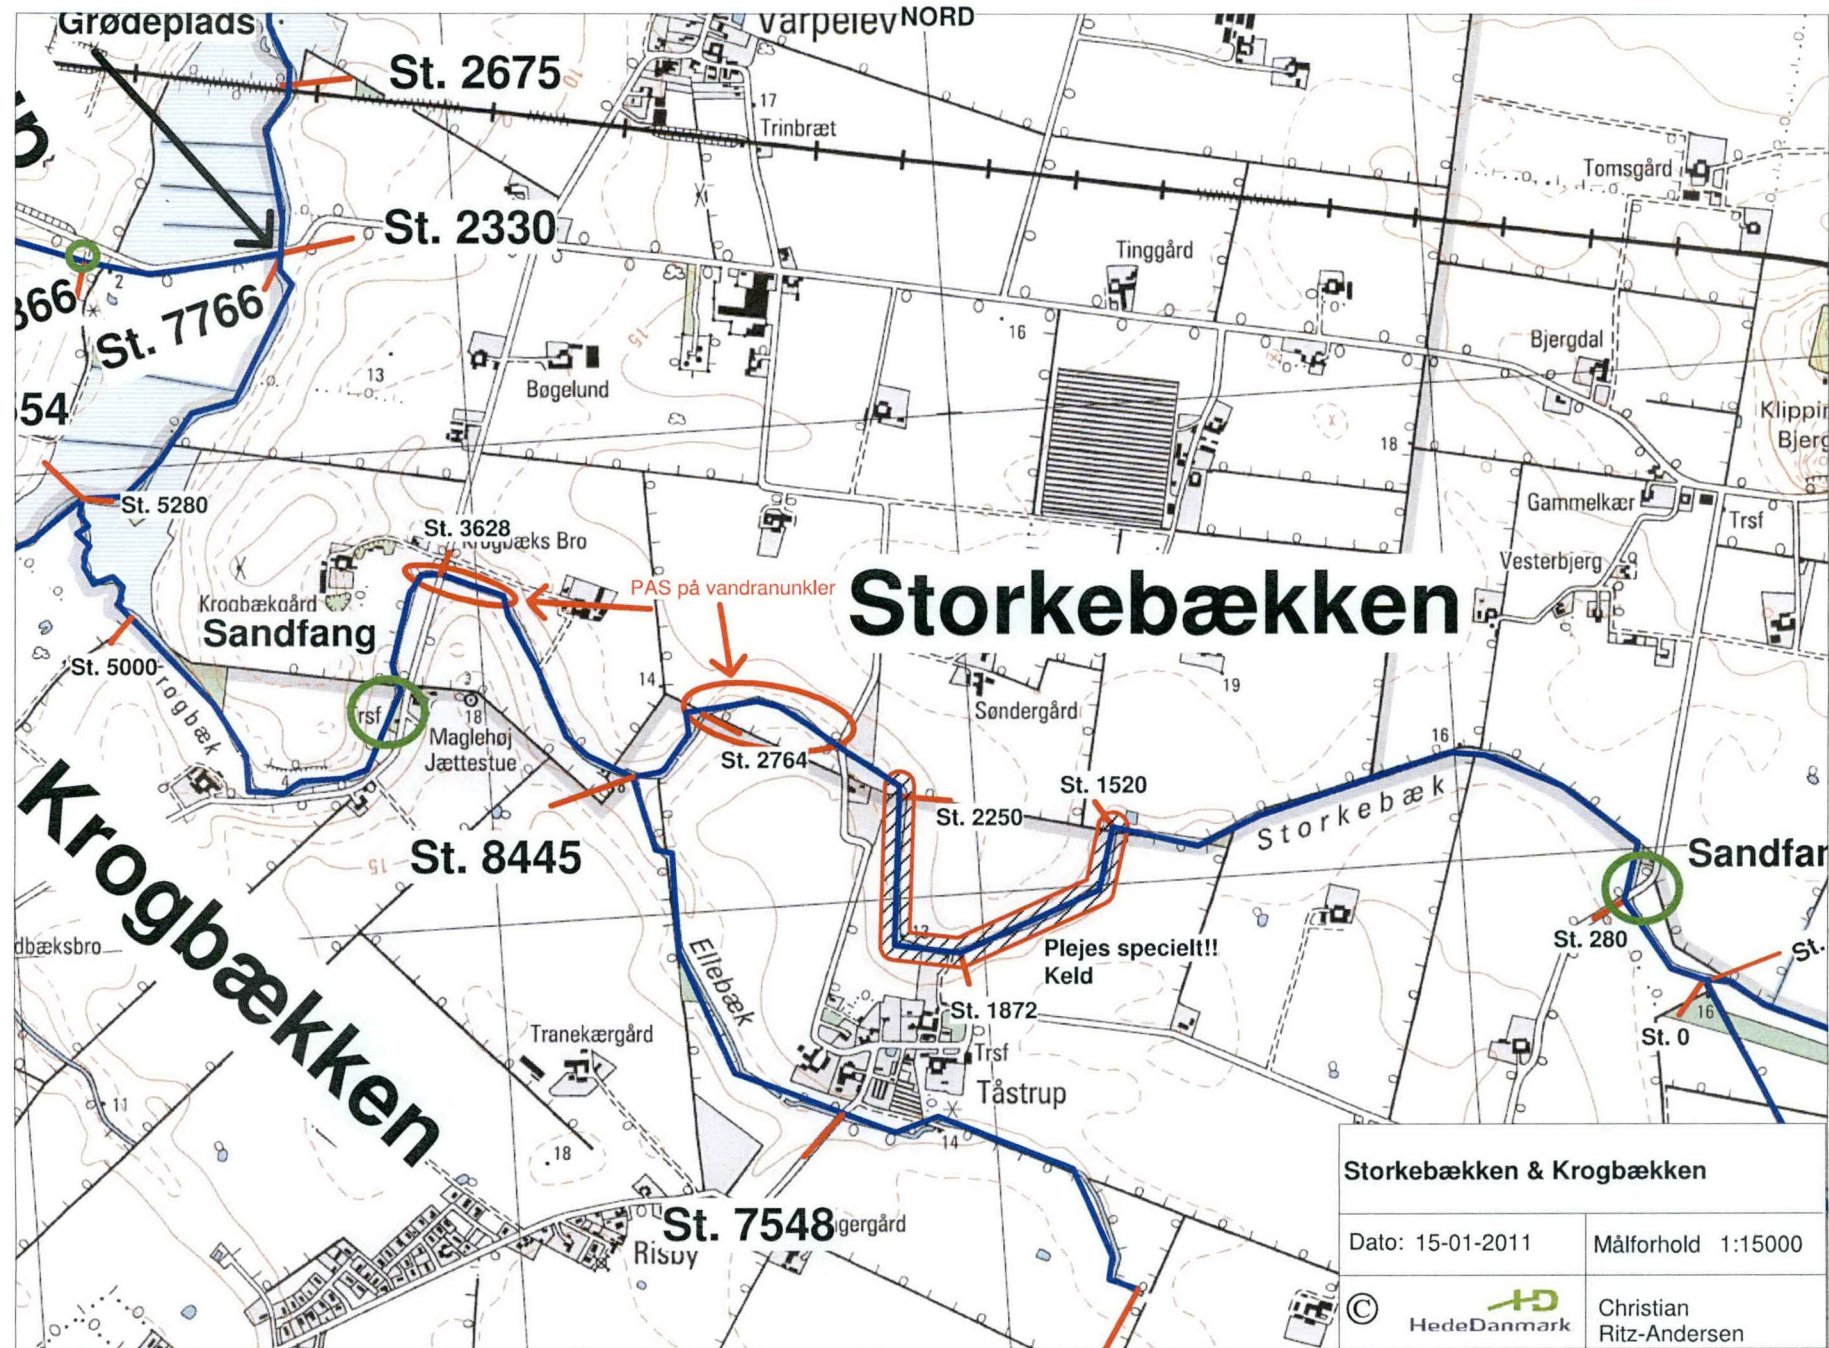

Storkebækken & Krogbækken	
Dato: 15-01-2011	Målforhold 1:15000
© HedeDanmark	Christian Ritz-Andersen



Oversigtskort




3 VANDLØBETS VANDFØRINGSEVNE

Vandløbsmyndigheden/erne har besluttet, at vandløbets vedligeholdelse skal ske på basis af vandløbets vandføringsevne, fastlagt ved en teoretisk skikkelse.

Vandløbets vandføringsevnegivende teoretiske skikkelse fremgår af nedenstående dimensionsskema. Koterne er henført til Dansk Normal Nul.

Principskitse, til illustration af de i dimensionsskemaet angivne bredder og anlæg.

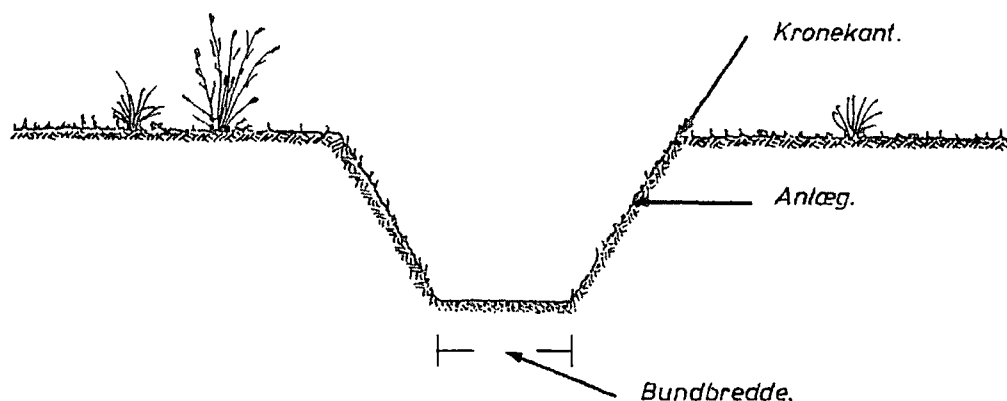

Dimensionsskema, teoretisk skikkelse:

Station m	Vandløbets bund- kote cm DNN	Bundbredde eller rørdimension cm	Fald o/oo	Anlæg	Anmærkning
0	1445	X	X	X	Ved sammenløb af Bækken og Storkerenden i Stevns Kommune
		300	0,2	1,0	
255	1440		X		
255	1432	X		X	
		155	0,0		Bro <i>Hørstedslevvej</i>
260	1432	X		X	
260	1440		X		
		300	0,7		
1000	1390		X		
			0,6		
1279	1374	X	X		
			0,8		
1531	1354		X		
		200	3,3	1,0	
1540	1351		X		
			3,4		
1821	1255*	X	X		
		200*	-2,0		Sandfang
1872	1265*	X	X		
		200	0,8		
2122	1244		X		
2122	1140	X		X	
		Ø 200	1,4		Røroverkørsel
2129	1151	X		X	
2129	1243		X		
			1,8		
2673	1144	100	X	1	
			8,1		Stryg
2752	1080	X	X	X	
			0,0		Sandfang
2764	1080	200	X	1	
			1,8		
2927	1050	X	X	X	
		240	32,0		Bro <i>Børnemoenvej</i>
2932	1034	X	X	X	
			10,7		
2973	990		X		
		200	3,8	1,0	
3199	903	X	X	X	

Station	Vandløbets bund- kote	Bundbredde eller rørdimension	Fald	Anlæg	Anmærkning
m	cm DNN	cm	o/oo		
3199	903	X	X	X	
		200	4,4	1	
3364	830		X		
3364	815	X		X	
		Ø 110	12,5		Røroverkørsel
3368	807	X		X	
3368	825		X		
			6,1		
3474	760	200	X	1,0	
			4,3		
3790	625		X		
3790	618	X		X	
		260	0,0		Bro
3795	618	X		X	
3795	625		X		
		200	3,1	1,0	
4103	528		X		
4103	514	X		X	
		240	0,0		Bro
4110	514	X		X	
4110	528		X		
			4,2		
4219	482	200	X		
			3,9	1,0	
4495	375		X		
4495	344	X		X	
		200	0,0		Bro
4499	344	X		X	
4499	375		X		
		200-100**	0,4	1	
4620	370	X	X	X	
			0,4		
4799	362	100	X	1	
			2,4		
5106	289		X		
5106	242	X		X	
		220	3,3		Bro
5112	214	X		X	
5112	287		X		
			2,4		
5549	183	100	X	1	
			12,9		
5617	95	X	X	X	

Station	Vandløbets bund- kote	Bundbredde eller rørdimension	Fald	Anlæg	Anmærkning
m	cm DNN	cm	o/oo		
5617	95	X	X	X	
		200	3,7		
5707	62	X	X		
			2,0	1	
5832	37	130	X		
			4,2		
5987	-28	X	X	X	Udløb i Tryggevej Å

NB! Der kan accepteres sand i rør til bundkoten i profilet henh. før og efter røret

*Sandfanget må graves ned til kote 11.82 med en bundbredde på 1,25 meter og anlæg 1.

**Vandløbets bundbredde indsnævres gradvist fra 200 til 100 cm på strækningen st. 4499 til 4620.

Til de anførte dimensioner er knyttet nogle beregningsværdier, som bruges i forbindelse med kontrollen af vandløbet. Følgende beregningsværdier er fastlagt:

- Vandløbets Manningtal (vinter): 25
- Afstrømningsværdier:

Vintermedianmaksimum:	53 l/s · km ²
Vintermiddel:	5,7 l/s · km ²

Vandløbet kan i princippet antage en vilkårlig skikkelse, blot vandføringsevnen er lige så god som ved de anførte teoretiske dimensioner. Vandføringsevnen skal være overholdt ved begge ovenstående afstrømningsværdier.

De nærmere bestemmelser vedrørende kontrol, oprensning og grødeskæring er angivet i regulativets afsnit 8.

4 BYGVÆRKER, TILLØB M.V. (registreret under opmålingen i 2000)

4.1 Broer og overkørsler

Station	Opmålt bundkote	Dimension for vandslug/ rørdiameter	Fri- højde	Ejerforhold	Bemærkninger
M	cm DNN	cm	cm		
255-260	1419/1432	155	330	Stevns Kommune	Bro, Hestekovvej
1645				Privat	Spang
2122-2129	1140/1151	Ø 200		Privat	Røroverkørsel
2862				Privat	Spang
2927-2932	1050/1034	240	160	Vallø Kommune	Bro, Bækkemosevej
3364-3368	815/807	Ø 110		Privat	Røroverkørsel
3790-3795	604/618	260	160	Privat	Bro
4103-4110	507/514	240	200	Vallø Kommune	Bro, Maglehøjvej
4495-4499	317/344	200	150	Privat	Bro
4904				Privat	Spang
5106-5112	242/214	220	150	Privat	Bro
5561				Privat	Spang
5976				Privat	Spang

4.2 Dræn- og spildevandsudløb samt åbne tilløb (synlige udløb på opmålingstidspunktet i 2000)

Station	Rørdimension	Bundkote	Bemærkninger
m	cm	cm DNN	
301	Ø 25	1452	Rørtilløb fra højre
302	Ø 40	1472	Rørtilløb fra højre
391	Ø 15	1464	Rørtilløb fra højre
405	Ø 10	1486	Rørtilløb fra venstre
424	Ø 10	1494	Rørtilløb fra højre
448	Ø 10	1486	Rørtilløb fra venstre
556	Ø 10	1519	Rørtilløb fra højre
672	Ø 5	1456	Rørtilløb fra venstre
677	Ø 30	1446	Rørtilløb fra højre
723	Ø 10	1507	Rørtilløb fra venstre
1007	Ø 10	1413	Rørtilløb fra højre
1417	Ø 5	1397	Rørtilløb fra højre
1443	Ø 10	1373	Rørtilløb fra højre
1519	Ø 10	1359	Rørtilløb fra højre
1524	Ø 5	1364	Rørtilløb fra højre
1527	Ø 20	1370	Rørtilløb fra venstre

Station m	Rørdimension cm	Bundkote cm DNN	Bemærkninger
1734	Ø 15	1340	Rørtilløb fra venstre
1752	Ø 15	1341	Rørtilløb fra venstre
1761	Ø 5	1431	Rørtilløb fra venstre
2166	Ø 5	1273	Rørtilløb fra venstre
2176	Ø 9	1283	Rørtilløb fra venstre
2211	Ø 3	1256	Rørtilløb fra venstre
2212	Ø 7	1255	Rørtilløb fra højre
2263	Ø 7	1224	Rørtilløb fra venstre
2447	Ø 4	1202	Rørtilløb fra venstre
2453	Ø 4	1208	Rørtilløb fra højre
2454	Ø 3	1211	Rørtilløb fra venstre
2669	Ø 4	1134	Rørtilløb fra venstre
2669	Ø 4	1139	Rørtilløb fra højre
2676	Ø 4	1152	Rørtilløb fra venstre
2772	Ø 5	1182	Rørtilløb fra højre
2773	Ø 15	1108	Rørtilløb fra højre
2924	Ø 10	1077	Rørtilløb fra højre
2934	Ø 15	1057	Rørtilløb fra venstre
3249	Ø 16	947	Rørtilløb fra højre
3372		855	Åbent tilløb fra højre
3376	Ø 10	847	Rørtilløb fra venstre
3474		763	Åbent tilløb fra venstre, Ellebækken
3784	Ø 20	645	Rørtilløb fra højre
3887	Ø 10	609	Rørtilløb fra venstre
4094	Ø 10	548	Rørtilløb fra højre
4134	Ø 20	535	Rørtilløb fra højre
4222	Ø 30	490	Rørtilløb fra højre
5660	Ø 20	97	Rørtilløb fra venstre

4.3 Liste over skalapæle i vandløbet

Station m	Skalapæls 0-punkt cm DNN	Bemærkning
4137	506	Skalapæl i højre side
4139	508	Skalapæl i venstre side

5 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

5.1 Administration

Vandløbet administreres af Stevns Kommune og Vallø Kommune som er vandløbsmyndighed i henhold til følgende oversigt. For grænsestrækninger er både Stevns Kommune og Vallø Kommune vandløbsmyndighed.

Station	Vandløbsmyndighed
0 – 997	Stevns Kommune
997-1540	Stevns Kommune og Vallø Kommune
1540-2764	Stevns Kommune
2764-3251	Vallø Kommune
3251-3524	Stevns Kommune
3524-4499	Vallø Kommune
4499-5617	Stevns Kommune
5617-5987	Stevns Kommune og Vallø Kommune

Vedrørende vandløbets vedligeholdelse er aftalt følgende:

Stevns Kommune foranlediger vandløbsvedligeholdelse af vandløbsstrækninger beliggende udelukkende i Stevns Kommune.

Vallø Kommune foranlediger vandløbsvedligeholdelse af vandløbsstrækninger beliggende udelukkende i Vallø Kommune.

Grænsestrækninger (dvs. station 997 – 1540 og station 5617 - 5987) foranlediges vedligeholdet af Vallø Kommune. Stevns Kommune bidrager med 50 % af udgifterne hertil.

Vandløbet med bygværker m.v. skal vedligeholdes således, at den for vandløbet fastsatte skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres.

Vandløbets vedligeholdelse påhviler vandløbsmyndigheden/erne.

5.2 Bygværker

Bygværker, såsom styrt, stryg, diger og skråningssikringer m.v., der er udført af hensyn til vandløbet, vedligeholdes som dele af dette.

Vedligeholdelsen af øvrige bygværker - broer, stemmeværker, overkørsler og vandingsanlæg m.v. - påhviler de respektive ejere eller brugere. Ejere eller brugerne har pligt til at optage slam, grøde og andet, der samler sig ved bygværker, jvf. Vandløbslovens § 27, stk. 4.

Bygværker, der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan fjernes eller istandsættes på vandløbsmyndigheden/ernes foranstaltning og på ejerens bekostning.

Enhver ændring af bygværker skal godkendes af vandløbsmyndigheden/erne, jvf. Vandløbslovens § 47.

6 BESTEMMELSER OM SEJLADS

Det er forbudt at sejle på vandløbet uden vandløbsmyndigheden/ernes tilladelse.

Forbudet imod sejlads gælder ikke for vandløbsmyndigheden/ernes sejlads i forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse.

7 BREDEJERFORHOLD

7.1 Banketter

I landzone hører der til vandløbets åbne strækninger 2 meter brede banketter, regnet fra vandløbets øverste kant.

På disse banketter må der ikke foretages nogen form for dyrkning, jordbehandling eller terrænændring.

Banketterne skal fremstå som udyrkede arealer med naturlig græs-, urte- og trævegetation.

For at begrænse grødevæksten påbydes bredejerne at bevare skyggegivende vegetation langs vandløbet indtil 2 meter fra øverste kant.

Udgifter til beplantningens vedligeholdelse og til eventuel supplerende beplantning, som vandløbsmyndigheden/erne finder nødvendig, påhviler vandløbsmyndigheden/erne.

Såfremt dele af beplantningen er til hinder for nødvendig maskinel vedligeholdelse af vandløbet, kan vandløbsmyndigheden/erne foretage den nødvendige udtynding.

7.2 Arbejdsbælter og overkørsler ved udløb

De til vandløbet grænsende ejendommers ejere og brugere er i øvrigt pligtige til at tåle de fornødne vedligeholdelsesarbejders udførelse, herunder transport af materialer og maskiner og disses arbejde langs vandløbets bredder. Det bemærkes, at arbejdsbæltet normalt ikke bliver over 8 meter bredt.

Bygninger, bygværker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og lignende anlæg af blivende art må ikke uden vandløbsmyndigheden/ernes tilladelse anbringes nærmere øverste vandløbskant end 8 m, og for rørlagte strækninger ikke nærmere end 2 m fra ledningens midte.

Nye tilløb, og tilløb der reguleres, skal - såfremt vandløbsmyndigheden/erne forlanger det - forsynes med en overkørsel med 5 meters ovenbredde ved udløbet, til brug for transport af materiel, der anvendes til vandløbets vedligeholdelse.

7.3 Hegning i forbindelse med løsdrift

De til vandløbet grænsende arealer må ikke uden vandløbsmyndigheden/ernes tilladelse benyttes til løsdrift, med mindre der opsættes og vedligeholdes et forsvarligt hegn langs med og mindst 1 meter fra øverste vandløbskant. Sådanne hegn er ejerne pligtige til at fjerne inden 2 uger efter tilsynets meddelelse,

såfremt dette er nødvendigt af hensyn til maskinel udførelse af vedligeholdelsesarbejdet.

7.4 Ændringer i vandløbets tilstand

I henhold til Vandløbslovens § 6 må ingen bortlede vand fra vandløbet eller foranledige, at vandstanden i vandløbet forandres, eller at vandets frie løb hindres.

Regulering, herunder rørlægning af vandløbet og etablering af broer og overkørsler, må kun finde sted efter vandløbsmyndigheden/ernes bestemmelse.

I det hele taget må ingen uden tilladelse fra vandløbsmyndigheden/erne foretage foranstaltninger ved vandløbet og dets anlæg, hvorved tilstanden ved disse kommer i strid med bestemmelserne i nærværende regulativ, Vandløbsloven, Miljøbeskyttelsesloven eller regionplanen.

7.5 Forurening af vandløbet

Vandløbet må ikke tilføres faste stoffer, haveaffald, spildevand eller andre væsker, der kan forurene vandet eller foranledige aflejringer i vandløbet, jvf. Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

7.6 Kreaturvanding og vandindvinding

De tilgrænsende lodsejere kan uden tilladelse oppumpe vand fra vandløbet til kreaturvanding med mulepumpe eller vindpumpe. Vandløbsmyndigheden/erne kan meddele tilladelse til indretning af egentlige vandingssteder, der da skal udgraves uden for vandløbets profil og indhegnes således, at kreaturer ikke kan træde ud i vandløbet samt sikres således, at udtrædning af jord i strømløbet ikke finder sted.

Anden vandindvinding må ikke finde sted uden tilladelse, jvf. Vandforsyningslovens bestemmelser.

7.7 Drænudløb

Udløb fra drænledninger skal udføres og vedligeholdes således, at de ikke gør skade på vandløbets skråninger.

Eventuelle aflejringer ud for eksisterende rørudløb over den teoretiske bundkote vil efter anmodning blive fjernet ved vandløbsmyndigheden/ernes foranstaltning.

Nye dræntilløb må ikke uden vandløbsmyndigheden/ernes tilladelse placeres med underkanten af røret dybere end 20 cm over den teoretiske bundkote.

Udførelse af andre rørledninger og lægning af kabler, rørledninger og lignende under vandløbet må kun ske efter forud indhentet tilladelse fra vandløbsmyndigheden/erne.

7.8 Beskadigelse og påbud

Skalapæle, bundpæle eller andre former for afmærkning i eller ved vandløbet må ikke beskadiges eller fjernes. Sker dette, bekostes retableringen af den ansvarlige.

Beskadiges vandløb, diger, faskiner, bygværker eller andre anlæg ved vandløbet, eller foretages der foranstaltninger i strid med Vandløbsloven eller bestemmelserne i nærværende regulativ, kan vandløbsmyndigheden/erne meddele påbud om genoprettelse af den tidligere tilstand.

Er et påbud ikke efterkommet inden udløbet af den fastsatte frist, kan vandløbsmyndigheden/erne foretage det fornødne på den forpligtedes regning, jvf. Vandløbslovens § 54.

Er der fare for, at betydelig skade kan ske på grund af usædvanlige nedbørsforhold eller andre udefra kommende usædvanlige begivenheder, kan vandløbsmyndigheden/erne foretage det fornødne uden påbud og på den forpligtedes regning, jvf. Vandløbslovens § 55.

7.9 Straf

Overtrædelse af bestemmelserne i regulativet straffes med bøde, jvf. Vandløbslovens § 85.

8 VEDLIGEHOJDELSE

Ved vandløbets vedligeholdelse forstås de fysiske indgreb, der foretages i vandløbet for at sikre den fastlagte vandføringsevne.

8.1 Foranstaltning af vedligeholdelse

Vandløbet og beplantning på skråninger og banketter foranstaltes vedligeholdt af vandløbsmyndigheden/erne.

Vandløbsmyndigheden/erne afgør, om vedligeholdelsen skal udføres i entreprise eller ved egen foranstaltning.

8.2 Målsætningen for vandløbet

Vandløbet er i henhold til regionplanerne for Roskilde Amt og Storstrøms Amt målsat som B1, gyde- og yngelopvækstområde for laksefisk.

Målsætningen og de tilsvarende krav til vandløbskvaliteten er beskrevet i redegørelsens afsnit 2.

8.3 Hensigten med vedligeholdelsen

Vandløbsmyndigheden/erne har besluttet, at vedligeholdelsen af de enkelte vandløbsstrækninger skal udføres således, at vandløbets fysiske tilstand er i overensstemmelse med de krav, målsætningen stiller hertil.

Vandløbsmyndigheden/erne har som konsekvens heraf besluttet nedenstående vedligeholdelsesprincipper.

8.4 Oprensning

Kontrol af vandføringsevnen:

Vandløbsmyndigheden/erne kontrollerer mindst 1 gang hvert år inden 15. oktober vandløbets skikkelse ved pejling eller nivellement, og denne sammenholdes med den teoretiske skikkelse angivet i dimensionsskemaets afsnit 3.

Ved aflejringer på 10 cm eller mere iværksættes der oprensning (på strækningen fra st. 2129-2752 dog 20 cm). Hvis der konstateres brinkudskridninger eller lignende forhold, som begrænser vandføringsevnen i vandløbet, iværksættes der oprensning af disse.

Oprensning kan dog undlades, såfremt vandspejlsberegninger for kontrolopmålingen viser, at vandspejlsstigningen er under 10 cm i forhold til det beregnede

vandspejl ved den teoretiske skikkelse. Beregningerne udføres for begge de i afsnit 3 angivne afstrømningsværdier, med det angivne manningstal.

Hvis derimod beregningerne for kontrolopmålingen viser en vandspejlsstigning på 10 cm eller mere i forhold til vandspejlet ved den teoretiske skikkelse, ved én eller ved begge afstrømningsværdier, iværksættes der oprensning.

Strækningerne fra st. 2250-2764 samt st. 4620-5617 gennemgås mindst én gang om året for fjernelse af eventuelle spærringer som f.eks. afbrækkede grene, væltede træer og udskredne brinker som skønnes at være til gene for vandets frie løb. I øvrigt foretages der i samråd med lodsejerne ingen egentlig oprensning som følge af strækningens gode faldforhold.

Oprensningens udførelse:

Eventuel oprensning foretages i perioden fra 1. september til 15. oktober.

Oprensningen må kun omfatte sand og mudder. Aflejringer af sten og grus må ikke opgraves eller omlejres, og overhængende brinker må ikke beskadiges.

Oprensningen begrænses så vidt muligt til vandløbets naturlige (slyngede) strømrønde og udføres i en bredde, der ikke overstiger den teoretiske bundbredde.

Der opgraves kun til den angivne teoretiske bundkote - med en tolerance på 10 cm under bundkoten.

Oprensset materiale oplægges over øverste vandløbskant.

Vandløbsmyndigheden/erne kan vælge at udføre arbejdet etapevis på mindre delstrækninger med en tidsmæssig forskydning.

Hvor den nødvendige oprensning omfatter større mængder, kan arbejdet udføres med maskine.

Fjernelse af sne og is, der forårsager stuvninger, undlades.

Hvis der indtræder fare for betydelige skader som følge af unormalt store aflejringer i vandløbet, kan vandløbsmyndigheden/erne iværksætte ekstraordinære oprensninger. Dette forudsætter dog normalt, at det vurderes at have betydning for en væsentlig del af de berørte arealer.

8.5 Grødeskæring

Grødeskæringsbehovet vurderes 2 gange årligt, nemlig i perioderne juni - juli og august - 15. oktober. Ved grødevækst i strømrønden iværksættes grødeskæring.

Vandløbsmyndigheden/erne kan iværksætte ekstraordinære grødeskæringer, hvis kraftig grødevækst i vandløbet vurderes at kunne medføre væsentlige skader.

Grøden skal så vidt muligt skæres i bund og skæres i de nedenfor angivne strømrendebredder med en tolerance på 10 cm.

Skema over strømrendebredder ved grødeskæring:


Station	Strømrendebredde 1. grødeskæring cm	Strømrendebredde 2. grødeskæring cm
0-1872	120	180
1872-2122	Ingen grødeskæring	100
2129-2250	Ingen grødeskæring	50
2250-2764	Ingen grødeskæring	Ingen grødeskæring
2764-4495	120	180
4499-4620	120-70*	180-90*
4620-5617	Ingen grødeskæring**	Ingen grødeskæring**
5617-5707	120	180
5707-5987	80	120

*Strømrendebredden indsnævres gradvist fra henholdsvis 120 til 70cm og 180 til 90 cm.

** Der skæres ikke grøde på strækningen fra st. 4620 - 5617. Undtagelsesvis kan der i tilfælde hvor tagrør dækker hele vandløbsbredden, efter anmodning fra lodsejer og efter vandløbsmyndighedens nærmere vurdering, skæres en strømrende på 1,2 meter i tagrørene, i perioden fra 1. august til 15 oktober.

Grødeskæringen skal så vidt muligt udføres, så grøden fjernes i vandløbets naturlige strømrende. Strømrenden kan normalt genfindes som den dybe del af vandløbets tværprofil, der slynger sig fra side til side ned gennem vandløbet. Den grøde, der vokser uden for strømrenden, efterlades.

Principskitse af strømrendens forløb

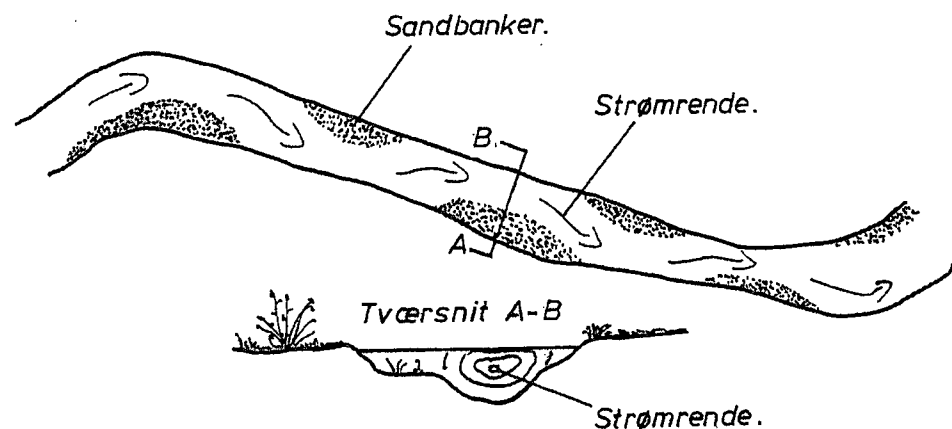

Ved den 1. grødeskæring kan der foretages skæring af tagrør, pindsvineknop og dunhammer, også udover den angivne strømrendebredde, såfremt det vurderes nødvendigt af hensyn til vedligeholdelsesarbejdets gennemførelse.

Ved den 2. grødeskæring skæres der - udover den angivne strømrendebredde - tagrør, pindsvineknop og dunhammer i en bredde på ca. 150 cm på begge sider af strømrenden. Der må efterlades en stub på 20 cm udenfor strømrenden.

Arbejdet bør principielt udføres manuelt, enten med le eller med motoriserede håndredskaber, men kan af sikkerhedsmæssige og praktiske årsager undtagelsesvis udføres med maskine.

Den afskårne grøde og kantvegetation skal så vidt muligt optages fra vandløbet, efterhånden som den afskæres og oplægges ovenfor øverste vandløbskant indenfor en afstand af 5 m fra denne kant.

På strækninger, hvor det ikke er muligt at opsamle grøden efterhånden som den afskæres, kan man lade grøden drive frit med strømmen og opsamle den på hensigtsmæssige steder.

Såfremt man vælger at lade den afskårne grøde drive med strømmen til opsamling, skal den opsamlede grøde på vandløbsmyndigheden/ernes foranledning transporteres bort fra vandløbets nærhed senest 24 timer efter opsamling.

På strækningerne fra st. 2250-2764 samt fra st. 4620-5617 foretages ingen grødeskæring, idet det i samråd med lodsejerne er besluttet, at lade denne strækning henligge i naturtilstanden.

8.6 Vegetation på anlæg og banket

Vegetationen på vandløbets anlæg og banketter skal forblive uslået, undtagen ved nedennævnte forhold:

- Der kan foretages slåning i hele sommerperioden som led i plejen af nyetableret skyggegivende vegetation.
- Der må foretages pleje af træer og buske under hensyn til den grødebegrænsende effekt i vandløbet (jvf. afsnit 7.1).
- Rød Hestehov og Brændenælde afskæres på hele anlægget (maks. 20 cm stub) i perioden juni - oktober, såfremt disse arter danner sammenhængende bevoksninger.
- Bjørneklo afskæres på anlæg og banket i forbindelse med såvel 1. som 2. grødeskæring.
- Stivstænglet vegetation på anlægget kan afskæres i en bredde på minimum 100 cm målt fra bund for at hindre, at vegetationen vælter ned i vandløbet.

Slåning foretages i forbindelse med 2. grødeskæring, helst efter 1. september.

Afskåret kantvegetation skal optages fra vandløbet efterhånden som den afskæres og oplægges ovenfor øverste vandløbskant indenfor en afstand af 5 m fra denne kant.

Ovenstående gælder ikke på strækningerne fra st. 2250-2764 samt st. 4620-5617, hvor det i samråd med lodsejerne er besluttet, at lade strækningen henligge i naturtilstanden.

8.7 Vedligeholdelse af rørlagte strækninger

Vedligeholdelse af rørlagte vandløbsstrækninger udføres normalt kun, når vandløbsmyndigheden/erne finder det påkrævet. Brønde og sandfang kontrolleres mindst 1 gang årligt og renses op efter behov, for at forebygge videre transport af sandaflejringer.

8.8 Fordeling af ulemper, som lodsejere eller brugere skal tåle

Ved tilrettelæggelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejere og brugere skal tåle, søges fordelt på begge sider af vandløbet.

Ved oprensning med maskine oplægges fylden så vidt muligt ensidigt på skiftevis højre og venstre side af vandløbet fra år til år.

Den fra oprensningen hidrørende fyld m.v., der fremkommer ved vandløbets regulativmæssige vedligeholdelse, er brugerne af de tilstødende jorder pligtige til at fjerne til mindst 5 meter fra vandløbskanten eller sprede i et ikke over 10 cm tykt lag, inden hvert års 1. maj.

Det påhviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersøge, om der er oplagt fyld, som skal fjernes eller spredes. Undlader en ejer eller bruger at fjerne eller sprede fylden, kan vandløbsmyndigheden/erne med 2 ugers skriftligt varsel til ejeren eller brugeren lade arbejdet udføre på den pågældendes bekostning.

8.9 Udbedring af bygværker og skråningssikringer

Udbedring af bygværker og skråningssikringer foretages fortrinsvis i perioden marts-april eller september-oktober.

8.10 Klager vedrørende vandløbets vedligeholdelse

Lodsejere - eller andre med interesse i vandløbet - der måtte finde vandløbets vedligeholdelsestilstand eller specielle forhold vedrørende vandløbet utilfredsstillende, kan rette henvendelse herom til vandløbsmyndigheden/erne.

9 TILSYN

Tilsynet med vandløbet udføres på foranledning af vandløbsmyndigheden/erne.

Vandløbsmyndigheden/erne foretager normalt offentligt syn over vandløbet i oktober måned.

Bredejere, organisationer eller andre, der har ønsker om at deltage i dette syn, kan træffe nærmere aftale herom med vandløbsmyndigheden/erne.

10 REVISION

Dette regulativ skal senest optages til revision i 2016.

11 REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag inden den ____.

Ved indsigelsesfristens udløb var der indkommet ____ indsigelser / bemærkninger til regulativets indhold og udformning. Vamløbsmyndigheden/ernes behandling heraf er omtalt i indsigelsesredegørelsen.

Regulativet er herefter vedtaget af

Stevns kommunalbestyrelse, den _____ 20 ____

Vallø kommunalbestyrelse, den _____ 20 ____

Regulativet træder i kraft på datoen for vedtagelsen.