

**REGULATIV**  
**for**  
**Valløvandløbet m. tilløb**  
**Kommunevandløb nr. 135**  
**Vallø Kommune**

## INDHOLDSFORTEGNELSE

|           |                                                                  |           |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>GRUNDLAGET FOR REGULATIVET.....</b>                           | <b>4</b>  |
| <b>2</b>  | <b>BETEGNELSE AF VANDLØBENE OG VANDLØBSKORT.....</b>             | <b>5</b>  |
| <b>3</b>  | <b>VANDLØBENES SKIKKELSE .....</b>                               | <b>7</b>  |
| <b>4</b>  | <b>BYGVÆRKER, TILLØB M.V.....</b>                                | <b>11</b> |
| 4.1       | DRÆN- OG SPILDEVANDSUDLØB SAMT ÅBNE TILLØB.....                  | 11        |
| <b>5</b>  | <b>ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER .....</b>                         | <b>12</b> |
| 5.1       | ADMINISTRATION.....                                              | 12        |
| 5.2       | BYGVÆRKER.....                                                   | 12        |
| <b>6</b>  | <b>BESTEMMELSER OM SEJLADS.....</b>                              | <b>13</b> |
| <b>7</b>  | <b>BREDEJERFORHOLD .....</b>                                     | <b>14</b> |
| 7.1       | BANKETTER .....                                                  | 14        |
| 7.2       | ARBEJDSBÆLTER OG OVERKØRSER VED UDLØB .....                      | 14        |
| 7.3       | HEGNING I FORBINDELSE MED LØSDRIFT .....                         | 14        |
| 7.4       | ÆNDRINGER I VANDLØBENES TILSTAND .....                           | 15        |
| 7.5       | FORURENING AF VANDLØBENE.....                                    | 15        |
| 7.6       | KREATURVANDING OG VANDINDVINDING .....                           | 15        |
| 7.7       | DRÆNUDLØB.....                                                   | 15        |
| 7.8       | BESKADIGELSE OG PÅBUD .....                                      | 16        |
| 7.9       | STRAF .....                                                      | 16        |
| <b>8</b>  | <b>VEDLIGEHOJDELSE .....</b>                                     | <b>17</b> |
| 8.1       | FORANSTALTNING AF VEDLIGEHOJDELSE.....                           | 17        |
| 8.2       | MÅLSÆTNINGEN FOR VANDLØBENE .....                                | 17        |
| 8.3       | HENSIGTEN MED VEDLIGEHOJDELSEN.....                              | 17        |
| 8.4       | OPRENSNING.....                                                  | 17        |
| 8.5       | GRØDESKÆRING.....                                                | 18        |
| 8.6       | VEGETATION PÅ ANLÆG OG BANKET .....                              | 19        |
| 8.7       | VEDLIGEHOJDELSE AF RØRLAGTE STRÆKNINGER .....                    | 20        |
| 8.8       | FORDELING AF ULEMPER, SOM LODSEJERE ELLER BRUGERE SKAL TÅLE..... | 20        |
| 8.9       | UDBEDRING AF BYGVÆRKER OG SKRÅNINGSSIKRINGER.....                | 20        |
| 8.10      | KLAGER VEDRØRENDE VANDLØBENES VEDLIGEHOJDELSE .....              | 20        |
| <b>9</b>  | <b>TILSYN.....</b>                                               | <b>21</b> |
| <b>10</b> | <b>REVISION.....</b>                                             | <b>22</b> |
| <b>11</b> | <b>REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN.....</b>                            | <b>23</b> |

## **BILAGSFORTEGNELSE**

- BILAG 1:** Redegørelse
- BILAG 2:** Vandløbskort
- BILAG 3:** Længdeprofil, opmålte forhold og regulativ
- BILAG 4:** Længdeprofil, med beregnede vandspejl for opmålte forhold, regulativ samt tidligere regulativ
- BILAG 5:** Indsigelser

# 1 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET

Valløvandløbet m. tilløb er optaget som offentlige Vallø Kommune.

Til grund for regulativet ligger:

- lov nr. 302 af 9. juni 1982 om vandløb - som bekendtgjort i miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 404 af 19. maj 1992, samt miljøministeriets bekendtgørelse nr. 49 af 15. februar 1985 om bl.a. regulativer for offentlige vandløb.
- Regionplan 1997.
- tidligere regulativ af 2. januar 1961 (Haarlev-Himlingøje sogneråd) og 17. juni 1961 (Vallø-Tårnby sogneråd).
- Afvandingskommissionskendelse af 6. august 1960 vedr. rørlægning og regulering af vandløbene.
- opmåling af september 1997.

Nærværende regulativ erstatter tidligere regulativer.

Vandløbenes koteforhold er angivet i tilfældigt valgt nulpunktsplan i tidligere regulativer af 2. januar 1961 og 17. juni 1961. Regulativerne er derfor tilsidesat ved nærværende revision i henhold til Vandløbslovens § 62, idet det pågældende nulpunktsplan ikke kan genfindes.

## 2 BETEGNELSE AF VANDLØBENE OG VANDLØBSKORT

Nærværende regulativ omfatter Valløvandløbet i Vallø Kommune fra 0 - punkt i skellet mellem matr. nr. 3d, 3f og 2a af Himlingøje By til endepunkt i st. 3730 ved udløb i privat vandløb ca. 100 m syd for Vedskøllevej.

Samt følgende tilløb:

Sideløb nr. 1 fra 0 - punkt i nordligt skel af matr. nr. 17a af Himlingøje By til endepunkt i st. 316 ved udløb i hovedløbets st. 1274.

Sideløb nr. 2 fra 0 - punkt på matr. nr. 16a af Himlingøje By 130 m syd for matriklens nordlige skel og ca. 70 m sydvest for nordøstlige skel til endepunkt i st. 304 ved udløb i hovedløbets st. 1410.

Sideløb nr. 3 fra 0 - punkt i skellet mellem matr. nr. 17a og 16 af Valløby By til endepunkt i st. 506 ved udløb i hovedløbets st. 1892.

Sideløb nr. 4 fra 0 - punkt på matr. nr. 18a af Valløby By 40 m nord for matriklens sydlige skel og ca. 135 m nordøst for sydvestligt skelhjørne til endepunkt i st. 380 ved udløb i hovedløbets st. 2180.

Stationeringen svarer til afstanden i meter fra 0 - punktet og nedstrøms.

Vandløbene indgår i Tryggevejle Å - systemet og kan ses i hele deres forløb på 4 cm - kort nr. 1512 I NV.

Regulativet omfatter i alt 5236 m, hvoraf 5116 m er rørlagt.


Vandløbenes beliggenhed, topografiske opland og UTM - koordinater er angivet på oversigtskortet.

### 3 VANDLØBENES SKIKKELSE

Vandløbsmyndigheden har besluttet, at vedligeholdelsen af vandløbenes åbne del skal ske på basis af en fastlagt skikkelse.

Vandløbenes skikkelse fremgår af nedenstående dimensionsskema. Koterne er henført til Dansk Normal Nul.

**Principskitse, til illustration af de i dimensionsskemaet angivne bredder og anlæg.**

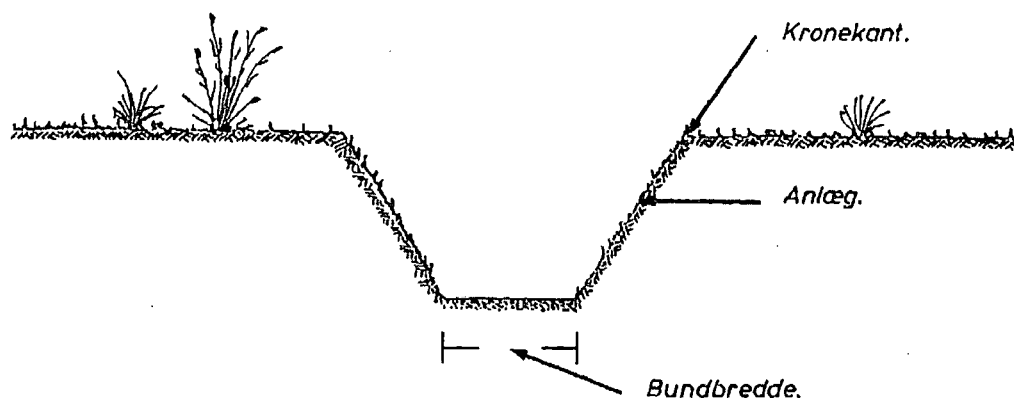

## Dimensionsskema, Hovedløbet:

| Station | Vandløbets bund-<br>kote | Bundbredde<br>eller<br>rørdimension | Fald | Anlæg | Anmærkning                         |
|---------|--------------------------|-------------------------------------|------|-------|------------------------------------|
| m       | cm DNN                   | cm                                  | o/oo |       |                                    |
| 0       | 1727                     | x                                   | x    |       | 1 m brønd                          |
|         |                          | Ø 40                                | 4,8  |       |                                    |
| 44      | 1706                     | x                                   | x    | x     | Rørudløb                           |
| 44      | 1710                     |                                     | x    |       |                                    |
|         |                          | 100                                 | 0,8  | 1,0   | Tørvegrav                          |
| 164     | 1700                     |                                     | x    |       |                                    |
| 164     | 1695                     | x                                   | x    | x     | Rørindløb m. rist                  |
|         |                          | Ø 40                                | 0,7  |       |                                    |
| 542     | 1669                     | x                                   | x    |       | 1 m brønd                          |
|         |                          |                                     | 0,7  |       | Bregnevej                          |
| 836     | 1648                     | Ø 50                                | x    |       | 1 m brønd                          |
|         |                          |                                     | 1,1  |       |                                    |
| 1274    | 1601                     | x                                   | x    |       | 1 m brønd<br>Tilløb, Sideløb nr. 1 |
|         |                          |                                     | 0,9  |       |                                    |
| 1481    | 1582                     | Ø 55                                | x    |       | 1 m brønd                          |
|         |                          |                                     | 0,9  |       |                                    |
| 1766    | 1557                     | x                                   | x    |       | 1,25 m brønd                       |
|         |                          | Ø 60                                | 0,8  |       |                                    |
| 1892    | 1547                     | x                                   | x    |       | 1 m brønd<br>Tilløb, Sideløb nr. 3 |
|         |                          |                                     | 1,2  |       |                                    |
| 2378    | 1487                     |                                     | x    |       | 1,25 m brønd                       |
|         |                          |                                     | 1,3  |       |                                    |
| 2788    | 1435/1441                |                                     | x    |       | 1,25 m brønd                       |
|         |                          | Ø 70                                | 1,1  |       | Gårdrækken                         |
| 2922    | 1426                     |                                     | x    |       | 1,25 m brønd                       |
|         |                          |                                     | 1,1  |       | Nyhavevej                          |
| 3054    | 1412                     |                                     | x    |       | 1,25 m brønd                       |
|         |                          |                                     | 1,0  |       | Nyhavevej                          |
| 3730    | 1344                     | x                                   | x    |       | 1,25 m brønd                       |

**NB! Der kan accepteres sand i rør til bundkoten i profilet henh. før og efter røret**

## Dimensionsskema, Sideløb nr. 1:

| Station | Vandløbets bundkote | Bundbredde eller rørdimension | Fald | Anlæg | Anmærkning                  |
|---------|---------------------|-------------------------------|------|-------|-----------------------------|
| m       | cm DNN              | cm                            | o/oo |       |                             |
| 0       | 1629                | x                             | x    |       | 1 m brønd                   |
|         |                     | Ø 30                          | 0,9  |       |                             |
| 316     | 1601                | x                             | x    |       | Udløb i hovedløbet st. 1274 |

**NB! Der kan accepteres sand i rør til bundkoten i profilet henh. før og efter røret**

## Dimensionsskema, Sideløb nr. 2:

| Station | Vandløbets bundkote | Bundbredde eller rørdimension | Fald | Anlæg | Anmærkning                  |
|---------|---------------------|-------------------------------|------|-------|-----------------------------|
| m       | cm DNN              | cm                            | o/oo |       |                             |
| 0       | 1745                | x                             | x    |       | 0,6 m brønd under terræn    |
|         |                     |                               | 4,2  |       |                             |
| 130     | 1690/1695           | Ø 20                          | x    |       | 0,6 m brønd                 |
|         |                     |                               | 4,9  |       |                             |
| 304     | 1609                | x                             | x    |       | Udløb i hovedløbet st. 1410 |

**NB! Der kan accepteres sand i rør til bundkoten i profilet henh. før og efter røret**

## Dimensionsskema, Sideløb nr. 3:

| Station | Vandløbets bundkote | Bundbredde eller rørdimension | Fald | Anlæg | Anmærkning                  |
|---------|---------------------|-------------------------------|------|-------|-----------------------------|
| m       | cm DNN              | cm                            | o/oo |       |                             |
| 0       | 1657                | x                             | x    |       | 0,6 m brønd                 |
|         |                     | Ø 35                          | 2,0  |       |                             |
| 60      | 1645                | x                             | x    |       |                             |
|         |                     | Ø 40                          | 2,1  |       |                             |
| 506     | 1550                | x                             | x    |       | Udløb i hovedløbet st. 1892 |

**NB! Der kan accepteres sand i rør til bundkoten i profilet henh. før og efter røret**

## Dimensionsskema, Sideløb nr. 4:

| Station | Vandløbets bund-<br>kote | Bundbredde<br>eller<br>rørdimension | Fald | Anlæg | Anmærkning                  |
|---------|--------------------------|-------------------------------------|------|-------|-----------------------------|
| m       | cm DNN                   | cm                                  | o/oo |       |                             |
| 0       | 1754                     | x                                   | x    |       |                             |
|         |                          | Ø 12,5                              | 5,0  |       |                             |
| 172     | 1668                     | x                                   | x    |       |                             |
|         |                          | Ø 15                                | 5,7  |       |                             |
| 380     | 1549                     | x                                   | x    |       | Udløb i hovedløbet st. 2180 |

**NB! Der kan accepteres sand i rør til bundkoten i profilet henh. før og efter røret**

## 4 BYGVÆRKER, TILLØB M.V.

### 4.1 Dræn- og spildevandsudløb samt åbne tilløb (synlige udløb på opmålingstidspunktet)

Hovedløbet:

| Station<br>m | Rørdimension<br>cm | Bundkote<br>cm DNN | Bemærkninger                         |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 542          | Ø 15               | 1773               | Rørtilløb fra højre                  |
| 836          | Ø 15               | 1865               | Rørtilløb fra højre                  |
| 1274         | Ø 30               | 1601               | Rørtilløb fra venstre, Sideløb nr. 1 |
| 1892         | Ø 40               | 1550               | Rørtilløb fra højre, Sideløb nr. 3   |
| 1892         | Ø 20               | 1637               | Rørtilløb fra højre                  |
| 2788         | Ø 15               | 1516               | Rørtilløb fra højre                  |
| 2788         | Ø 10               | 1566               | Rørtilløb fra højre                  |

## **5 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER**

### **5.1 Administration**

Vandløbet administreres af Vallø Kommunalbestyrelse, som er vandløbsmyndighed.

Vandløbet med bygværker m.v. skal vedligeholdes således, at den for vandløbet fastsatte skikkelse ikke ændres.

Vandløbets vedligeholdelse - men ikke hel eller delvis fornyelse af rørlagte strækninger - påhviler vandløbsmyndigheden.

### **5.2 Bygværker**

Bygværker, såsom diger og skråningssikringer m.v., der er udført af hensyn til vandløbene, vedligeholdes som dele af disse.

Vedligeholdelsen af øvrige bygværker - broer, overkørsler og vandingsanlæg m.v. - påhviler de respektive ejere eller brugere. Ejere eller brugerne har pligt til at optage slam og grøde m.v., der samler sig ved bygværker, jvf. Vandløbslovens § 27, stk. 4.

Bygværker, der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan fjernes eller istandsættes på vandløbsmyndighedens foranstaltning og på ejerens bekostning.

Enhver ændring af bygværker skal godkendes af vandløbsmyndigheden, jvf. Vandløbslovens § 47.

Ved alle styrt, stemmeværker og lignende skal der i henhold til Fiskeriministeriets bekendtgørelse nr. 657 af 7. juli 1994 være anbragt ålepas i perioden 1. april til 31. oktober.

## **6 BESTEMMELSER OM SEJLADS**

Det er forbudt at sejle på vandløbene uden vandløbsmyndighedens tilladelse.

Forbudet imod sejlads gælder ikke for vandløbsmyndighedens sejlads i forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse.

## 7 BREDEJERFORHOLD

### 7.1 Banketter

I landzone hører der til vandløbets åbne strækninger 2 meter brede banketter, regnet fra vandløbets øverste kant.

På disse banketter må der ikke foretages nogen form for dyrkning, jordbehandling eller terrænændring.

Banketterne skal fremstå som udyrkede arealer med naturlig græs-, urte- og trævegetation.

For at begrænse grødevæksten påbydes bredejerne at bevare skyggegivende vegetation langs vandløbet indtil 2 meter fra øverste kant.

Udgifter til beplantningens vedligeholdelse og til eventuel supplerende beplantning, som vandløbsmyndigheden finder nødvendig, påhviler vandløbsmyndigheden. Nyplantning vil ske i samråd med lodsejere.

Såfremt dele af beplantningen er til hinder for nødvendig maskinel vedligeholdelse af vandløbet, kan vandløbsmyndigheden foretage den nødvendige udtynning.

### 7.2 Arbejdsbælter og overkørsler ved udløb

De til vandløbet grænsende ejendommers ejere og brugere er i øvrigt pligtige til at tåle de fornødne vedligeholdelsesarbejders udførelse, herunder transport af materialer og maskiner og disses arbejde langs vandløbets bredder. Det bemærkes, at arbejdsbæltet tilstræbes så smalt som muligt og normalt ikke bliver over 8 meter bredt.

Bygninger, bygværker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og lignende anlæg af blivende art må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse anbringes nærmere øverste vandløbskant end 8 m, og for rørlagte strækninger ikke nærmere end 2 m fra ledningens midte.

Nye tilløb, og tilløb der reguleres, skal - såfremt vandløbsmyndigheden forlanger det - forsynes med en overkørsel med 5 meters ovenbredde ved udløbet, til brug for transport af materiel, der anvendes til vandløbets vedligeholdelse.

### 7.3 Hegning i forbindelse med løsdrift

De til vandløbet grænsende arealer må ikke uden vandløbsmyndigheden/ernes tilladelse benyttes til løsdrift, med mindre der opsættes og vedligeholdes et forsvareligt hegn langs med og mindst 1 meter fra øverste vandløbskant. Sådanne

hegn er ejerne pligtige til at fjerne inden 2 uger efter tilsynets meddelelse, såfremt dette er nødvendigt af hensyn til maskinel udførelse af vedligeholdelsesarbejdet.

#### 7.4 Ændringer i vandløbenes tilstand

I henhold til Vandløbslovens § 6 må ingen bortlede vand fra vandløbene eller foranledige, at vandstanden i vandløbene forandres, eller at vandets frie løb hindres.

Regulering, herunder rørlægning af vandløbene og etablering af broer og overkørsler, må kun finde sted efter vandløbsmyndighedens bestemmelse.

I det hele taget må ingen uden tilladelse fra vandløbsmyndigheden foretage foranstaltninger ved vandløbene og deres anlæg, hvorved tilstanden ved disse kommer i strid med bestemmelserne i nærværende regulativ, Vandløbsloven, Miljøbeskyttelsesloven eller regionplanen.

#### 7.5 Forurening af vandløbene

Vandløbene må ikke tilføres faste stoffer, haveaffald, spildevand eller andre væsker, der kan forurene vandet eller foranledige aflejringer i vandløbene, jvf. Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

#### 7.6 Kreaturvanding og vandindvinding

De tilgrænsende lodsejere kan uden tilladelse oppumpe vand fra vandløbene til kreaturvanding med mulepumpe eller vindpumpe. Vandløbsmyndigheden kan meddele tilladelse til indretning af egentlige vandingssteder, der da skal udgraves uden for vandløbenes profil og indhegnes således, at kreaturer ikke kan træde ud i vandløbene samt sikres således, at udtrædning af jord i strømløbet ikke finder sted.

Anden vandindvinding må ikke finde sted uden tilladelse, jvf. Vandforsyningslovens bestemmelser.

#### 7.7 Drænudløb

Udløb fra drænledninger skal udføres og vedligeholdes således, at de ikke gør skade på vandløbenes skråninger. Denne vedligeholdelse påhviler ledningsejeren.

Eventuelle aflejringer ud for eksisterende rørdløb over den teoretiske bundkote vil efter anmodning blive fjernet ved vandløbsmyndigheden foranstaltning.

Nye dræntilløb må ikke uden vandløbsmyndigheden tilladelse placeres med underkanten af røret dybere end 10 cm over den teoretiske bundkote.

Udførelse af andre rørledninger og lægning af kabler, rørledninger og lignende under vandløbet må kun ske efter forud indhentet tilladelse fra vandløbsmyndigheden. Ved lægning af drænrør, skal vandløbets anlæg mv. reableres til samme tilstand som inden påbegyndelsen af arbejdet.

## 7.8 Beskadigelse og påbud

Skalapæle, bundpæle eller andre former for afmærkning i eller ved vandløbet må ikke beskadiges eller fjernes. Sker dette, bekostes reableringen af den ansvarlige.

Beskadiges vandløb, diger, faskiner, bygværker eller andre anlæg ved vandløbet, eller foretages der foranstaltninger i strid med Vandløbsloven eller bestemmelserne i nærværende regulativ, kan vandløbsmyndigheden meddele påbud om genoprettelse af den tidligere tilstand.

Er et påbud ikke efterkommet inden udløbet af den fastsatte frist, kan vandløbsmyndigheden foretage det fornødne på den forpligtedes regning, jvf. Vandløbslovens § 54.

Er der fare for, at betydelig skade kan ske på grund af usædvanlige nedbørsforhold eller andre udefra kommende usædvanlige begivenheder, kan vandløbsmyndigheden foretage det fornødne uden påbud og på den forpligtedes regning, jvf. Vandløbslovens § 55.

## 7.9 Straf

Overtrædelse af bestemmelserne i regulativet straffes med bøde, jvf. Vandløbslovens § 85.

## 8 VEDLIGEHODELSE

Ved vandløbenes vedligeholdelse forstås de fysiske indgreb, der foretages i vandløbene for at sikre den fastlagte skikkelse.

### 8.1 Foranstaltning af vedligeholdelse

Vandløbene og beplantning på skråninger og banketter foranstalles vedligehold af vandløbsmyndigheden.

Vandløbsmyndigheden afgør, om vedligeholdelsen skal udføres i entreprise eller ved egen foranstaltning.

### 8.2 Målsætningen for vandløbene

Vandløbene er i henhold til regionplanen for Roskilde Amt 1997 målsat som C, afledning af vand.

Målsætningen og de tilsvarende krav til vandløbskvaliteten er beskrevet i redegørelsens afsnit 2.

### 8.3 Hensigten med vedligeholdelsen

Vandløbsmyndigheden har besluttet, at vedligeholdelsen af de enkelte vandløbsstrækninger skal udføres således, at vandløbenes fysiske tilstand er i overensstemmelse med de krav, målsætningen stiller hertil.

Vandløbsmyndigheden har som konsekvens heraf besluttet nedenstående vedligeholdelsesprincipper.

### 8.4 Oprensning

#### **Kontrol af vandløbets skikkelse:**

Hovedløbet, st 44-164:

Vandløbsmyndigheden kontrollerer mindst 1 gang hvert 3. år inden 15. oktober vandløbets skikkelse ved pejling eller nivellement, og denne sammenholdes med de regulativmæssige dimensioner angivet i dimensionsskemaet afsnit 3.

Ved aflejring på 10 cm eller mere iværksættes der oprensning. Hvis der konstateres brinkudskridninger eller lignende forhold, som begrænser vandføringsevnen i vandløbet, iværksættes der oprensning af disse. Hvor der erfaringsmæssigt aflejres meget materiale, kan oprensningen foretages inden aflejringen når 10 cm over teoretisk bundkote.

### **Oprensningens udførelse:**

Eventuel oprensning foretages i perioden fra 1. september til 15. oktober.

Oprensningen må kun omfatte sand og mudder. Aflejring af sten og grus må ikke opgraves eller omlejres, og overhængende brinker må ikke beskadiges. I tilfælde, hvor vandføringsevnen ikke kan overholdes, kan det dog blive nødvendigt at fjerne eller omlejre sten/grus.

Oprensningen begrænses så vidt muligt til vandløbets naturlige (slyngede) strømmende og udføres i en bredde, der ikke overstiger den teoretiske bundbredde.

Der opgraves kun til den angivne teoretiske bundkote - med en tolerance på 10 cm under bundkoten.

Oprensset materiale oplægges over øverste vandløbskant.

Vandløbsmyndigheden kan vælge at udføre arbejdet etapevis på mindre delstrækninger med en tidsmæssig forskydning.

Hvor den nødvendige oprensning omfatter større mængder, kan arbejdet udføres med maskine.

Fjernelse af sne og is, der forårsager stuvninger, undlades.

Hvis der indtræder fare for betydelige skader som følge af unormalt store aflejring i vandløbet, kan vandløbsmyndigheden iværksætte ekstraordinære oprensninger. Dette forudsætter dog normalt, at det vurderes at have betydning for en væsentlig del af de berørte arealer.

## **8.5 Grødeskæring**

Grødeskæringsbehovet vurderes 2 gange årligt, nemlig i perioderne juni - juli og august - 15. oktober. Ved grødevækst i strømmenden iværksættes grødeskæring.

Vandløbsmyndigheden kan iværksætte ekstraordinære grødeskæringer, hvis kraftig grødevækst i vandløbet vurderes at kunne medføre væsentlige skader.

Grøden skal så vidt muligt skæres i bund og skæres i de nedenfor angivne strømmendebredder med en tolerance på 10 cm.

## Hovedløbet

| Station | Strømrendebredde 1.<br>grødeskæring<br>cm | Strømrendebredde 2.<br>grødeskæring<br>cm |
|---------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 44-164  | 60                                        | 90                                        |

Ved den 1. grønnskæring kan der foretages skæring af tagrør, pindsvineknop og dunhammer, også udover den angivne strømrendebredde, såfremt det vurderes nødvendigt af hensyn til vedligeholdelsesarbejdets gennemførelse.

Ved den 2. grønnskæring kan der - udover den angivne strømrendebredde - skæres tagrør, pindsvineknop og dunhammer i en bredde på ca. 150 cm på begge sider af strømmenden. Der må efterlades en stub på 20 cm udenfor strømmenden.

Den afskårne grøde og kantvegetation skal så vidt muligt optages fra vandløbet, efterhånden som den afskæres og oplægges ovenfor øverste vandløbskant indenfor en afstand af 5 m fra denne kant.

## 8.6 Vegetation på anlæg og banket

Vegetationen på vandløbets anlæg og banketter skal forblive uslået, undtagen ved nedennævnte forhold:

- Der kan foretages slåning i hele sommerperioden som led i plejen af nyetableret skyggegivende vegetation.
- Der må foretages pleje af træer og buske under hensyn til den grødebegrænsende effekt i vandløbet (jvf. afsnit 7.1).
- Rød hestehov og brændenælde afskæres på hele anlægget (maks. 20 cm stub) i perioden juni - oktober, såfremt disse arter danner sammenhængende bevoksninger.
- Bjørneklo bekæmpes effektivt.
- Stivstænglet vegetation på anlægget kan afskæres i en bredde på minimum 100 cm målt fra bund for at hindre, at vegetationen vælter ned i vandløbet. Slåning foretages i forbindelse med 2. grønnskæring, helst efter 1. september.

Afskåret kantvegetation skal optages fra vandløbet efterhånden som den afskæres og oplægges ovenfor øverste vandløbskant indenfor en afstand af 5 m fra denne kant.

Træer, som er væltet ud over vandløbet, skal fjernes af den ansvarlige lodsejer. Væltede træer/buske plantet af Vallø kommune i forbindelse med etablering af skyggegivende beplantning, skal fjernes af kommunen.

#### 8.7 Vedligeholdelse af rørlagte strækninger

Vedligeholdelse af rørlagte vandløbsstrækninger udføres normalt kun, når vandløbsmyndigheden finder det påkrævet.

#### 8.8 Fordeling af ulemper, som lodsejere eller brugere skal tåle

Ved tilrettelæggelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejere og brugere skal tåle, søges fordelt på begge sider af vandløbet.

Ved grødeskæring og oprensning oplægges fylden så vidt muligt ensidigt på skiftevis højre og venstre side af vandløbet fra år til år.

Den fra oprensningen hidrørende fyld m.v., der fremkommer ved vandløbets regulativmæssige vedligeholdelse, er brugerne af de tilstødende jorder pligtige til at fjerne til mindst 5 meter fra vandløbskanten eller sprede i et ikke over 10 cm tykt lag, inden hvert års 1. maj.

Det påhviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersøge, om der er oplagt fyld, som skal fjernes eller spredes. Undlader en ejer eller bruger at fjerne eller sprede fylden, kan vandløbsmyndigheden med 2 ugers skriftligt varsel til ejeren eller brugeren lade arbejdet udføre på den pågældendes bekostning.

#### 8.9 Udbedring af bygværker og skråningssikringer

Udbedring af bygværker og skråningssikringer foretages fortrinsvis i perioden marts-april eller september-oktober.

#### 8.10 Klager vedrørende vandløbets vedligeholdelse

Lodsejere - eller andre med interesse i vandløbet - der måtte finde vandløbets vedligeholdelsestilstand eller specielle forhold vedrørende vandløbet utilfredsstillende, kan rette henvendelse herom til vandløbsmyndigheden.

Henvendelser vil, hvis vandløbsmyndigheden skønner de er akutte, straks blive taget op til behandling.

## **9 TILSYN**

Tilsynet med vandløbene udføres på foranledning af vandløbsmyndigheden.

Vandløbsmyndigheden foretager normalt offentligt syn over vandløbene i oktober måned.

Bredejere, organisationer eller andre, der har ønsker om at deltage i dette syn, kan træffe nærmere aftale herom med vandløbsmyndigheden.

## **10 REVISION**

Dette regulativ skal senest optages til revision i 2010.

## 11 REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser.

Ved indsigelsesfristens udløb var der indkommet indsigelser/bemærkninger til regulativets indhold og udformning fra Roskilde Amt. Vandløbsmyndighedens behandling heraf er omtalt i indsigelsesredegørelsen bilag 5.

Regulativet er herefter vedtaget af

Vallø Kommunalbestyrelse, den 27/3 20 01.



H. C. Bech

Formand for Kultur- og Miljøudvalget



Anne-Louise Rønlev

Miljømedarbejder

Regulativet træder i kraft på datoen for vedtagelsen.