



DATO: 04-03-2024


JOURNALNUMMER
13.02.01-P19-1-23

PLAN OG MILJØ
SMEDEGADE 7
7600 STRUER

Mette Helene Meldhede
T: 96848446
E: mettehme@struer.dk

FORNYELSE AF TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND FRA BORING DGU NR. 63.1090

**Skærbækvej 8
7600 Struer**

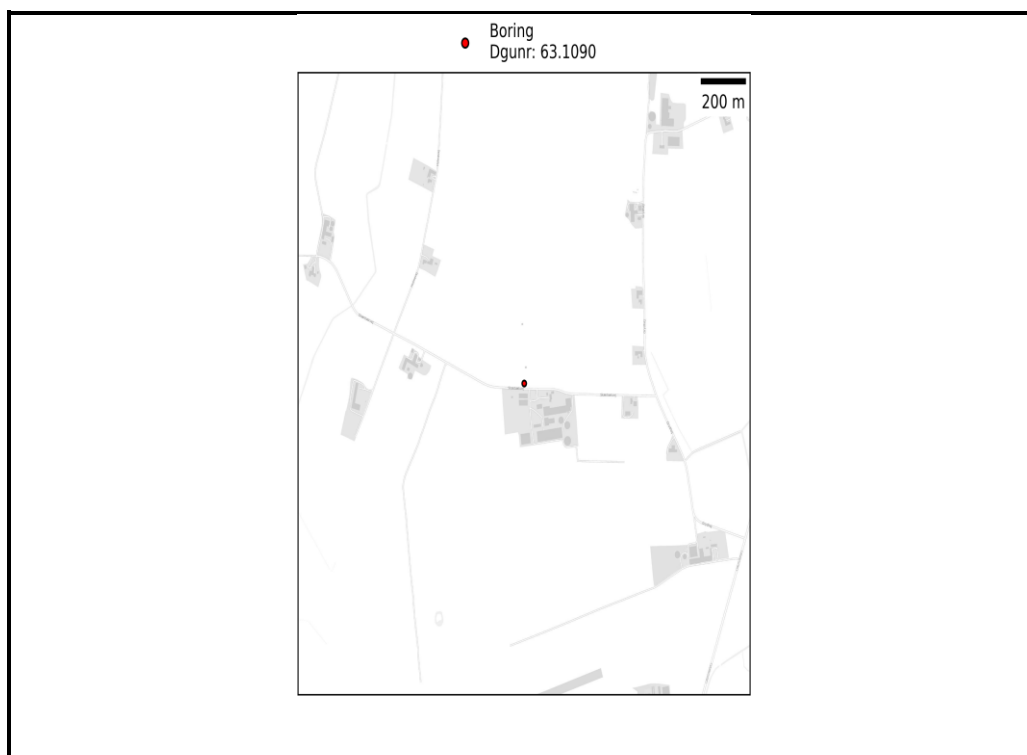

Afgørelse truffet	4. marts 2024
Klagefrist	1. april 2024
Tilladelse offentliggjort	4. marts 2024
Sagsbehandler	Mette Meldhede, Struer Kommune

Indholdsfortegnelse

1	Ansøgning	3
2	Afgørelse	3
3	Stamdata	3
4	Generelle regler og vilkår	4
4.1	Anvendelse	4
4.2	Anlæg og boring	4
4.3	Indvindingsmængde og –kapacitet	4
4.4	Kontrol med oppumpede vandmængder	4
4.5	Fredningsbælte	5
4.6	Gyldighedsperiode	5
4.7	Erstatningsboring	5
4.8	Erstatningsregler	5
4.9	Udbedring af boring DGU nr. 63.1090	5
5	Miljøteknisk beskrivelse og vurdering	6
5.1	Samlet vurdering	6
5.2	Oplysninger om anlægget	6
5.3	Geologisk/hydrogeologisk vurdering af området	7
5.4	Omkringliggende boringer	8
5.5	Nærtliggende beskyttet natur og vandløb	9
5.6	Forureningskilder	9
5.7	Habitatsafgørelse	9
5.8	VVM-screening	11
6	Offentliggørelse og klagevejledning	11
6.1	Klagevejledning for vandforsyningsafgørelsen	11
6.2	Aktindsigt	11
	ORIENTERING OM AFGØRELSEN	12
7	Bilag	13
7.1	Bilag 1: Drikkevandsinteresser og indvindingsoplande	13
7.2	Bilag 2: §3-beskyttet natur og beskyttede vandløb	14
7.3	Bilag 3: Natura2000	15
7.4	Bilag 4: Bilag-iV arter	16
7.5	Bilag 5: Jordforurening	17
7.6	Bilag 6: Grundvandsforekomst	18

1 Ansøgning

Den 21. februar 2023 modtog Struer Kommune ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra boring DGU nr. 63.1090. Der ansøges om en fornyelse af den tidligere tilladelse fra 2008. Vandmængde der ansøges om er 120.000 m³/år.

2 Afgørelse

Ud fra ansøgning og den *miljøtekniske beskrivelse og vurdering*, meddeler Struer Kommune hermed tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding på ejendommen, jævnfør nedenstående.

Tilladelsen gives i henhold til bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning (BEK470 af d. 26. april 2019) og bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v. (LBK602 af d. 10. maj 2022)

Struer Kommune har vurderet at indvinding fra boring med DGU nr. 63.1090 ikke vil påvirke omgivelsernes kvalitet væsentlig i forhold til den nuværende tilstand, og at vandforsyningsanlægget kan benyttes til markvanding på ejendommen. Der må indvindes 120.000 m³/år fra boringen med en ydelse på maksimalt 80 m³/t.

Denne tilladelse er først gældende, når boringen er tilset af autoriseret brøndborer og udbedret efter dennes anvisninger. Brøndborer skal indsende rapport omkring boringens tilstand samt dokumentation for de udbedringer der er vurderet nødvendige er udført. Rapport skal sendes til Struer Kommune på e-mail teknisk@struer.dk senest 6 måneder efter meddelelse af denne tilladelse. Dette jf. vilkår 31-34.

Tilladelsen erstatter tidligere tilladelser til vandindvinding fra boringen.

3 Stamdata

Formål	Markvanding
Boring	DGU nr. 63.1090 Anlægs ID: 99803
Borings beliggenhed	Skærbækvej 8, 7600 Struer, se kort på forsiden. UTM 32 Euref89: x: 465904.0 y: 6251484.0
Indvindingsmængde	120.000 m ³ /år
Ydelse	80 m ³ /t
Gyldig til	Denne tilladelse bortfalder den 4. marts 2039. Hvis indvindingen til denne tid ønskes fortsat, skal der inden tidsfristens udløb søges om og opnås en fornyet tilladelse.

4 Generelle regler og vilkår

4.1 Anvendelse

1. Der må maksimalt indvindes 120.000 m³/år fra boring med DGU nr. 63.1090.
2. Den maksimale ydelse på pumpen må ikke overstige 80 m³/t.
3. Tilladelsen udløber den 4. marts 2039.
4. Boringen må anvendes til markvanding.
5. Hvis boringen ønskes anvendt til et andet formål end formålet i denne tilladelse, skal man have tilladelse af kommunen hertil, inden man påbegynder den nye anvendelse.
6. Vandingsanlægget – herunder jordledninger – må ikke bruges til andet end rent vand fra indvindingsboringen.
7. Inden for gyldighedsperioden kan tilladelsen udnyttes på uændrede vilkår af fremtidige ejere/lejere af ejendommen.
8. Hvis boringen ikke længere ønskes anvendt eller boringen ikke længere er i drift, skal dette straks meddeles Struer Kommune, og boringen skal hurtigst muligt sløjfes efter Miljøministeriets gældende regler for sløjfning af borer og brønde på land.

4.2 Anlæg og boring

9. Boringen og dens overbygning skal være indrettet og vedligeholdt efter reglerne for A-boringer i Brøndborerbekendtgørelsen (Se evt. bilag 2 for eksempler).
10. Boringens overbygning skal kunne beskytte boringen og dens pumpe- og elinstallationer. Der må ikke opbevares andre ting i/under overbygningen.
11. Boringen skal være mærket med synligt DGU nr.
12. Boringen må ikke udbedres eller ændres på væsentlig måde, før Struer Kommune har meddelt tilladelse hertil.
13. Hvis vandingsanlæg, hydranter m.m. skal opstilles mindre end 8 meter fra vandløb, skal vandløbsmyndigheden kontaktes for evt. tilladelse.

4.3 Indvindingsmængde og -kapacitet

14. Den tilladte mængde må ikke overskrides, og indvindingsanlæggets pumpekapacitet må kun ændres efter forudgående godkendelse fra Struer Kommune.
15. Hvis der opstår mistanke om, at indvindingen påvirker natur eller vandløb negativt, kan Struer Kommune begrænse indvindingsmængden og/eller den maksimale ydelse.

4.4 Kontrol med oppumpede vandmængder

16. Der skal være monteret en måler på anlægget. Kommunen kan til enhver tid bestemme, at målemetoden skal ændres.
17. Du skal i slutningen af hvert kalenderår aflæse den oppumpede vandmængde. Oplysningerne om den oppumpede vandmængde sendes til Struer Kommune, Plan og Miljø, inden den følgende 1. februar.
18. Indberetningen skal ske via mail til teknisk@struer.dk.
19. Ansvar for indberetningen ligger hos ejer, også selvom jorden er bortforpagtet.

4.5 Fredningsbælte

20. Omkring boringen skal der være et fredningsbælte med en radius på 5 meter. Fredningsbæltet skal markeres fysisk med f.eks. hegn, beplantning eller store marksten.
21. Inden for fredningsbæltet må der ikke gødes eller blandes gødning, udbringes spildevandsslam, anvendes eller foretages opblanding af insekt- eller ukrudtsdræbende middel. Der må ikke opbevares ting, der udgør en trussel mod grundvandet.
22. Der må ikke være risiko for, at biler, landbrugsmaskiner eller lignende kan påkøre boringen.

4.6 Gyldighedsperiode

23. Tilladelsen bortfalder automatisk efter gyldighedsperiodens udløb. Såfremt der ønskes en ny tilladelse, skal ansøgning herom indsendes til Struer Kommune inden udløb af eksisterende tilladelse.
24. Tilladelse kan tilbagekaldes uden erstatning, hvis den er givet på baggrund af urigtige oplysninger, eller hvis vilkårene i tilladelsen ikke overholdes.
25. Jf. Vandforsyningslovens § 35 kan en tilladelse til vandindvinding tilbagekaldes uden erstatning, når indvinding ikke er sket inden for et sammenhængende tidsrum af fem år.
26. Tilladelsen kan også tilbagekaldes, når væsentlige samfundsmæssige hensyn taler for det. Spørgsmål vedr. omfang af erstatning afgøres af taksationsmyndighederne.
27. Boringer uden tilladelse, eller som ikke ønskes anvendt mere, skal sløjfes i henhold til gældende bekendtgørelser om udførelse og sløjfning af boringer på land. Eventuel sløjfning skal meddeles Struer Kommune.

4.7 Erstatningsboring

28. En boring må ikke erstattes af ny boring, uden at det først er anmeldt til Struer Kommune.
29. Erstatningsboring må kun udføres, hvis en boring pludselig bryder sammen i vandingssæsonen (tvangssituation). Hvis der f.eks. ønskes en ny boring, fordi en eksisterende borings ydeevne er nedadgående, skal der søges normalt. En erstatningsboring skal placeres inden for en afstand af 5 meter fra den boring, som skal erstattes.

4.8 Erstatningsregler

30. Ejeren af et vandindvindingsanlæg er erstatningspligtig for skade, som volder i bestående forhold ved forandring af vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer mv. under anlæggets udførelse og drift. Hvis der ikke kan opnås forlig om eventuel erstatning, afgøres spørgsmålet af taksationsmyndighederne.

4.9 Udbedring af boring DGU nr. 63.1090

31. Indretning af boringen med DGU nr. 63.1090 skal leve op til gældende krav for A-boringer om udførsel og sløjfning af boringer og brønde på land (BEK nr. 1260 af 28.10.2013), samt DS Norm 441 og vilkår i denne tilladelse.

32. Denne tilladelse er først gældende når boringen er tilset af autoriseret brøndborer og udbedret efter dennes anvisninger. Brøndborer skal indsende rapport omkring boringens tilstand samt dokumentation for, at de udbedringer der er vurderet nødvendige, er udført. Rapport skal sendes til Struer Kommune på e-mail teknisk@struer.dk.
33. Struer Kommune skal have modtaget rapport fra brøndborer senest 6 måneder efter denne afgørelse er meddelt.
34. Har Struer Kommune ikke modtaget dokumentation for, at boringen lever op til gældende krav inden for 6 måneder, vil ejer modtage påbud om sløjfning af boring med DGU nr. 63.1090.

5 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

5.1 Samlet vurdering

Struer Kommune vurderer ud fra nedenstående, at indvindingen af grundvand er miljømæssig forsvarlig, og at den tilladte indvindingsmængde ikke vil påvirke omgivelsernes kvalitet i nævneværdig grad, hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre indvindinger.

Der er ingen forhold, der taler for at begrænse tilladelsens løbetid på maksimalt 15 år. Projektet er i overensstemmelse med Struer Kommunes Vandforsyningsplan 2013-2022, plan-del.

Boring med DGU nr. 63.1090 skal gennemgås af autoriseret brøndborer. Rapport fra tilsynet skal fremsendes til Struer Kommune. Lever boringen ikke op til gældende vilkår skal anlægget udbedres før tilladelsen er gældende.

Dokumentation for udbedring, eller for at udbedring ikke er nødvendig, skal fremsendes af brøndborer til Struer Kommune på e-mail teknisk@struer.dk. Dette jævnfør vilkår 31-34.

Nedenfor har Struer Kommune vurderet, at indvinding fra boring med DGU nr. 63.1090 ikke vil påvirke omgivelserne væsentligt, hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre indvindinger.

5.2 Oplysninger om anlægget

Anlægget består af boring med DGU nr. 63.1090. Der ansøges om en årlig indvindingsmængde på 120.000 m³. Der ansøges om indvinding til markvanding på ejendommen.

Der er kendskab til, at der er sket indvinding fra anlægget siden 2008. Boringen er også etableret i 2008. Boring med DGU nr. 63.1090 er 25 meter dyb. Boringen er filtersat i et lag af sand.

Der er ansøgt om en tilladelse til at indvinde 120.000 m³/år, hvilket svarer til mængden i den eksisterende tilladelse. Der har været indvundet 91.600 m³ i år 2022, hvilket ikke har været en overskridelse af den eksisterende tilladelse hvor den tilladte mængde var 120.000 m³/år. Der gives tilladelse til at indvinde 120.000 m³/år.

Den eksisterende tilladelse omfattede en årlig indvinding på 120.000 m³ ved en pumpeydelse på 40 m³/t.

Hvis du er mælkeproducent, skal vandet analyseres hvert år for bakterier. Hvis ejendommen udlejes, anvendes til kommercielle formål eller anlægget forsyner mere end 1 ejendom med vand er der krav om regelmæssig kontrol af vandet. Struer Kommune skal informeres, hvis du er omfattet af disse krav.

Boringen er beliggende uden for område med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandværker. Der er vedlagt to figurer af nærmeste særlige drikkevandsinteresse og indvindingsopland. Se bilag 1: Drikkevandsinteresse og indvindingsoplande.

5.3 Geologisk/hydrogeologisk vurdering af området

Geologisk set er boringen placeret i smeltevandsaflejringer i form af smeltevandssand.


Boringen er filtersat i et lag af sand. over et stræk på 9.0 m ved boringens bund (15 – 24 m u.t.). Over filteret findes der ikke noget lerlag. Den nuværende vandspejlskote for boringen er ukendt.

Ifølge Vandområdeplan 2021-2027 ligger boringen inden for flere grundvandsforekomster. Disse fremgår af bilag 7.6. Der er ikke registeret nogle terrænnære grundvandsforekomster ved boringen. Generelt overholder de regionale og dybe grundvandsforekomster både det kvantitative og kemiske miljømål, med undtagelse af forekomst DK104_dkmj_999_ks. Denne forekomst har udfordringer med opfyldelsen af det kemiske miljømål. Stoffet der giver udfordringer er pesticid. Efter som at tilladelsen er en fornyelse af samme indvindingsmængde giver dette ikke udfordringer ift. det kvantitative miljømål, da det må forventes at indvindingsmængden er indregnet i den nuværende målopfyldelse. Det vurderes at Boring med DGU nr. 63.1090 indvinder fra det terrænnære grundvand, da der ikke findes nogle lerlag i boringen.

Der er vedlagt en tabel af grundvandsforekomsterne i bilag 5: Grundvandsforekomst.

Når der pumpes fra boringen, vil der dannes en sænkningstragt. Der er beregnet en sænkningstragt omkring boringen ved at anvende Theis's formel, som er en analytisk løsning, der antager at jorden/grundvandsmiljøet er homogen, ensartet i alle retninger. Dette er en forsimpning af de virkelige forhold.

Det antages, at der er et frit sandmagasin med en ledningsevne svarende til mellem- til fin-kornet sand, og der pumpes i en periode på 120 dage svarende til den aktuelle anvendelse af boringen, og at der indvindes 120.000 m³. Sænkningstragten har derved en radius på ca. 454 m og fremgår af nedenstående figur.

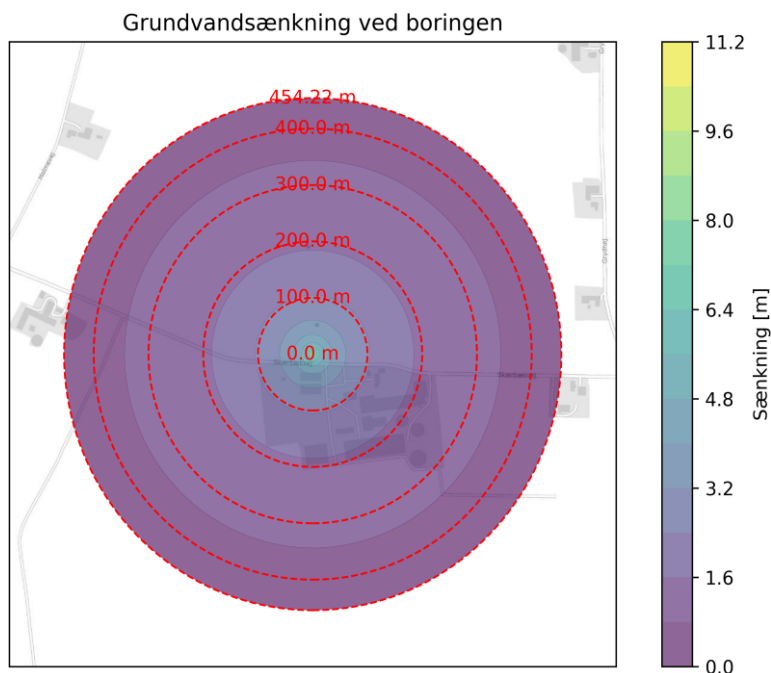

Den ansøgte oppumpning foregår i sandlag, der ikke er afskåret fra direkte kontakt til overfladevand samt naturområder, da der ikke er noget lerlag.

Indvindingsboringen og sænkningstragten ligger udenfor områder med særlig drikkevands interesser (OSD), indvindingsoplande og BNBO.

Projektet er i overensstemmelse med Struer Kommunes Vandforsyningsplan 2013-2022, plandel.

5.4 Omkringliggende boringer

Der findes andre aktive boringer inden for den beregnede sænkningstragt på ca. 455 meter fra boringen. Den boring der er indenfor sænkningstragten har DGU. Nr.: 63.1734. Den nærmeste indvindingsboring er boringen med DGU nr. 63.1734 beliggende ca. 369 m mod vest fra boringen. Disse boringer vil påvirke hinanden med hver deres sænkningstragt. Boring 63.1734 anvendes til markvanding. Boringen med DGU nr. 63.1734 har en dybde på 19,5 meter, og er filtersat fra 13 til 19 m.u.t. Boringen har en aktiv indvindingstil-ladelse til at indvinde 57.600 m³ om året med en ydelse på 50 m³ i timen.

Den nævnet boring er vurderet at indvinde fra det samme grundvandsmagasin som ansøger. Det vurderes, at sænkningstragten ved boringen med DGU nr. 63.1734 påvirkes, da de to sænkninger vil berøre hinanden.

Det vurderes på baggrund af ovenstående, at indvindingen fra boringen med DGU nr. 63.1090 vil påvirke indvindingen fra denne boring direkte med en øget sænkning, men da begge boringer anvendes til markvanding vurderes dette ikke at være kritisk.

Alle øvrige boringer ligger længere væk, og Struer kommune vurderer derfor, at de ikke vil blive væsentlig påvirket.

5.5 Nærtliggende beskyttet natur og vandløb

Der ligger ikke beskyttet natur indenfor den beregnede sænkningstragt på de 454 meter fra indvindingsboringen.

Afstanden fra indvindingsboringen til nærmeste §3-beskyttede naturtype er ca. 820 m. Naturtypen er en sø og er beliggende sydvest for indvindingsboringen.

Nærmeste vandløb er Hestbæk, beliggende 750 m vest for indvindingsboringen. Den beregnede sænkningstragt er 545 m.

Hestbæk er beskyttet efter §3 i naturbeskyttelsesloven og er ligeledes målsat i Statens Vandområdeplan 2021-27 til "god økologisk og kemisk tilstand".

Spærringer i vandløbet vurderes at være årsag til at der ikke er opnået målopfyldelse i Hestbæk. Der er dårlig økologisk tilstand for fisk. Der er målopfyldelse på de øvrige parametre. Den kemiske tilstand er ukendt.

Vandløbet sommerudtørrer ikke på den aktuelle strækning. Manglende målopfyldelse vurderes ikke at kunne relateres til vandføringen i vandløbet og dermed heller ikke af vandindvindingen i området omkring vandløbet.

Struer Kommune vurderer, at der ikke vil ske nogen ændringer af tilstanden i den §3 beskyttede natur, som konsekvens af indvindingen. Dette vurderes ud fra at den beregnede sænkningstragt ikke berøre de nærmeste §3 områder eller beskyttede vandløb.

Struer Kommune har ovenfor vurderet, at der ikke sker nogen væsentlig påvirkning af natur og vandløb ved indvinding af 120.000 m³ pr. år fra boring med DGU nr. 63.1090.

5.6 Forureningskilder

Der er ikke registreret nogen jordforureninger (kortlægninger) inden for en radius på 454 meter fra boringen.

Afstanden fra indvindingsboringen til nærmeste kortlagte V1-lokalitet er ca. 750 m. Lokaliteten har lokalitets nr.:671-00038 og lokalitetsadresse: Grydhøj 2, 7600 Struer og den er beliggende nordøst for indvindingsboringen.

Afstanden fra indvindingsboringen til nærmeste kortlagte V2-lokalitet er ca. 1.86 km. Lokaliteten har lokalitets nr.:671-40165 og lokalitetsadresse: Hestbækvej 35, 7660 Bækmarksbro og den er beliggende nord for indvindingsboringen.

Der er vedlagt to figurer af forureningerne i bilag 4: Jordforurening.

Struer Kommune vurderer derfor, at der ikke skal ske nogle beskyttelsesforanstaltninger i forhold til det vand, der skal indvindes¹.

5.7 Habitatsafgørelse

Påvirkning af internationale beskyttede naturområder og dyr.

Det er et krav efter Habitatbekendtgørelsen (jf. § 7 og § 9 i Bek. nr. 2091 af 12/11/2021), at forud for meddelelse af tilladelse til etablering af en ny vandforsyningsboring samt tilladelse til indvinding af grundvand foretages en vurdering af, om etableringen og indvindingen i sig selv, eller i forbindelse med andre projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

¹ §§ 22-24 i Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (LBK 2022-01-19 nr. 100)

Afstanden fra indvindingsboringen til nærmeste fuglebeskyttelsesområde er ca. 4.68 km. Området hedder Flynder Å og heder i Klosterhede Plantage med område nr.: 115 og er beliggende nordvest for indvindingsboringen.

Afstanden fra indvindingsboringen til nærmeste habitatområde er ca. 4.68 km. Området hedder Flynder Å og heder i Klosterhede Plantage med område nr.: 224 og er beliggende nordvest for indvindingsboringen.

Afstanden fra indvindingsboringen til nærmeste ramsar område er ca. 8.42 km. Området hedder Nissum Fjord og er beliggende vest for indvindingsboringen.

Der er vedlagt tre figurer af områderne i bilag 3: Natura2000.

Struer Kommune vurderer på baggrund af den beregnede sænkningstragt på ca. 454 m, at der ikke vil ske en negativ påvirkning af natrua2000 områder.

Struer Kommune vurderer ydermere, at den meddelte tilladelse til indvinding af grundvand hverken alene eller i kumulation med andre projekter vil kunne påvirke internationale naturbeskyttelsesområder herunder arter på udpegningsgrundlaget og områdernes bevaringsmålsætning.

Internationalt beskyttede arter (*Habitatdirektivets bilag IV-arter*):

Der fremgår yderligere af habitatbekendtgørelsen, at en tilladelse til vanding ikke kan meddeles, såfremt projektets gennemførelse kan 1) beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a), eller 2) ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier.

Følgende bilag IV-arter kan tænkes at forekomme i Struer Kommune:

<i>spidssnudet frø</i>	<i>strandtudse</i>	<i>flagermus (vand-, dam-,</i>
<i>stor vandsalamander</i>	<i>odder</i>	<i>syd-, brandts-, dværg-,</i>
<i>markfirben</i>	<i>birkemus</i>	<i>troid-, skimmel-, lang-</i>
<i>bæver</i>	<i>ulv</i>	<i>øret- og brunflagermus)</i>

Afstanden fra indvindingsboringen til nærmeste bilag-iv art er ca. 2.2 km.

Den registrerede bilag IV art er en Odder, bilag IV arten er vurderet sårbar (VU) i følge rødliste indexet (RLI).

Der er endvidere observeret følgende bilag IV arter indenfor en radius på ca. 2.55 km: Spidssnudet frø og Bæver.

Der er vedlagt en figur af de registrerede bilag-IV arter i bilag 4: Bilag-IV arter.

På baggrund i arternes økologiske krav til yngle- eller rasteområder, afstanden til naturarealer og projektets karakter, vurderer Struer Kommune at en fornyelse af vandindvindingstiladelsen ikke vil have en væsentlig påvirkning på mulige bilag IV-arter. Ligeledes vurderes det at strejfende bilag IV-arter heller ikke at blive påvirket af en fornyelse.

Det vurderes at meddelte tilladelse til indvinding af grundvand ikke vil kunne påvirke disse arter eller beskadige eller ødelægge deres yngle- eller rasteområder.

5.8 VVM-screening

Ovenfor har kommunen vurderet, at indvindingen ikke vil have en væsentlig påvirkning af forureninger eller våd- og naturområder omkring boringen. Vurderingen har inddraget de relevante punkter i en VVM-screening.

Der er truffet afgørelse om, at indvindingen er *ikke VVM-pligtig*² i selvstændig VVM-screening i forbindelse med denne tilladelse.

6 Offentliggørelse og klagevejledning

Afgørelsen offentliggøres den 4. marts 2024 på Struer Kommunes hjemmeside.

Der er truffet afgørelse om ikke VVM-pligt i selvstændig afgørelse.

6.1 Klagevejledning for vandforsyningsafgørelsen

Afgørelse efter vandforsyningslovens § 20 kan i henhold til lovens §§ 75 og 77 påklages indtil 4 uger efter offentliggørelsen³.

Fristen for at klage over afgørelsen er den 1. april 2024.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen på <https://mfkn.naevneneshus.dk/>, alternativ er det muligt at indgive klagen til portalen via www.borger.dk eller www.virk.dk. Yderligere vejledning om nævnets klagebehandling herunder gebyr, sagsbehandlingstid, retlige spørgsmål m.v. findes på klagenævnets hjemmeside <https://mfkn.naevneneshus.dk/>

Hvis afgørelsen bliver påklaget, vil det blive meddelt ansøger.

Afgørelsen kan prøves ved domstolene. Dette forudsætter, at sagen er indbragt for domstolene senest 6 måneder efter, at afgørelsen er truffet.

6.2 Aktindsigt

Endelig skal Struer Kommune gøre opmærksom på, at der generelt er ret til aktindsigt i sagen jf. forvaltningslovens § 9.

Med venlig hilsen

Mette Meldhede
Geolog
Struer Kommune

Struer Kommune bruger IT i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge databeskyttelsesloven og gøre dig opmærksom på dine rettigheder efter denne lov:

- Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne er forkerte.
- Kommunen skal slette/ændre forkerte oplysninger.

Vil du vide mere om databeskyttelsesloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

² Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK 2021-10-27 nr. 1976)

³ Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v. (LBK 2022-05-10 nr. 602)



ORIENTERING OM AFGØRELSEN

Følgende orienteres om afgørelsen:


Danmarks Naturfredningsforening, e-mail: dn@dn.dk og struer@dn.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, e-mail: himmerland@sportsfiskerforbundet.dk
Dansk fritidsfiskerforbund, Formand Arne Rusbjerg, e-mail: teamstr@gmail.com
Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postboks 2188, 1017 København K, fbr@fbr.dk
Kystdirektoratet, e-mail: kdi@kyst.dk




7 Bilag

7.1 Bilag 1: Drikkevandsinteresser og indvindingsoplande



 Område med særlig drikkevandsinteresser (OSD)  Boring Dgunr: 63.1090

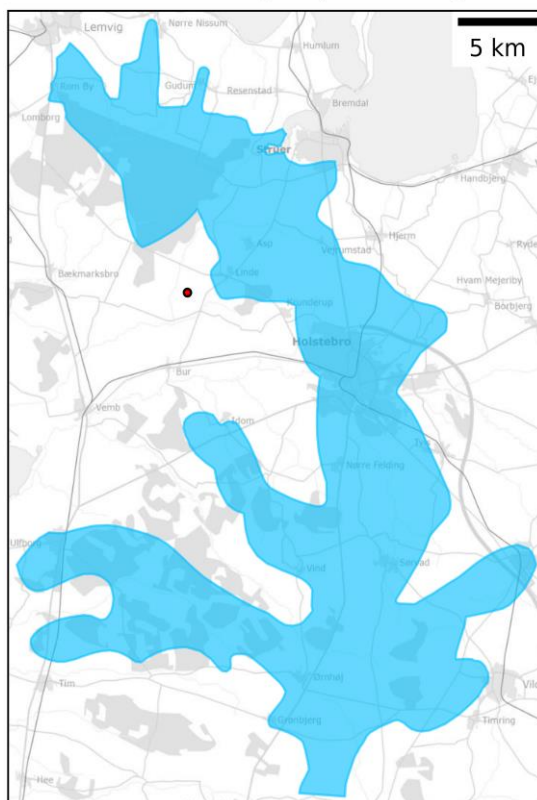

 Indvindingsoplande  Boring Dgunr: 63.1090


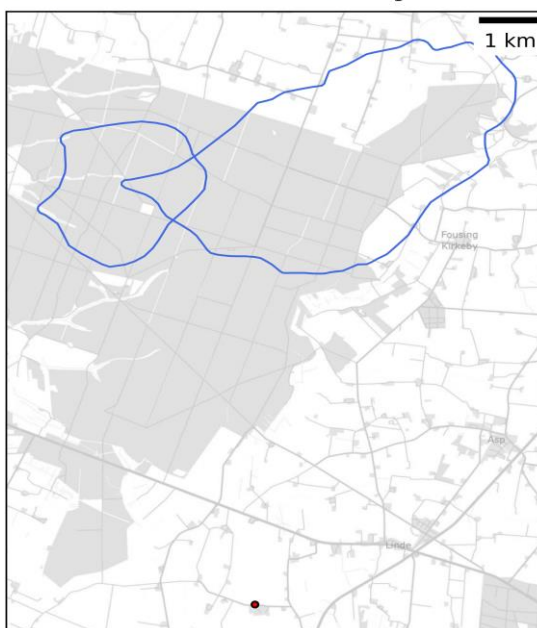



7.2 Bilag 2: §3-beskyttet natur og beskyttede vandløb

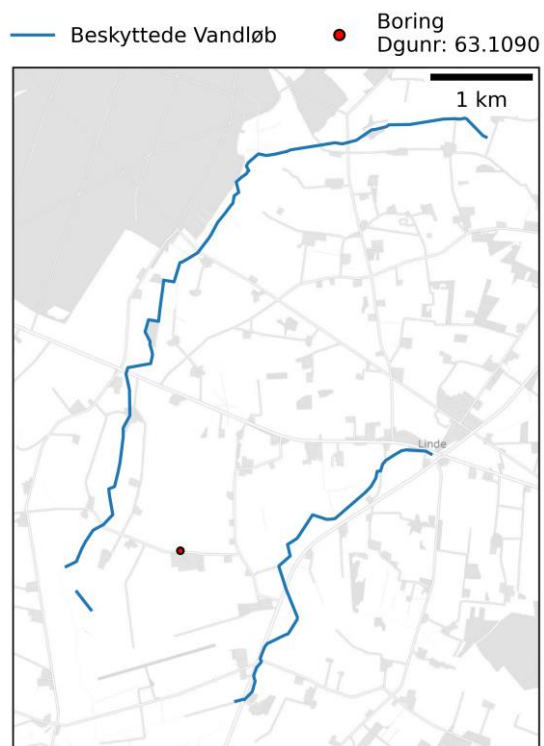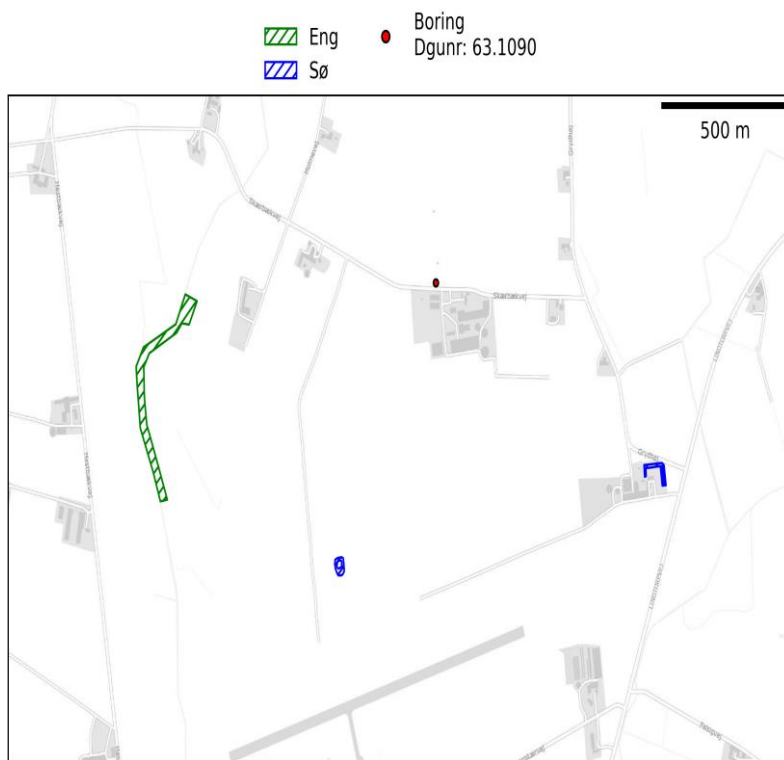



7.3 Bilag 3: Natura2000

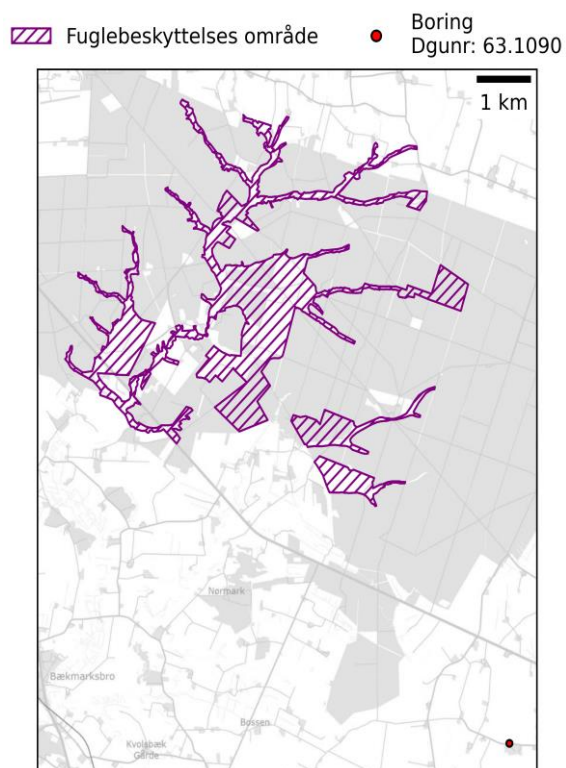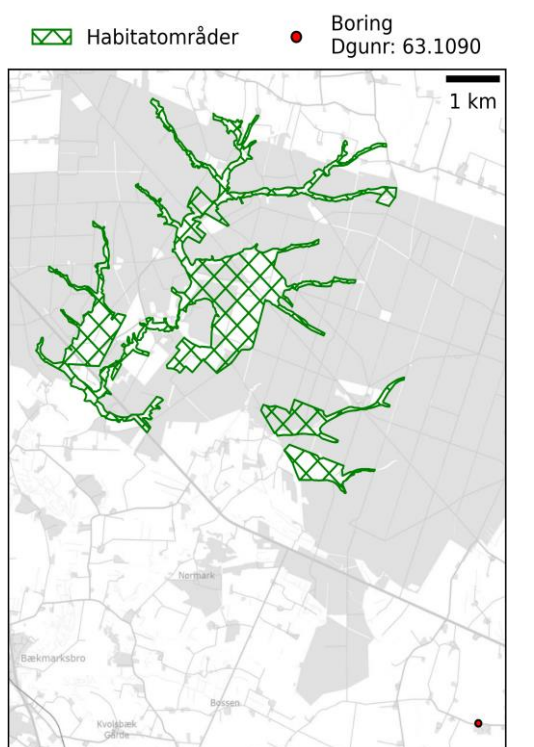

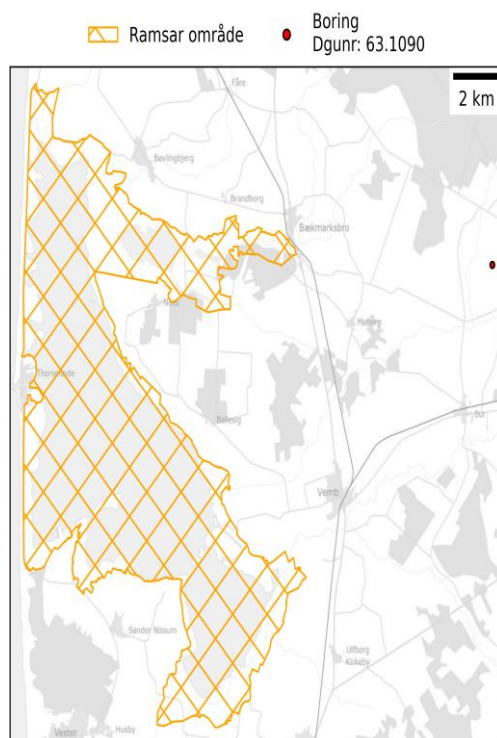

7.4 Bilag 4: Bilag-iv arter


- Krybdyr og padder ● Boring
● Pattedyr Dgunr: 63.1090





7.5 Bilag 5: Jordforurening

■ Jordforurening V1 ● Boring
Dgunr: 63.1090

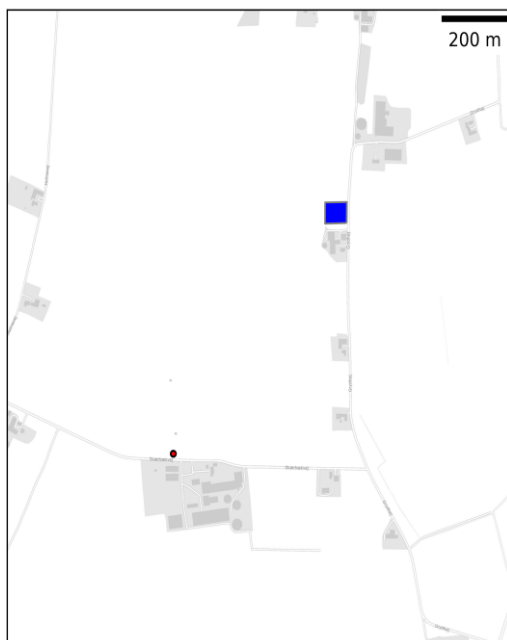

■ Jordforurening V2 ● Boring
Dgunr: 63.1090



7.6 Bilag 6: Grundvandsforekomst

Forekomst ID nr	Typologi	Miljømål	Kvantitativ tilstand	Kemisk tilstand	Årsag til manglende målopfyldelse	Udnyttelsesgrad %
DK104_dkmj_1097_ks	Regional grundvandsforekomst DK-model-lag: ks4	God kvantitativ og kemisk tilstand i 2027	God	God	-	14
DK104_dkmj_999_ks	Regional grundvandsforekomst DK-model-lag: ks3	God kvantitativ og kemisk tilstand i 2027	God	Ringe	Pesticider	1
DK104_dkmj_1014_ps	Dyb grundvandsforekomst DK-model-lag: ps4	God kvantitativ og kemisk tilstand i 2027	God	God	-	35
DK104_dkmj_1023_ps	Dyb grundvandsforekomst DK-model-lag: ps4	God kvantitativ og kemisk tilstand i 2027	God	God	-	26
DK104_dkmj_1027_ps	Dyb grundvandsforekomst DK-model-lag: ps6	God kvantitativ og kemisk tilstand i 2027	God	God	-	3
DK104_dkmj_550_ks	Dyb grundvandsforekomst DK-model-lag: ks5	God kvantitativ og kemisk tilstand i 2027	God	God	-	14
DK104_dkmj_824_ps	Dyb grundvandsforekomst DK-model-lag: ps3	God kvantitativ og kemisk tilstand i 2027	God	God	-	13
DK108_dkmj_1021_ps	Dyb grundvandsforekomst DK-model-lag: ps4	God kvantitativ og kemisk tilstand i 2027	God	God	-	5
DK108_dkmj_765_ps	Dyb grundvandsforekomst DK-model-lag: ps1	God kvantitativ og kemisk tilstand i 2027	God	God	-	21